
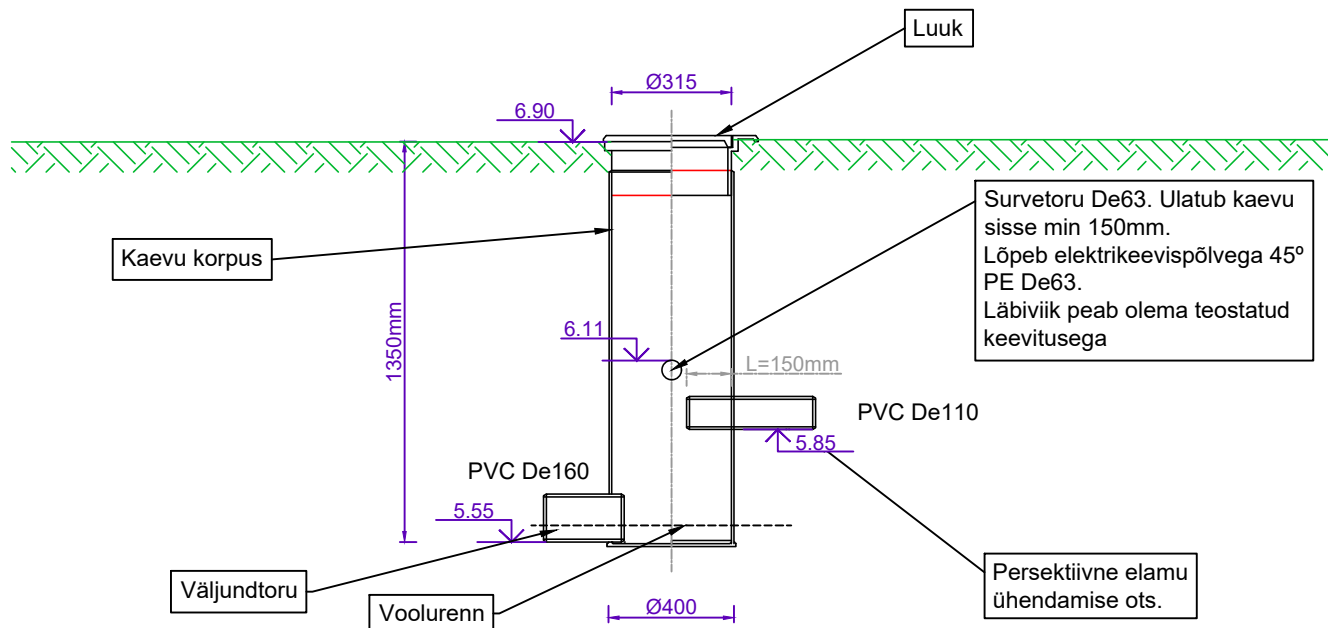




NR	NIMETUS	TEH. ANDMED
1	Kaevu korpus	PE D400 mm
2	Luuk	malm, 25T
3	Sisendtoru	De63 mm PE
4	Sisendtoru	De110 mm PVC
5	Väljundtoru	De160 PVC

Kaevu tähis VRK	Kogus 1	Tüüp KVK	Kaevu diameeter	Kaevu materjal	Kaevu kõrgus [m] 1,35	Kaevu sügavus vv-st [m] 0
	Nr	Toru diameeter	Toru materjal	Nurk	Toru kõrgus vv-st torurenni alla[m]	
	1	De160	PVC	0°	0,00	
	2	De63	PE	90°	0,50	
	3	De110	PVC	180°	0,30	

Märkused:

1. Kaev peab olema valmistatud sileda välispõhjaga.
2. Voolurenni sügavus peab olema min 50% kaevust väljuva toru läbimõõdust.