


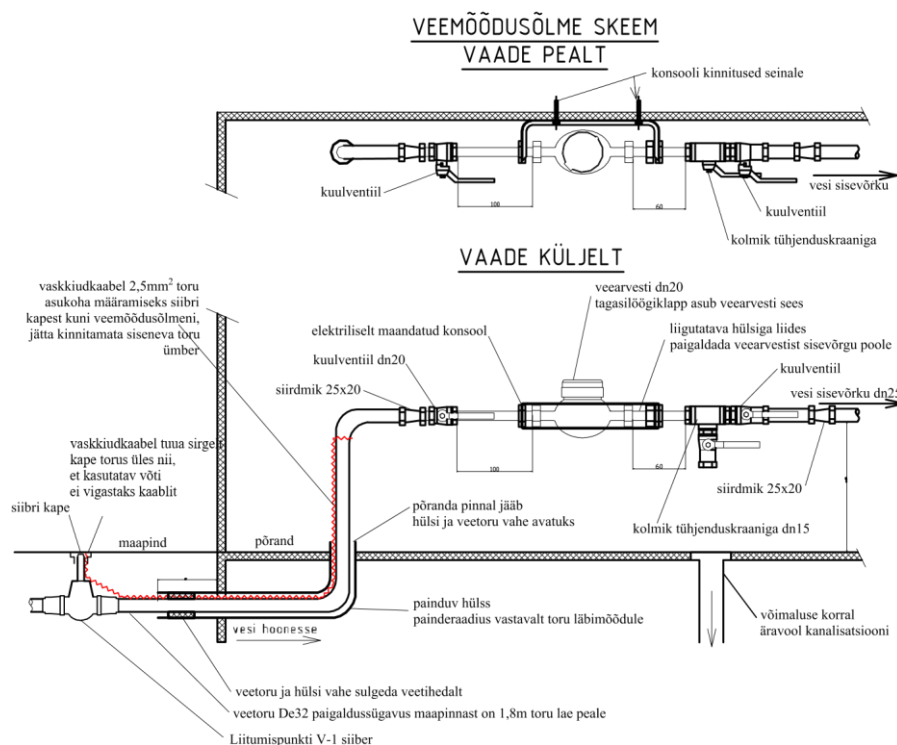

NÕUDED VEEMÕÕDUSÕLMELE:

- Veemõõdusõlm koosneb spetsiaalsest liikuva hülsi veearuvesti kinnitamise kandurist, täisavaga kuulkraanidest, mudakogujast ja veearuvestist.
- Veemõõdusõlm tuleb paigaldada hoone toiteturistikupoolse välisseina taha, kus on tagatud veemõõdusõlmele vaba juurdepääs. Ruum, kus veemõõdusõlm paikneb peab olema puhas, kuiv ja valgustatud.
- Veearuvesti peab olema paigaldatud nii, et selle näitu oleks lihtne lugeda, veearuvestit oleks hõlbus vahetada ning et see oleks kaitstud läbikülmumise, kõrgete temperatuuride ja mehaaniliste mõjutuste eest.
- Veearuvesti tuleb paigaldada kindlasti horisontaalselt näidikuga ülespoole.
- Juhul kui veemõõdusõlmil puudub tagasilöögiklapp, paigutada see viimasest kuulkraanist hoone poole.
- Elektrit mittejuhtivast materjalist torustiku puhul tuleb kandur maandada.

VABA RUUMI NÕUDED VEEMÕÕDUSÕLMES :

- Vähim ruumi kõrgus: 1,8 m.
- Vähim kaugust seinast – nõutud konsooli (kanduri) vastav mõõde või konsooli puudumisel toru suurim nimiläbimõõt + 200 mm
- Kanduri kõrgus põranda pinnast: 70 -110 cm.
- Vähim vaba ruum veemõõdusõlme ees: 80 cm.
- Vähim ruum veearuvesti kohal : 70 cm.

01

Esmaväljaanne

18.07.2022

Versiooni nr

Muudatuse sisu

Muudatuse tegija

Kuupäev

PROJEKTI NIMETUS

**KINNISTU
ÜHISVEEVÄRGI JA KANALISATSIOONIDEGA LIITMINE**

TELLUJA

OBJEKTI ADRRESS

Projektijuht

Vastutav spetsialist			JONISE NIMETUS VEEMÕÕDUSÕLME PÕHIMÕTTELINE SKEEM				
Joonestas			TÖÖ NR.	MÕÕTKAVA	KUUPÄEV	JONISE -	VERSIOON
Formaat: A4				-	18.07.2022		01