


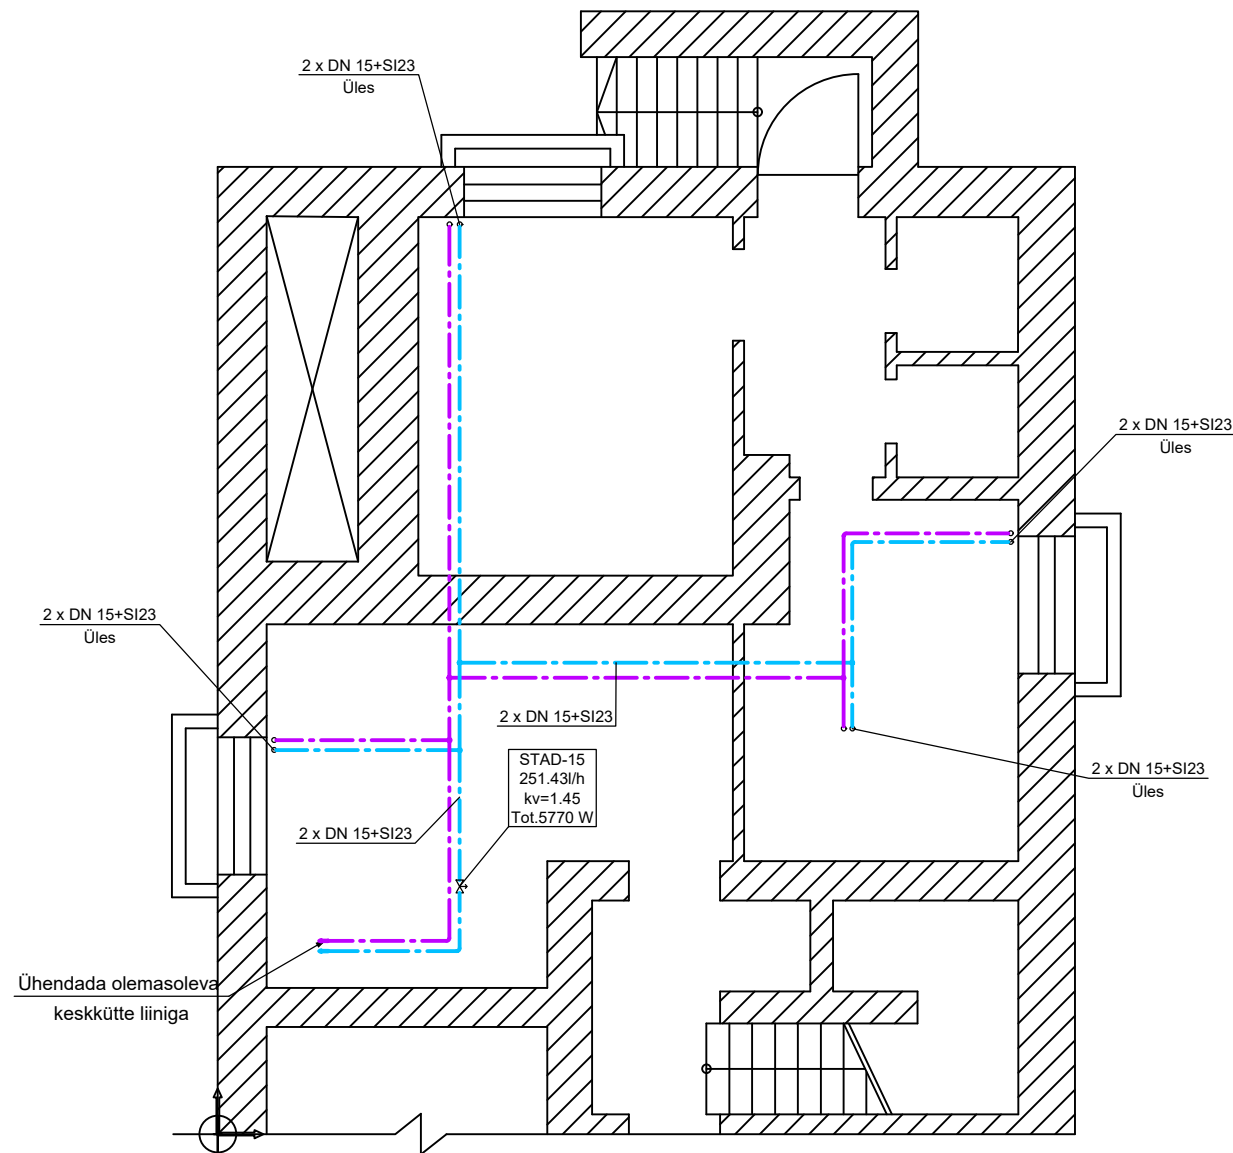

Joonetüüp	Kirjeldus
	Lõikest allpool nähtamatu toru (Põrandas või alumise korruse lae all)
	Lõikest allpool tähtav toru (Põranda või seina kohal)
	Lõikest ülevalpool nähtamatu toru (Ripplae taga)
	Lõikest ülevalpool nähtav toru (Lae all)

Tingmärgid:	
	Radiaator koos termostaatventiiliga
C11-450-2600 1040W / 0.012 L/s	C11–tüüp; 450–kõrgus; 2600–pikkus 1040W–võimsus; 0,012 l/s–vooluhulk
STAD-15 234 L/H Tot.5440 W	Liiniseadeventiil suurusega DN15 ventiili läbiv vooluhulk ventiili läbiv kogu küttevõimsus
2 x DN16 + SI23	Küttetoru läbimõõduga 16mm, mis on kaetud isolatsiooniga vastavalt Seeriale 23.
+22°C/580W	Ruumi arvutuslik temperatuur ja soojuskadu

Märkused:

- Jooniseid tuleb käsitleda koos ülejäänud projekti materjaliga.
- Küttetorustike kõrgematesse kohtadesse on ette nähtud paigaldada automaatsed õhuärastusventiilid.
- Tuletõkke tarindist läbi minevad torud vahelagedes ja seintes tihendada tuldtõkestava materjaliga. Plastmasstorude puhul CP611A – plast (paisuv tihendamis mass).Küttetorud, mis läbivad seinu ja vahelagesid paigaldada hülssidesse. Läbiminekuud tihendada materjaliga, mis ei nõrgesta piirete tulipüsivust.
- Magistraaltorustik monteeritakse teraspresstorudest,
- Magistraaltorustikele tuleb anda kalle $i=0,003$ tühjenduse suunas.
- Torustiku asukoht ja aukude puurimine täpsustada kohapeal.

