


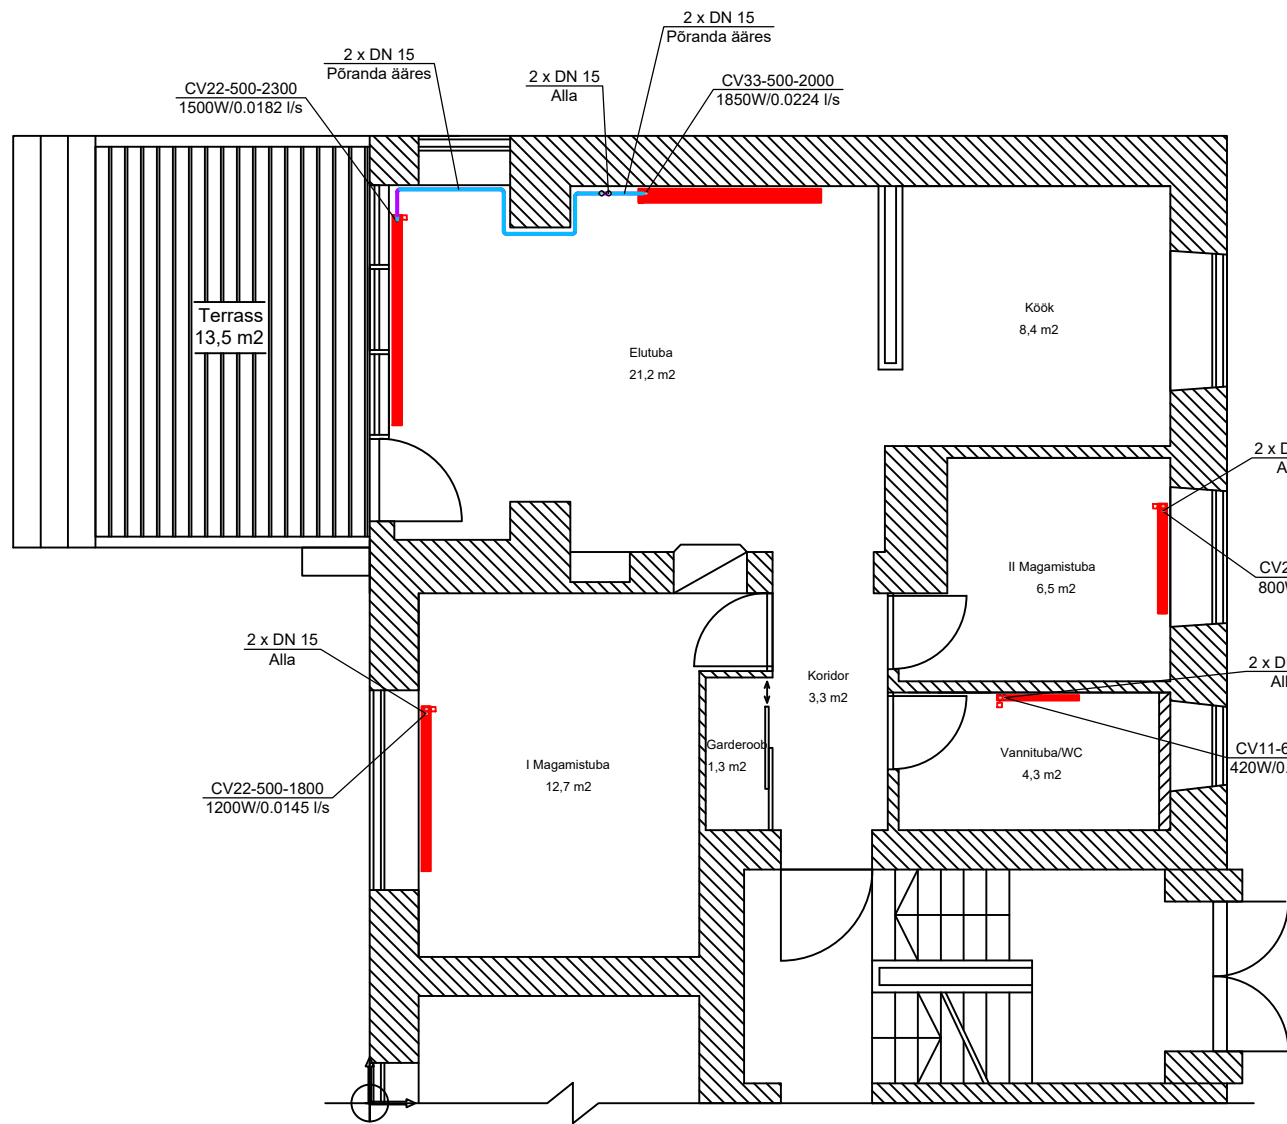

Joonetüüp	Kirjeldus
_____	Lõikest allpool nähtamatu toru (Põrandas või alumise korruse lae all)
_____	Lõikest allpool tähtav toru (Põranda või seina kohal)
_____ - - _____	Lõikest ülevalpool nähtamatu toru (Ripplae taga)
_____ - - - _____	Lõikest ülevalpool nähtav toru (Lae all)

Tingmärgid:	
	Radiaator koos termostaatventiiliga
C11-450-2600 1040W / 0.012 l/s	C11-tüüp; 450-kõrgus; 2600-pikkus 1040W-võimsus; 0,012 l/s-vooluhulk
STAD-I5 234 L/H Tot.5440 W	Liiniseadeventiil suurusega DN15 ventiili läbivooluhulk ventiili läbivoolu küttevõimsus
2 x DN16 + SI23	Küttetoru läbimõõduga 16mm, mis on kaetud isolatsiooniga vastavalt Seeriale 23.
+22°C/580W	Ruumi arvutuslik temperatuur ja soojuskadu

Märkused:

- Jooniseid tuleb käsitleda koos ülejäänud projekti materjaliga.
- Küttetorustike kõrgematesse kohtadesse on ette nähtud paigaldada automaatsed õhuärastusventiilid.
- Tuletõkke tarindist läbi minevad torud vahelagedes ja seintes tihendada tuldtõkestava materjaliga. Plastmasstorude puhul CP611A – plast (paisuv tihendamis mass).Küttetorud, mis läbivad seinu ja vahelagesid paigaldada hülssidesse. Läbimineku tihendada materjaliga, mis ei nõrgesta piirete tulipüsivust.
- Magistraaltorustik monteeritakse teraspresstorudest,
- Magistraaltorustikele tuleb anda kalle $i=0,003$ tühjenduse suunas.
- Torustiku asukoht ja aukude puurimine täpsustada kohapeal.

