


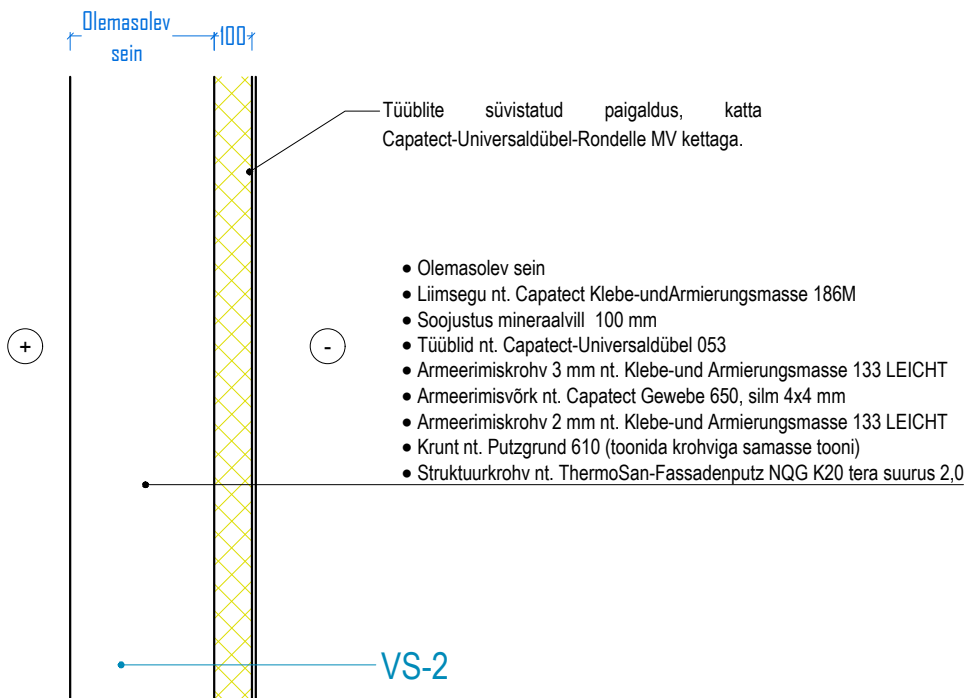

#### MÄRKUSED:

1. Enne soojustusplaatide liimimist veenduda aluspinnaga puhtuses
2. Fassaadi soojustuseks kasutada mineraalvilla tulekindlusega min. A2-s1,d0. Soojuseriitvitus  $\lambda_d \leq 0,037$  W/mK, koormustaluvus 20 kPa, veeauru difusiooni takistustegur  $\mu = 1$ , lühiajaline veeimavus:  $\leq 1,0$  kg/m<sup>2</sup> (EN 1609). Pikaajaline veeimavus:  $\leq 3,0$  kg/m<sup>2</sup> (EN 12087)
3. Armeerimisega kanda armeerimisvõrgu laiusele soojustusplaatidele ja Capatect-Gewebe 650 suruda u. 10 cm ülekattega segu sisse. Seejärel pind üle pahteldada "mürg-märjale" meetodil, nii, et võrk oleks täielikult seguga kaetud. Armeeritud kihi üldpaksus minimaalselt 5mm
4. Enne struktuurkrohvi peale kandmist kruntida armeeringkiht tootega Putzgrund 610
5. Nanokvarts osakestega struktuurkrohv ThermoSan-Fassadenputz NQG K20 paigaldada kellu abil kogu pinnale ja siledaks tõmmata. Vahetult selle järele töödelda pealekantud krohvi plastist silekellu või hõõrutiga. Hõõrdekrohvi struktuuri saamiseks struktureerida pind horisontaalselt, vertikaalselt või ringjalt.
6. ThermoSan-Fassadenputz NQG K20, veeimavus (w-väärtus): 0,09 [kg/(m<sup>2</sup> · h0,5)] (madal) W3, veeauru läbilaskvus (sd- väärtus): < 0,06 m (kõrge), V1, tihedus: ca 1,5 g/cm<sup>3</sup>

|                   |                                                    |                               |                         |      |           |     |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------|-----------|-----|
| Projekti nimetus: | KORTERELAMU REKONSTRUEERIMINE<br>OSA - ARHITEKTUUR |                               | Stadium:                | PP   | Tunnus:   | AR  |
| Objekti asukoht:  | MUSTVEE LINN, MUSTVEE VALD,<br>JÕGEVA MAAKOND      |                               | Töö number:             | 2357 | Versioon: | v01 |
| Joonise nimetus:  | VS-2                                               |                               | Kuupäev:<br>22.11.2023  |      |           |     |
| TELLIJA:          | Mustvee vald, Mustvee linn, KÜ                     |                               | Joonise nr.<br>AR-7-103 |      |           |     |
| PROJEKTIJUHT:     | Madis Tasa                                         | /allkirjastatud digitaalselt/ | Mõõtkava:<br>1:100      |      |           |     |
| PROJEKTEERIS:     | Madis Tasa                                         | /allkirjastatud digitaalselt/ |                         |      |           |     |
| ARHITEKT:         | Keiu Albi                                          | /allkirjastatud digitaalselt/ |                         |      |           |     |