



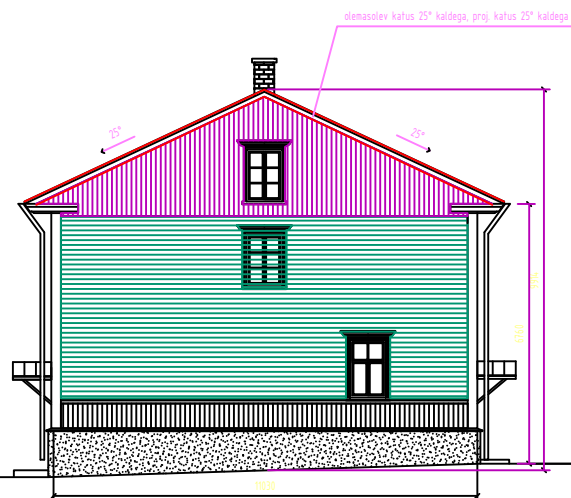

VAADE KAGUST

(RISTIKU TN 25 POOLT)

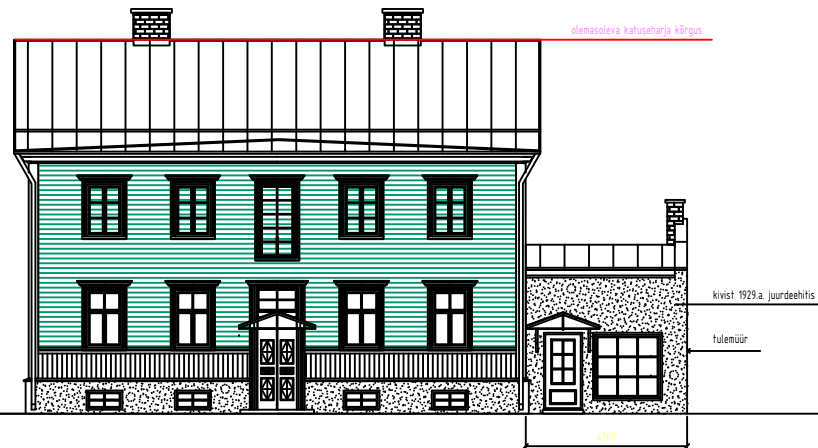


VAADE KIRDEST

(RISTIKU TN POOLT)

1. Hoone välisviimistluse materjalid ja värvitoonid teha vastavalt projektile lisatud välisviimistluspassile.
2. Proj. katusekate - valtsplekk, puitosa välisseinad - laudvooder, kivist 1929.a. juurdeehitise välisseinad - krohv, sokkel - krohv. Kasutada olemasolevaga analoogseid puitprofile. Paigaldada varikatused, sajuveerennid ja -torud.
3. Välisviimistluse ja ehitusliku lahenduse kirjeldus - vt projekti seletuskiri.
4. Katuseharja ja -rästa kõrgust ei ole kavas muuta.

olemasolev kalvus 25° kaldega, proj. kalvus 25° kaldega

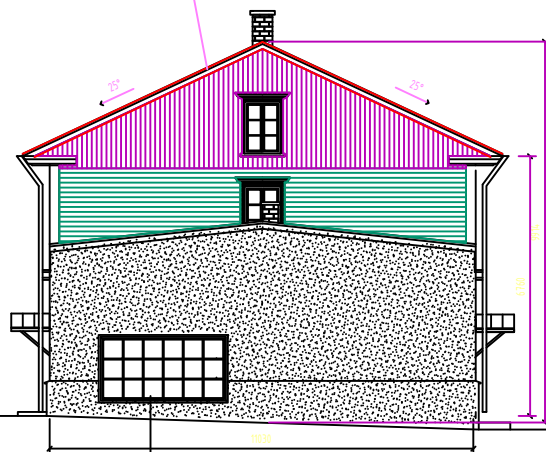

VAADE LOODEST
(RISTIKU TN 29 POOLT)

olemasolevas tulemüüris olev aken asendada tulefikseknaga või demonteerida, samava mürdnä kinni, välissein soojustada ja kivistada

olemasoleva katuseharja kõrgus

tulemüür

10.30




proj. katusesild ja katuseluu

kivist 1929 a. juurdeehitis


VAADE EDELAST
(HOOVI POOLT)

1. Hoone välisviimistluse materjalid ja värvitoonid teha vastavalt projektile lisatud välisviimistluspassile.
2. Proj. katusekate - valtsplekk, puitosa välisseinad - laudvooder, kivist 1929 a. juurdeehitise välisseinad - krohv, sokkel - krohv. Kasutada olemasolevaga analoogseid puitprofile. Paigaldada varikatused, sajuveerennid ja -torud.
3. Välisviimistluse ja ehitusliku lahenduse kirjeldus - vt projekti seletuskiri.
4. Katuseharja ja -räästa kõrgust ei ole kavas muuta.

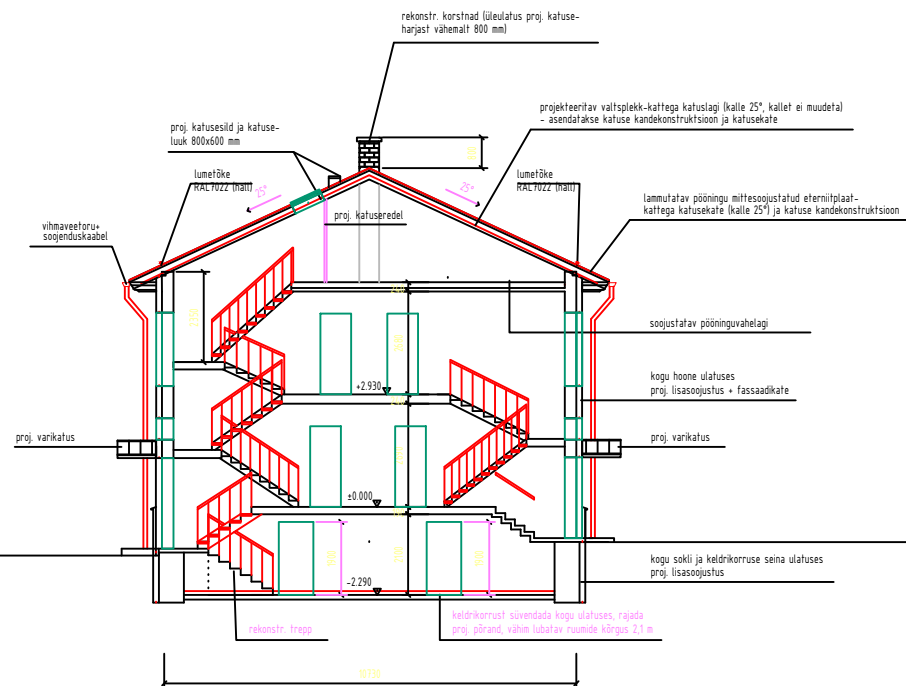

1. Kõik säilitatavad välispiirded ja pööninguvahelagi kuuluvad soojustamisele vastavalt kehtivatele nõuetele.
2. Käesoleva eskiisi jooniseid ja seletuskirja koos lisadega käsitleda tervikliku projektlahendusena.
3. Keldrikorruse maa-alustele välispiiretele tuleb teha kvaliteetne hüdroisolatsioon.

LOIGE X-X

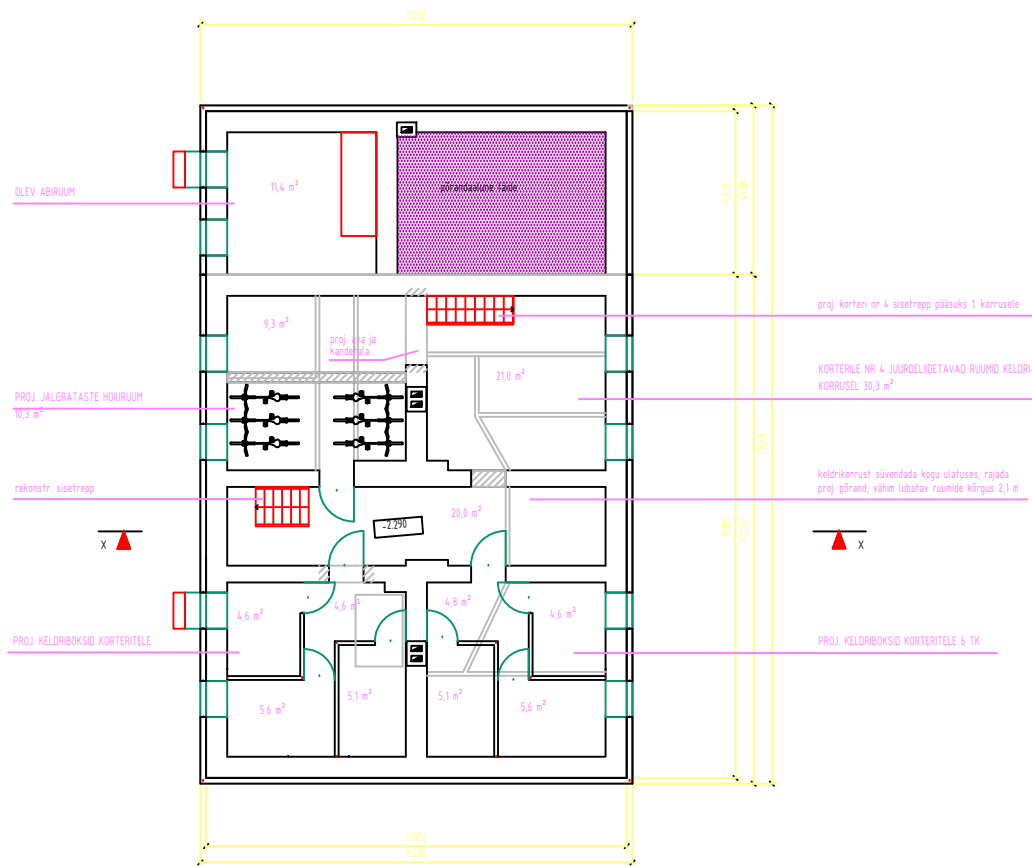


TINGMÄRGID:


- säilitatavad seinad
- säilitatavad välisseinad proj. lisa-soojustuse ja välisviimistlusega
- kinniehitatav seinavaa
- proj. seinavaa
- lammutatavad vaheseinad ja tarindid
- proj. keryaheseinad
- proj. kivisein

- Kõik säilitatavad välispiirid ja pööninguvahelagi kuuluvad soojustamisele vastavalt kehtivatele nõuetele.
- Käesoleva projekti jooniseid ja seletuskirja koos lisadega käsitleda tervikliku projekt lahendusena.
- Lammutatavad keryaheseinad ja proj. seinavaad on antud võrreldes 1969.a. inventariseerimisjoonistega.
- Muudatused ruumilahenduses on näidatud võrreldes 1969.a. inventariseerimisjoonistega, mitte olemasoleva situatsiooniga.

KELDRIKORRUSE PLAAN




1. KORRUSE PLAAN

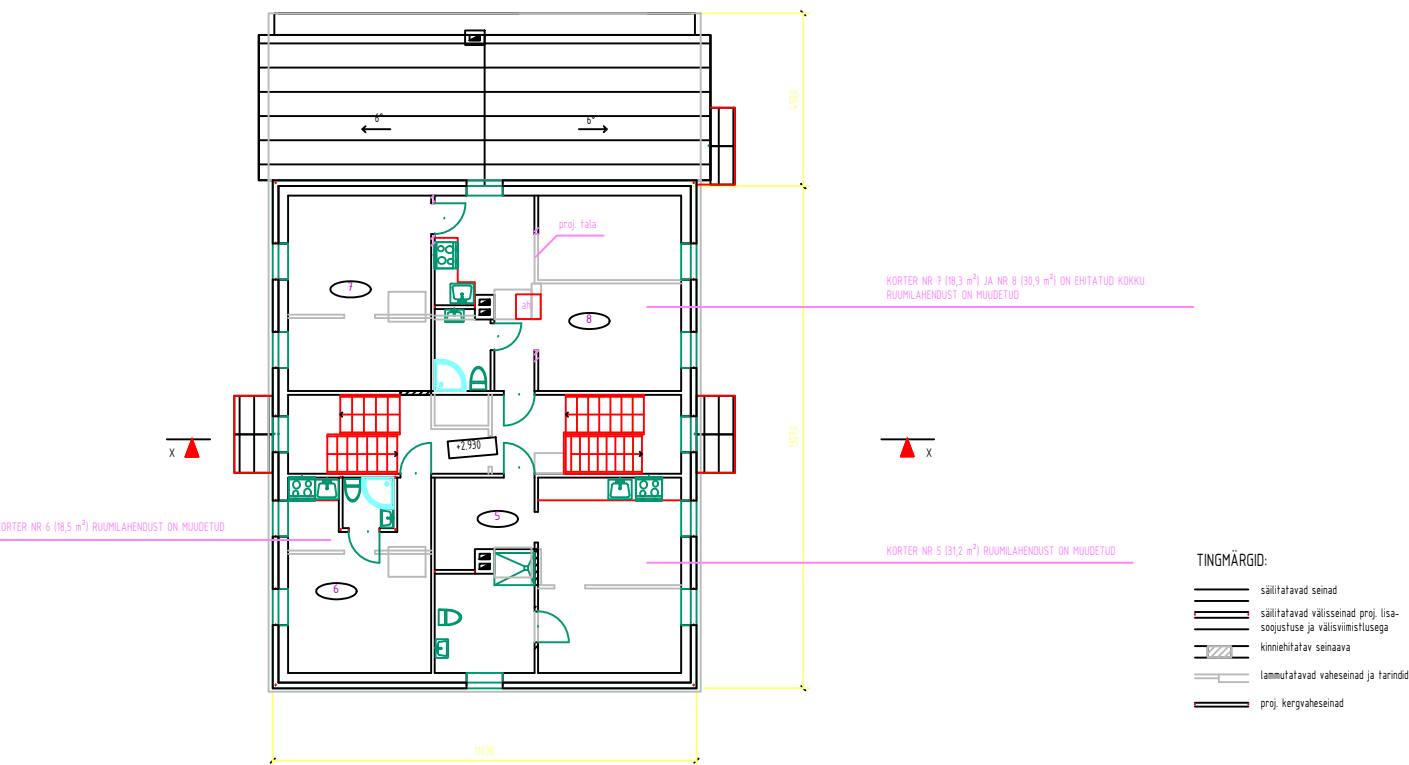


1. Kõik säilitatavad välispiirded ja põõninguvahelagi kuuluvad soojustamisele vastavalt kehtivatele nõuetele.
2. Käesoleva projekti jooniseid ja seletuskirja koos lisadega käsitleda tervikliku projektlahendusena.
3. Lammutatavad kergvaheseinad ja proj. seinavaad on antud võrreldes 1969.a. inventariseerimisjoonisestega.
4. Muudatused ruumilahenduses on näidatud võrreldes 1969.a. inventariseerimisjoonisestega, mitte olemasoleva situatsiooniga.

2. KORRUSE PLAAN

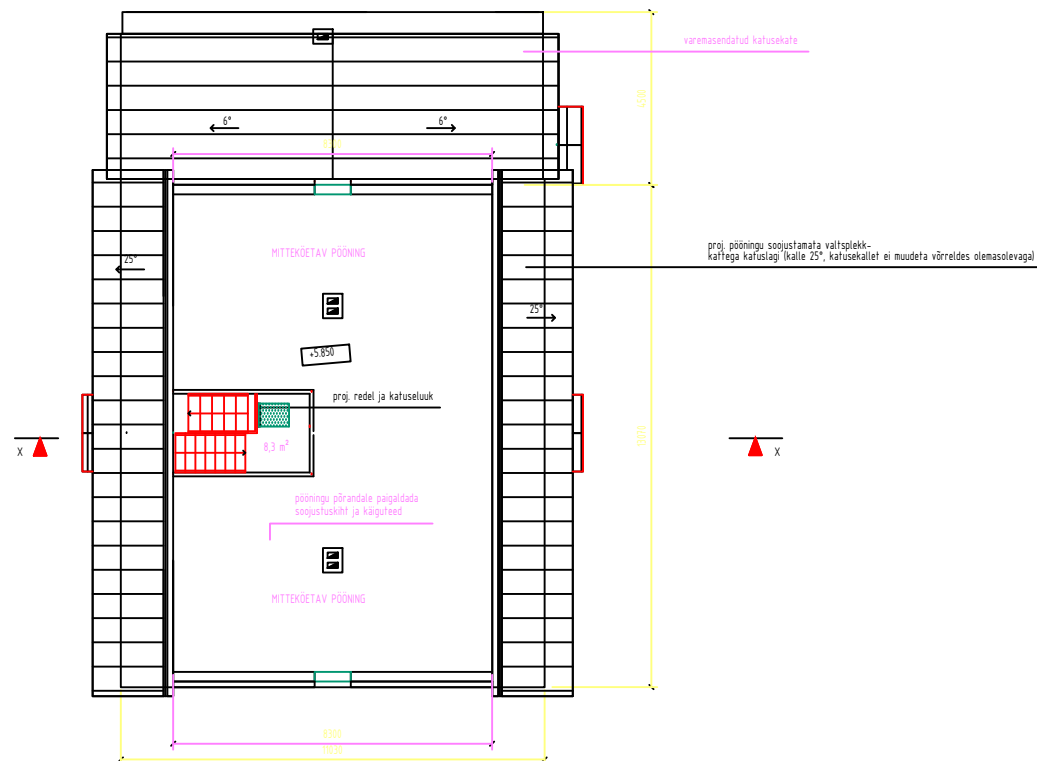

1. Kõik säilitatavad välispiirded ja pööninguvahelagi kuuluvad soojustamisele vastavalt kehtivatele nõuetele.
2. Käesoleva projekti jooniseid ja seletuskirja koos lisadega käsitleda tervikliku projektilahenduseks.

PÖÖNINGU PLAAN

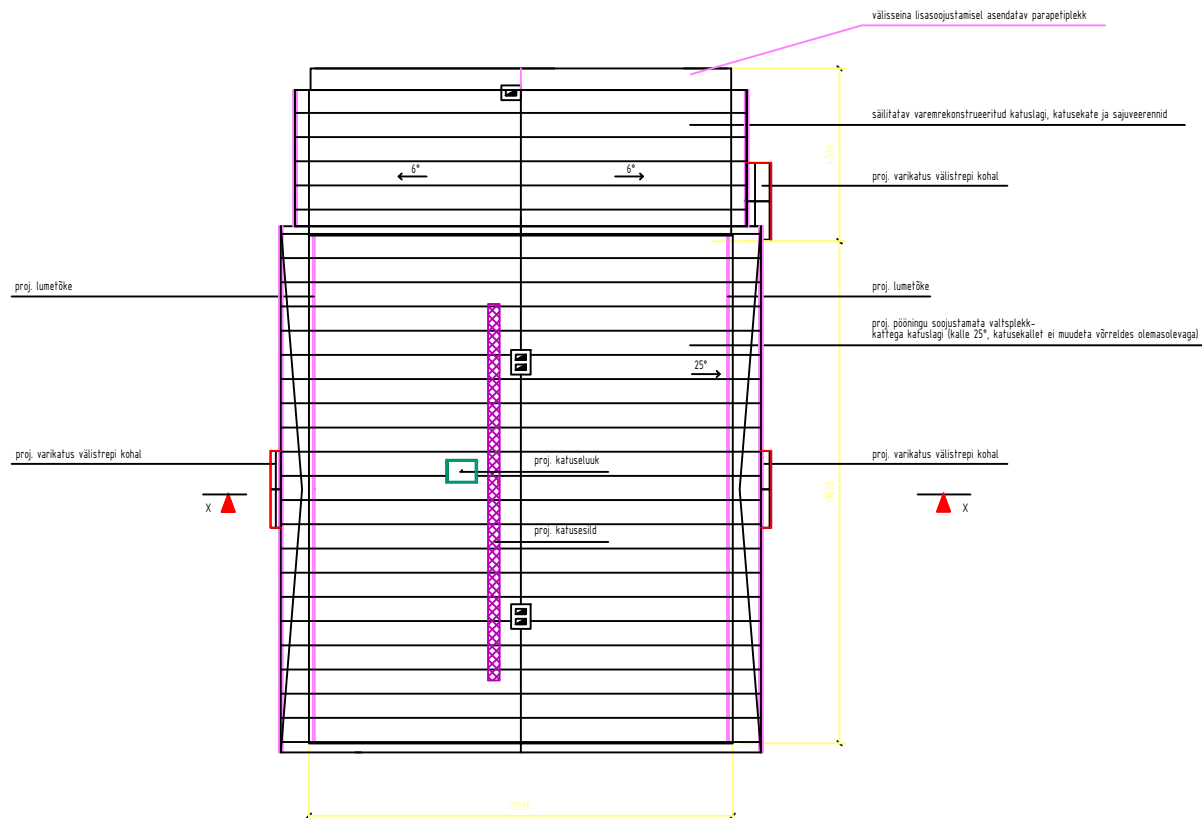

1. Kõik säilitatavad välispirded ja pööninguvahelagi kuuluvad soojustamisele vastavalt kehtivatele nõuetele. Olemasolev eterniitplaatidest kattega mittesoojustatud katus lammutatakse (vt hoone õigel). Proj. katus tehakse valtsplekk-kattega.
2. Käesoleva projekti jooniseid ja seletuskirja koos lisadega käsitleda tervikliku projektihenduseana.
3. Paigaldada katusepealsed sajuveerenid ja sajuveetorud, varikatused.
4. Korstnad ehitada kõrgemaks, üleulatus katusepinna (katuseharjast) peab olema vähemalt 800 mm.

KATUSE PLAAN