


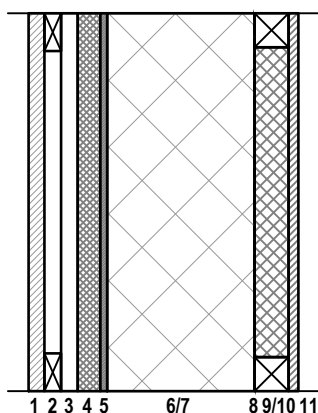

Välissein VS-1 (projekteeritav välissein)

tähis	kihi paksus	kirjeldus
1	21 mm	projekteeritud vertikaalne laudis
2	22 mm	horisontaalne puitkarkass 22 x 100 mm, S 600 mm
3	22 mm	vertikaalne puitkarkass 22 x 100 mm, S= 600 mm
4	30 mm	RKL Facade tuuletõkkekihiga soojustusplaat
5	9 mm	Gyproc GTX 9 jäik tuuletõkkeplaat
6	195 mm	puitkarkass 45 x 195 mm, S600 mm
7		karkassi vahele lisada soojustus mineraalvill
8		aurutõke
9	45 mm	horisontaalne puitkarkass 45 x 45 mm, S600 mm
10		puitkarkassi vahele lisada soojustus mineraalvill
11	13 mm	kipsplaat Gyproc Habito

Märkused :

Seinte tähistused märgitud põhiplaanidele AR-5-01 ... AR-5-02 ning lõigetele vt. joonised AR-6-05 ... AR-6-06

		Asukoht	Stadium
		Nõmme linnaosa, Tallinn	EP
			Joonise nr. AR-7-01
Töö nr. 2025272	Üksikelamu laiedamise projekt	Joonise nimetus	Möötkava
		Välisseina konstruktsioon	1:10
arhitekt			26.09.2025