


Põrand pinnasel P-1

($U=0,17 \text{ W/m}^2\text{K}$)

- Batoon C25/30 100 mm
- Kanduritel armatuurvõrk Ø10 mm 150x150 mm
- 2x ehituskile
- EPS120 100 mm
- EPS120 100 mm
- Tihendatud liiv ca 600mm
- Olemasolev pinnas

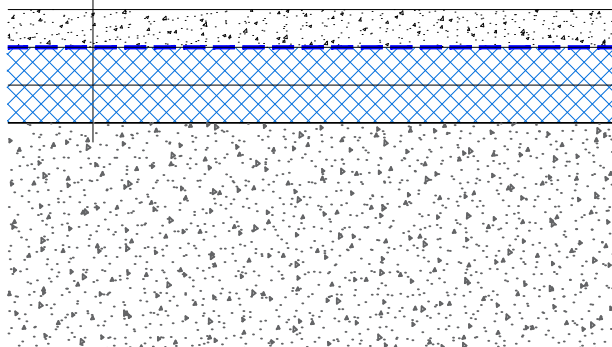

MÄRKUSED:

1. Soojustusplaadid paigaldada nii, et ei tekiks plaatide nurkade liitumisel ristmustrit (neli nurka ühes kohas)
2. Soojustus 200 mm nt EPS 120, soojuserijuhtivus $\lambda_d \leq 0,035 \text{ W/mK}$, survepinge 10% def. korral $\geq 120 \text{ kPa}$, veeimavus $< 2\%$
3. Polüetüleenkile 0,3 mm, kilepaanide ülekate min 200 mm ja teibitud
4. Liivapadi tihendada mitmes kihis. Liiva kogus täpsustada peale olemasoleva pinnase väljakaevet