




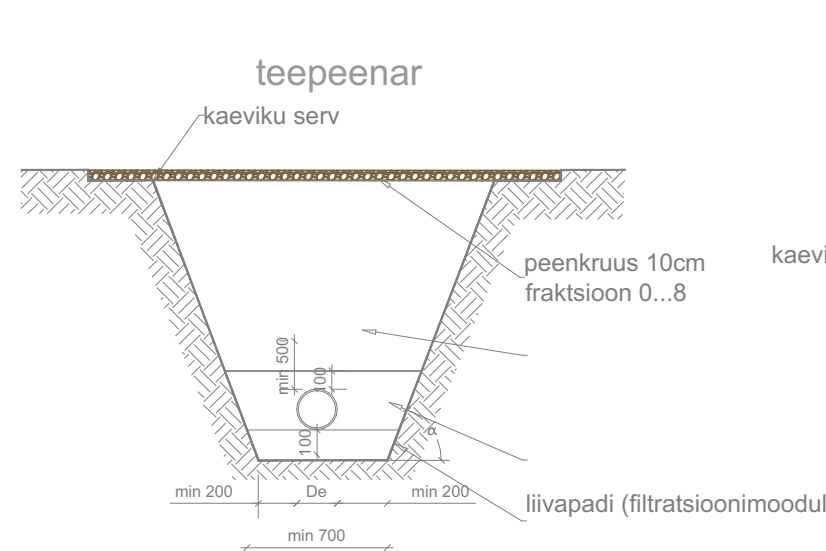


teisaldatav pinnas		
teisaldatav pinnas	m³	1,4
teekatte taastamine		
peenkruus (10cm)	m³	0,3
tagasitäide kruusaga	m³	0,8
täiteliiv	m³	0,3

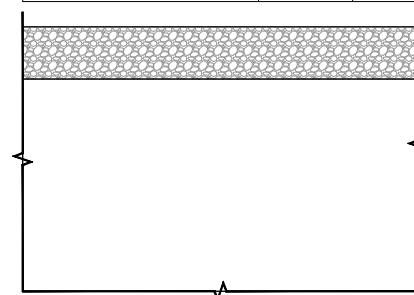


- peenkruus, fraktsioon 0...8, h=10cm
- tasandatud aluspinnas

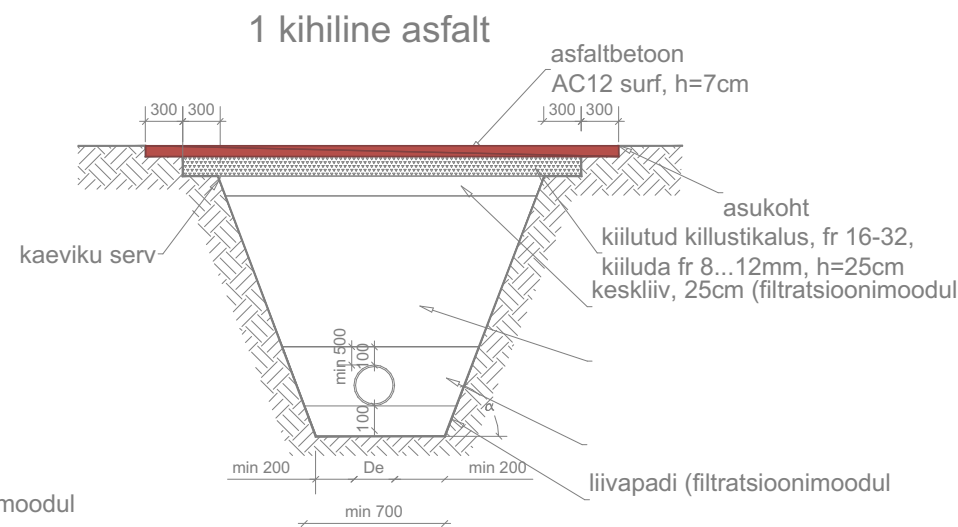


teisaldatav pinnas		
teisaldatav pinnas	m³	16,6
teekatte taastamine		
asfaltkate Surf AC12 (7cm)	m²	8,3
paekillustik, fraktsioon 16...32, kiilutud 8...12 h=25cm	m³	2,1
keskliiv, filtr. 1m/ööp, 25cm	m³	2,1
täiteliiv, filtr. 0,5m/ööp	m³	12,4

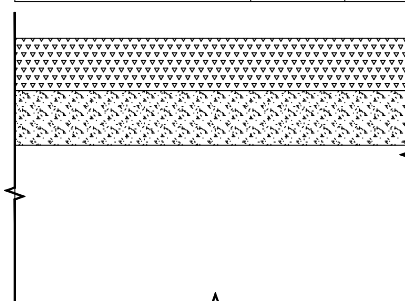

- asfaltbetoon AC12surf, h=7cm
- graniitkillustik , fraktsioon 16...32mm, (kiilutud fr 16-32mm), h=25cm

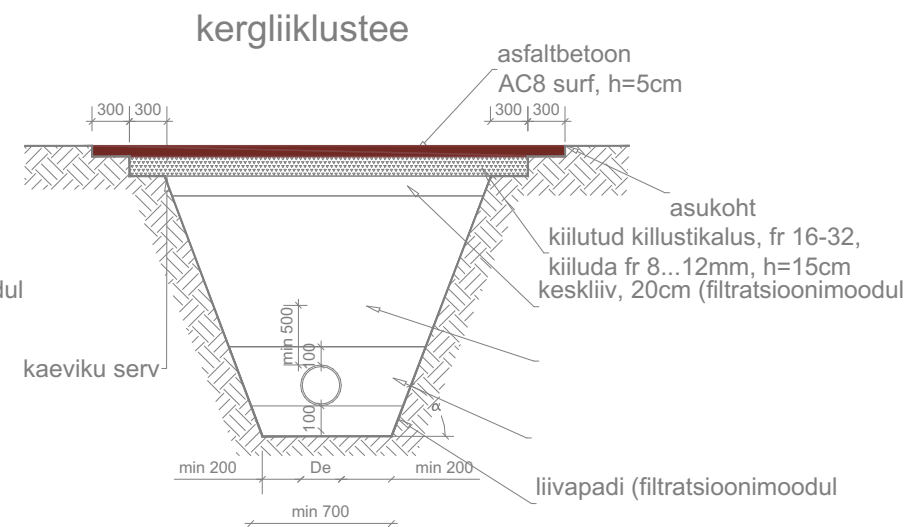

teisaldatav pinnas		
teisaldatav pinnas	m³	5,9
teekatte taastamine		
asfaltkate Surf AC8 (5cm)	m²	5,9
paekillustik, fraktsioon 16...32, kiilutud 8...12 h=15cm	m³	0,9
keskliiv, filtr. 1m/ööp, 20cm	m³	1,2
täiteliiv, filtr. 0,5m/ööp	m³	3,8

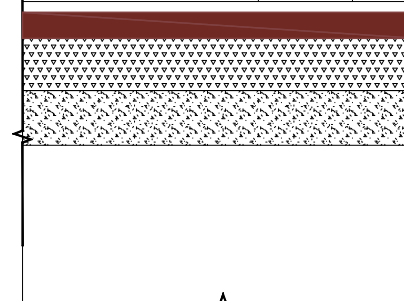

- asfaltbetoon AC8surf, h=5cm
- paekillustik , fraktsioon 16...32mm, (kiilutud fr 8-12mm), h=15cm

S-2		
Asfaltkate tänava laiendusel ja võrkude rajamisjärgsetel taastamistöödel		
Asfaltbetoon SMA 16, 70/100		5 cm
Asfaltbetoon AC 16 bin, 70/100		5 cm
Asfaltbetoon AC 20 base, 70/100		6 cm
Killustikalus, 16/32 ja 32/63 (kiilekillustik 4/16), E>170 MPa		28 cm
Liivavalus (dreenkiht), Kt=0.98, Kf>2.0 m/ööp		30 cm
Täitepinnas Kt=0.98, Kf>0.5 m/ööp (vajadusel)		
Olemasolev aluspinnas		

katendikihtide ehitamise juhise, 23.12.15, nr 0314, tabel 1)

Gc80/20, C50/10, LA35, F4, FI35, f4 (killustikust katendite ehitamise juhise, 30.04.12, nr. 0167, tabel 1).

5) Kasutatud standardid: EVS-EN 901-3, 13242, 13285.