


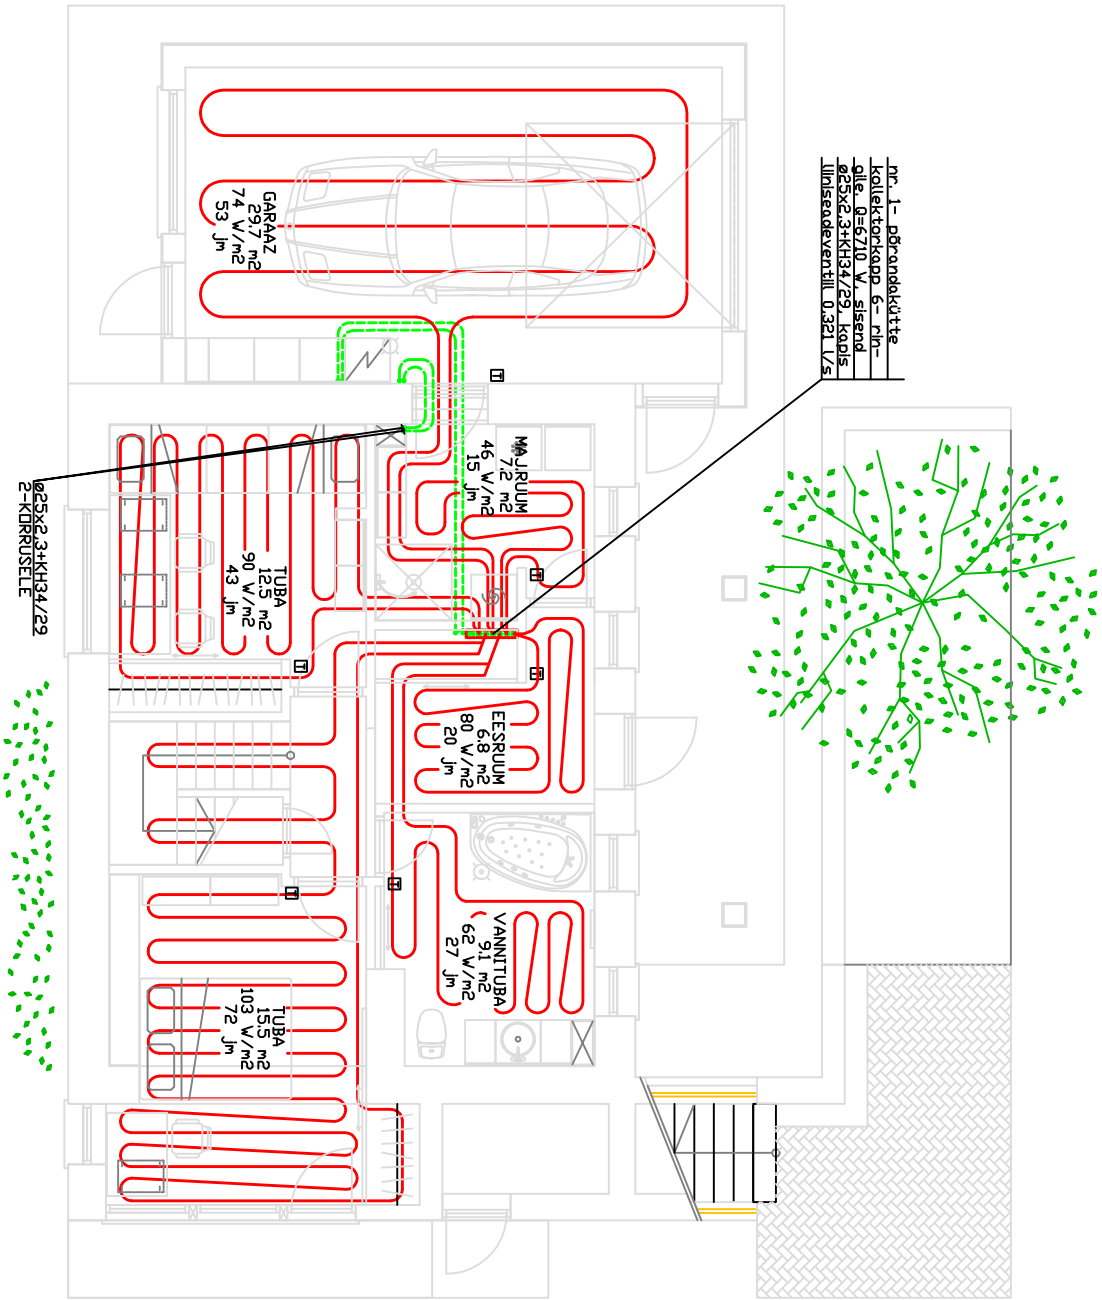

LEPPEMÄRGID:

- TORU
- KÜTTE TOITETORUSTIK
- LIINISEADE VENTIL
- KÜL VENTIL
- KÜTTEPOSTIKU LÄBIMÕÕT ÜLEVALPOOL LÕIKEPUNKTI
- KÜTTEPOSTIKU LÄBIMÕÕT ALLEPOOL LÕIKEPUNKTI

MÄRKUSED:

1. PÕRANDAKÜTTE VEE PARAMEETRID DN 40/35°C.
2. PÕRANDAKÜTTE TORUSTIK VIRSBO PEX PLASTTORUST, SAMM 300 MM, AKENDE EES 150MM, NING VANNITDA JA KOLLEKTORIKAPI VAHELINNE TORU EVAL-PEX TORUST+KAITSEHÜLSI, KATLAMAJA JA KOLLEKTORIKAPI VAHELINNE TORU EVAL-PEX TORUST+KAITSEHÜLSI.
3. KÜTTE KOLLEKTORITE TOITETORUD ASUVAD PÕRANDA SDOJUSTUSE KONSTRUKTSIOONI SEES; 2 KÖRRISE KOLLEKTORI TOITETORU DN 32MM.
4. MAGISTRAALID PAIGALDADA KALDEGA I=0,002.
5. KÜTTEPOSTI LÄBIMÕÕT ÜLEVALPOOL LÕIKEPUNKTI.
6. KÜTTEPOSTI LÄBIMÕÕT ALLEPOOL LÕIKEPUNKTI.
7. TULETÕKETAARINDIEST LÄBIMÕÕT ÜLEVALPOOL LÕIKEPUNKTI.
8. MAGISTRAALIDE LIINISEADEVENTILID VALIDA PROJEKTIS ANTUD VÕDLUHULGALE JA RÕHUKALE (LIINISEADEVENTILIL 5 KPa).
9. PÕRANDAKÜTTE TORUSTIKU LÄBIMÕÕT SEINTE ALT TULEB TORUSTIK PAIGALDADA KAITSEHÜLSI.

Töö nr. 2008/ER-8		06.10.2008.		Objekt: KÜLMAS; TUULEVALJA KÜLA RAE VALD; HARJUMAA			
PR. KODUSTAJA	E. PRUUL	Tellijä:		HR. JAANUS DRUSALU	Staadium pp	Mõõt 1:100	Joonis nr. KV - 1
REG.NR. 11402865		Joonis:		KÜTE	TEHNOSUSTEEMIDE DÜ		
EEP 001228		TEL:		55 49 926			