
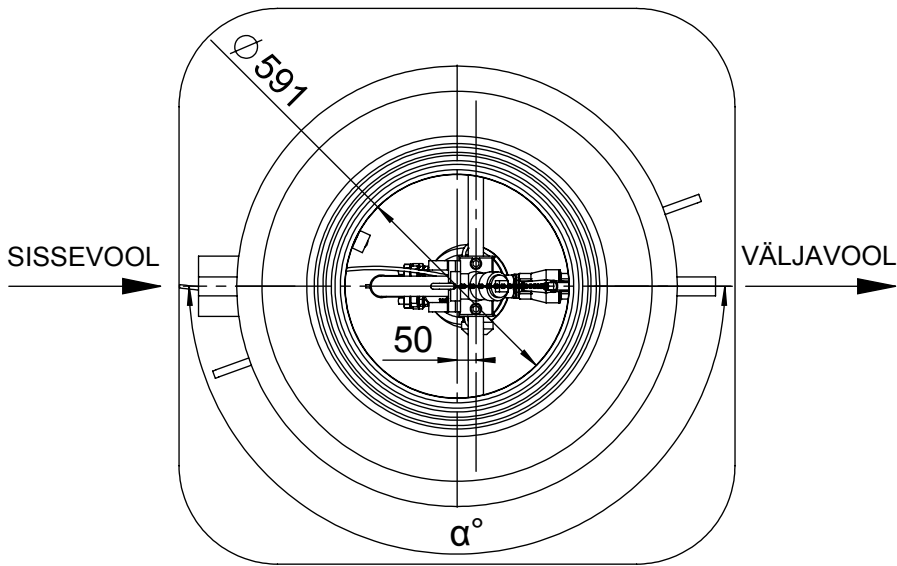
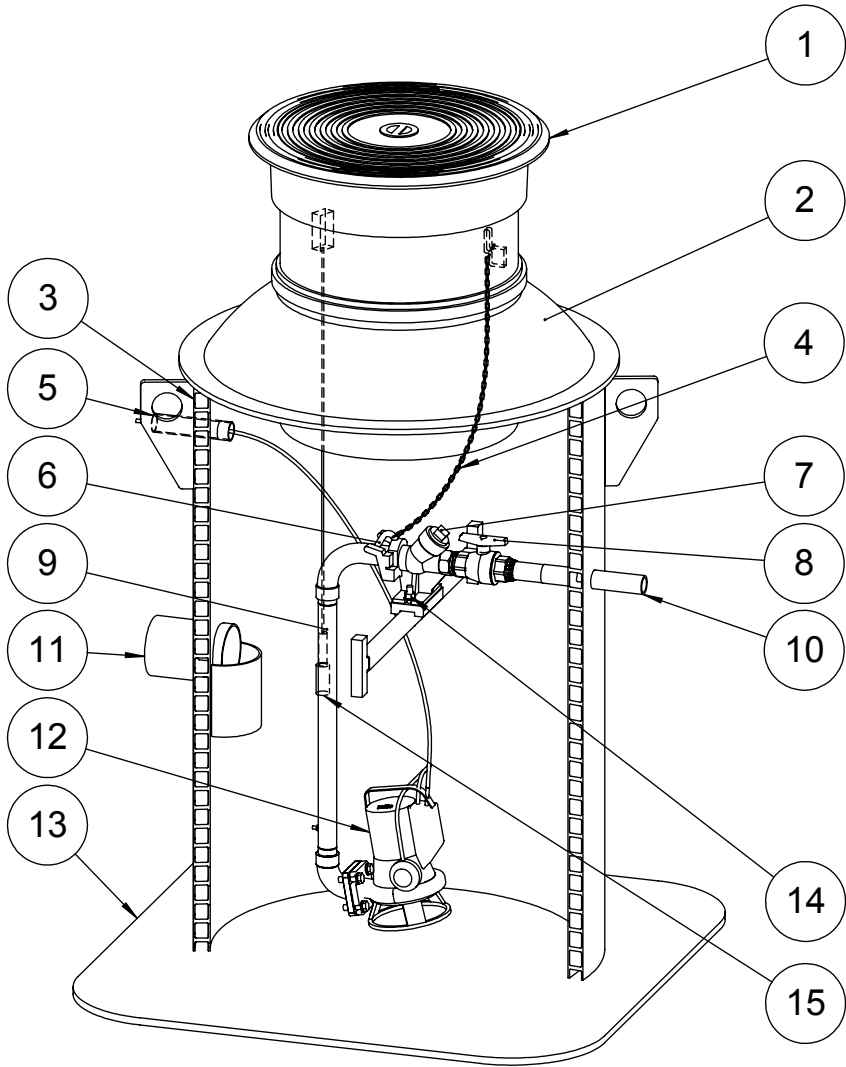


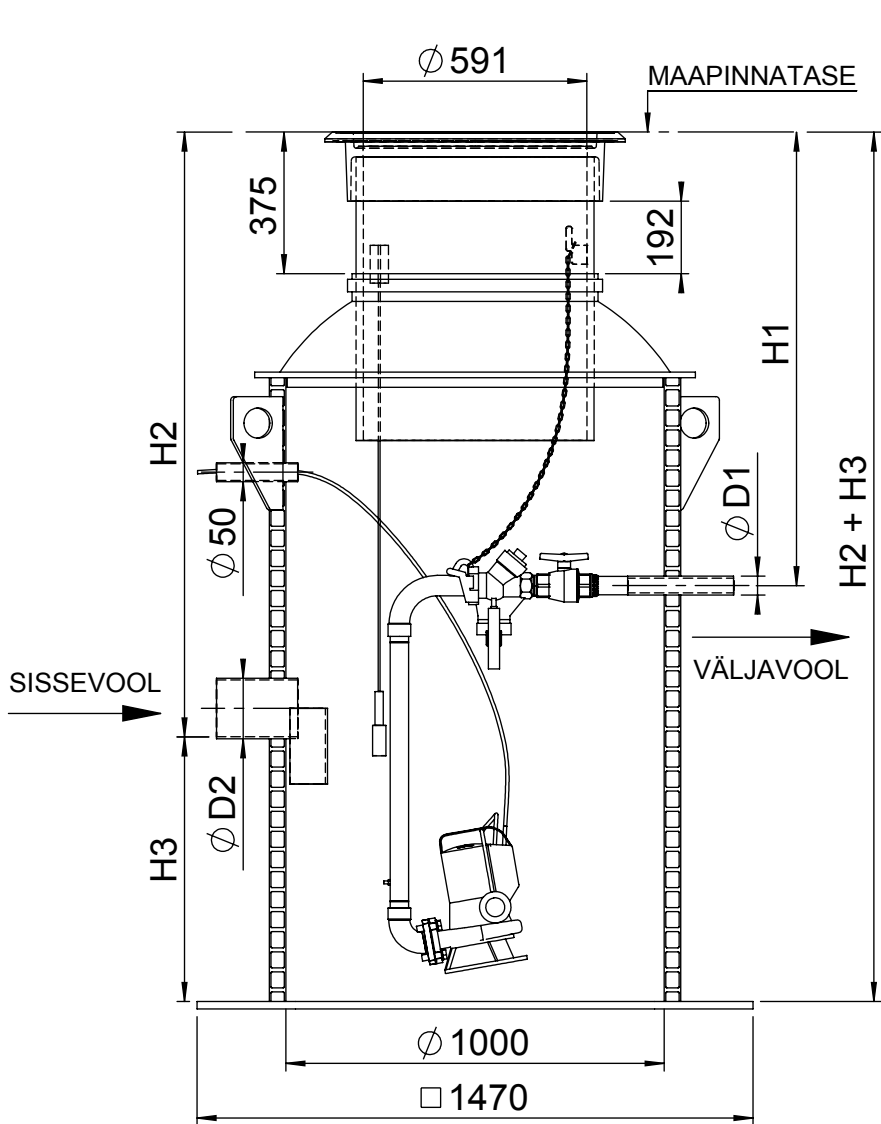

Pos.	Nimetus	Materjal	Mõõdud
1	Luuk	Malm	DN600, 40t
2	Teenindusava	PE	ID1000/630
3	Korpus	PE100	ID1000, SN2
4	Tõstekett	AISI316	3 mm
5	Kaabli läbiviik	PE100	D50 SDR17
7	Kiirühendusliitmik	Malm, epoksiidkattega	1 1/2" ☐ 2" ☐
6	Tagasilöögiklapp, NBR kuuliga	Malm, epoksiidkattega	DN40 ☐ DN50 ☐
8	Kuulkraan	PPGF/PE100	DN40 ☐ DN50 ☐
9	Survetoru	AISI316	DN40 ☐ DN50 ☐
10	Väljavoolutoru	PE100	D50 SDR17 ☐ D63 SDR17 ☐
11	Sissevoolutoru	PE100	D2 SDR33
12	Pump	ujukiga	H _{max} = m, Q _{max} = m ³ /h
13	Pumpla põhi	PE100	20 mm
14	Poldid, mutrid, seibid	AISI316	M8, M16
15	Alarmseade Tank-Check RF-412	Valikuline	☐ JAH / EI ☐

Väljavoolu toru sügavus maapinnast	H1 =	mm
Sissevoolu toru sügavus maapinnast	H2 =	mm
Sissevoolu toru läbimõõt	D2 =	mm
Sissevoolu toru kaugus pumpla põhjast	H3 =	mm
Sissevoolu toru nurk (mõõdetakse väljavoolust päripäeva)	α =	°
Pumba mark		