




Profiil 1-1  
M 1:100

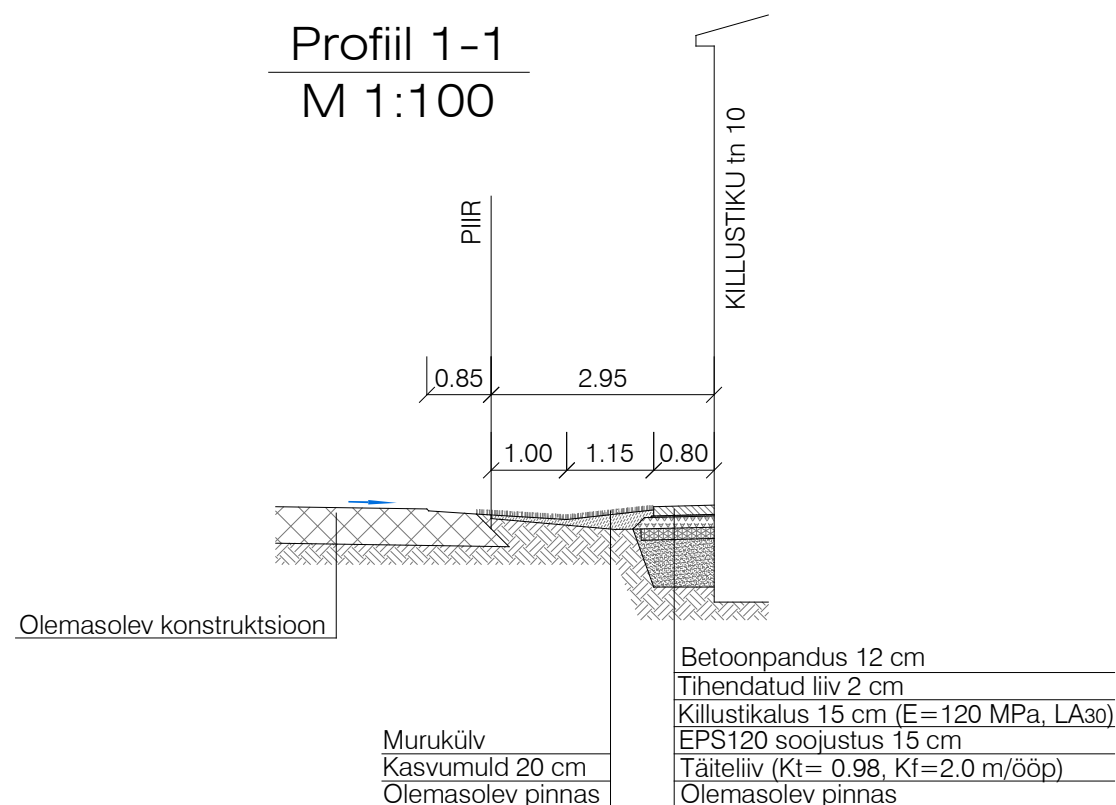

Profiil 2-2  
M 1:100

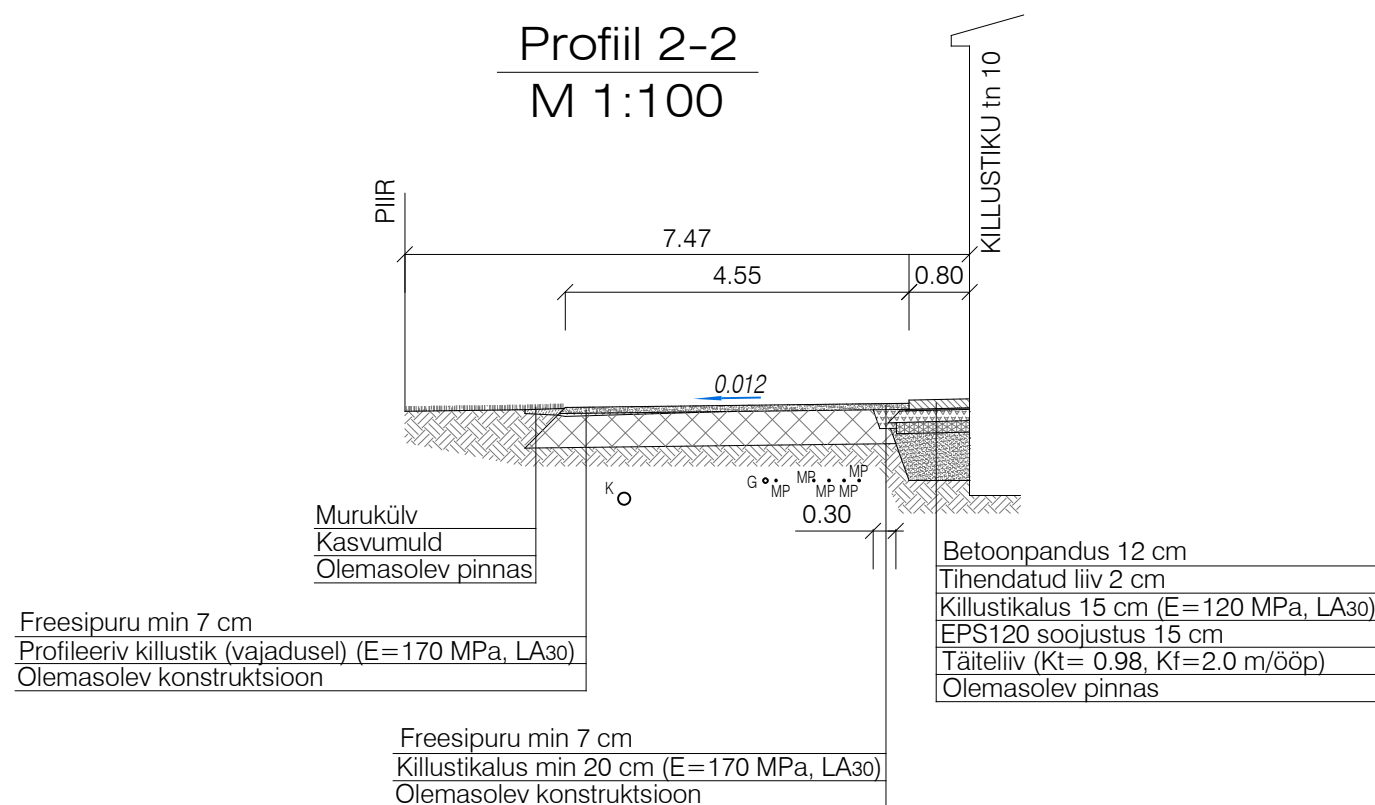

Profiil 3-3  
M 1:100

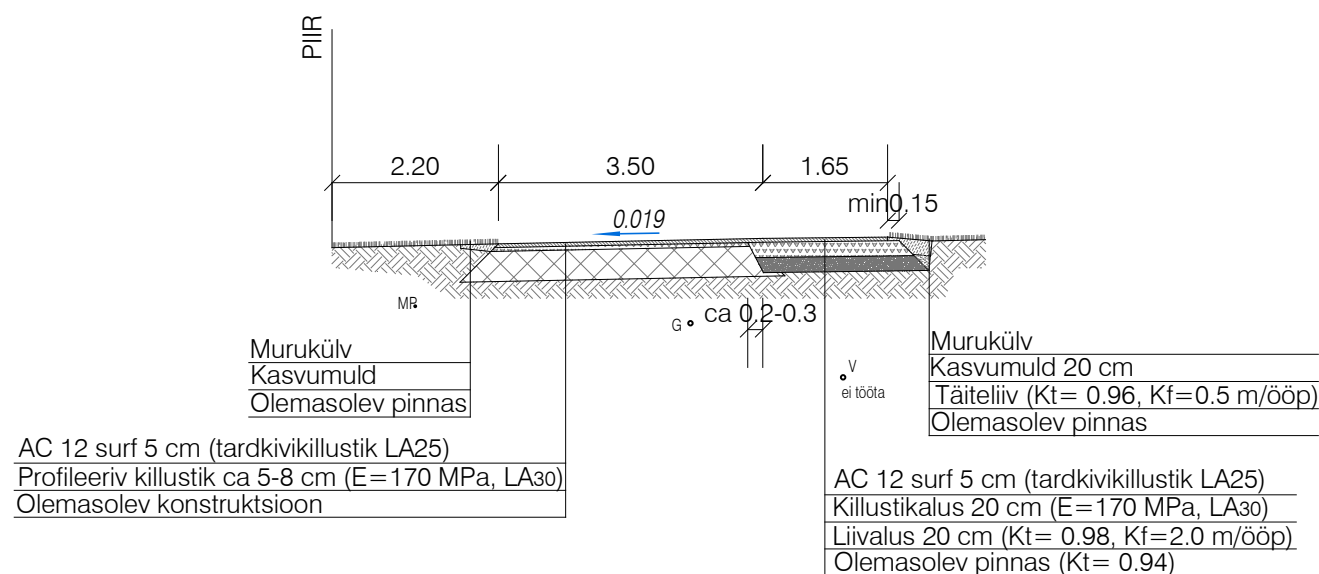

#### Märkused:

1. Killustikaluses kasutada paekillustikku purunemiskindlusega LA30 vastavalt "Killustikust katendikihtide ehitamise juhend" 2016-12 (Kinnitatud Maanteeameti peadirektori käskkirjaga 22.11.2016 nr 0215).
2. Killustikalus õuealal rajatakse sidumata segust 0/63 vastavalt "Tee ehitamise kvaliteedinõuded" (MTm 03.08.2015.a. määrus nr 101) lisa 10 pos 3.
3. Killustikalus õuealal võidakse rajada ka fraktsioneeritud killustikust kiilumismeetodil kahekihilisena: põhifraktsioon 16-32 mm kiilutakse kiilekillustikuga fraktsioon 8-12 mm (kulunorm 25 kg/m<sup>2</sup>) (Tee ehitamise kvaliteedinõuded. MTm 03.08.2015.a. määrus nr 101).
4. Dreenikihis kasutatava liivpinnase filtratsioonimoodul peab olema vähemalt 2,0 m/ööp (EVS-901-20 järgi). Täidete liivpinnase filtratsioonimoodul peab olema vähemalt 1,0 m/ööp, haljasala all vähemalt 0,5 m/ööp.
5. Olemasoleva aluskonstruktsioon jääb alles, selle pind profileeritakse, vajadusel lisatakse täiendavat killustikku (fr 8/12).
6. Liivaluse tihenduskoeffitsient uue teekonstruktsiooni all peab olema vähemalt 0,98. Haljasala all on tagasitäidete tihenduskoeffitsient 0,96.
7. Tagasitäited teostada liivaga kihtide kaupa kuni tee kihtkonstruktsioonini. Tihendatava kihi max paksus 0,4 m.
8. Killustikaluse pinnal peab sõidetaval alal elastsusmoodul olema vähemalt E=170 MPa, betoonpandusel vähemalt 120 MPa.
9. Juurdepääsu asfaltkatte jämetäitematerjal valida soovitatavalt tardkivimist (min 45%, LA25) vastavalt "Asfaldist katendikihtide ehitamise juh 2015" (Kinnitatud Maanteeameti peadirektori käskkirjaga 23.12.2015 nr 0314).
10. Killustikkattele freespuru laotamisel peab laotatud freespuru paksus tihendatult olema vähemalt 7 cm. Kasutatava freespuru omadused peavad vastama "Kergkatete ehitamise juh 2007-10" (kinnitatud Maanteeameti peadirektori käskkirjaga 12.12.2007.a. nr 255) esitatud nõuetele.
11. Muru rajamisel kasutada nõrgalt happelise või neutraalse reaktsiooniga (pH 6,5...7,0) mineraalmulda huumusesisaldusega vähemalt 3%. Olemasoleva kasvumulla kasutamisel tuleb see vastavalt ette valmistada - eemaldada kivid, juurikad ja muud ebasobivad esemed. Mulla laotamisel tuleb seda piisavalt tihendada, et ei tekiks hilisemaid vajumeid ja lohke. Külmunud kasvumulla laotamine keelatud. Muruseemne külvamistihedus 20...30 gr/m<sup>2</sup>. Kasvumulla kihi paksus vähemalt 20 cm.