



Kaeviku (V1+K1) tüüpristlõige 1

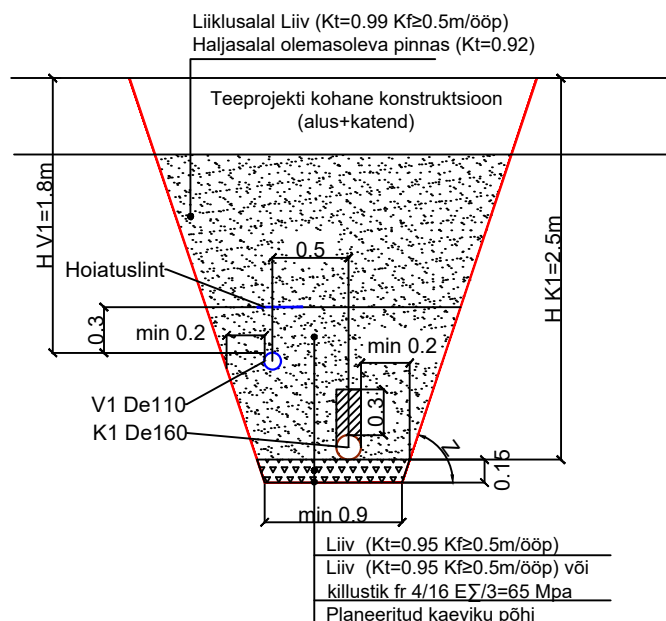

Kaeviku (V1+K1) tüüpristlõige 2

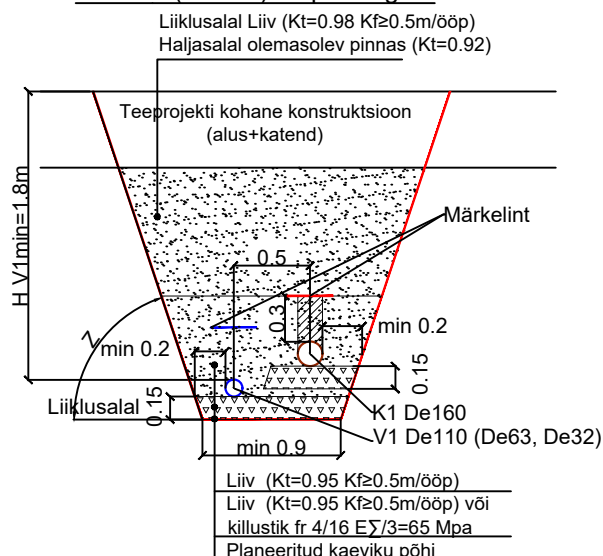

MÄRKUSED:

1. Toestamata ehituskaeviku nõlva kalde Z määrab Töövõtja konkreetsel tööloigul sõltuvalt tööde teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest või muudest tehnoloogilistest nõuetest.
2. Veetorstik paigaldada min. sügavusele 1.8m mõõdetuna toru laest. Juhul kui veetoru rajamissügavus jääb väiksemaks, tuleb kasutada toru soojustamist soojustusplaadiga. Soojustusplaat peab olema sobilik pinnases kasutamiseks (sh vastavalt asukohale - teede all või haljasalal) ning soojusjuhtivusega $<0.037\text{W/mK}$.
3. Juhul kui kaevik ulatub settekivimisse (lubjakivi) ja tagasitäitematerjalina kasutatakse liivmaterjali, tuleb tagasitäide eraldada kaeviku servast geotekstiiliga min 0.5m ülekatttega.
4. Kui torustiku kaevik jääb ol.oleva või perspektiivse tee alla, peab tagasitäide kuni tee konstruktsioonini olema tihendatud $k_t=0.95$, sh $k_f > 0.5\text{m/ööp}$.
5. Joonisel esitatud kaeviku mõõdud on meetrites, kui ei ole näidatud teisiti.