


Lõige T-03

SS-01

Sisekrohv
Bauroc Classic 250 mm
Sisekrohv

PP-01

Viimistlus 20 mm
Beton pörandaküte 80 mm
Ehituskile
Soojustus EPS120 50 mm
R/B C25/30 plaatvundament 150 mm+vörk Ø10 200x200mm
Soojustus EPS120 100 mm
Radoonitõkketile
Soojustus EPS120 100+100 mm
Killustikalus 16/32 200 mm
Geotekstiil
Tihendatud pinnas

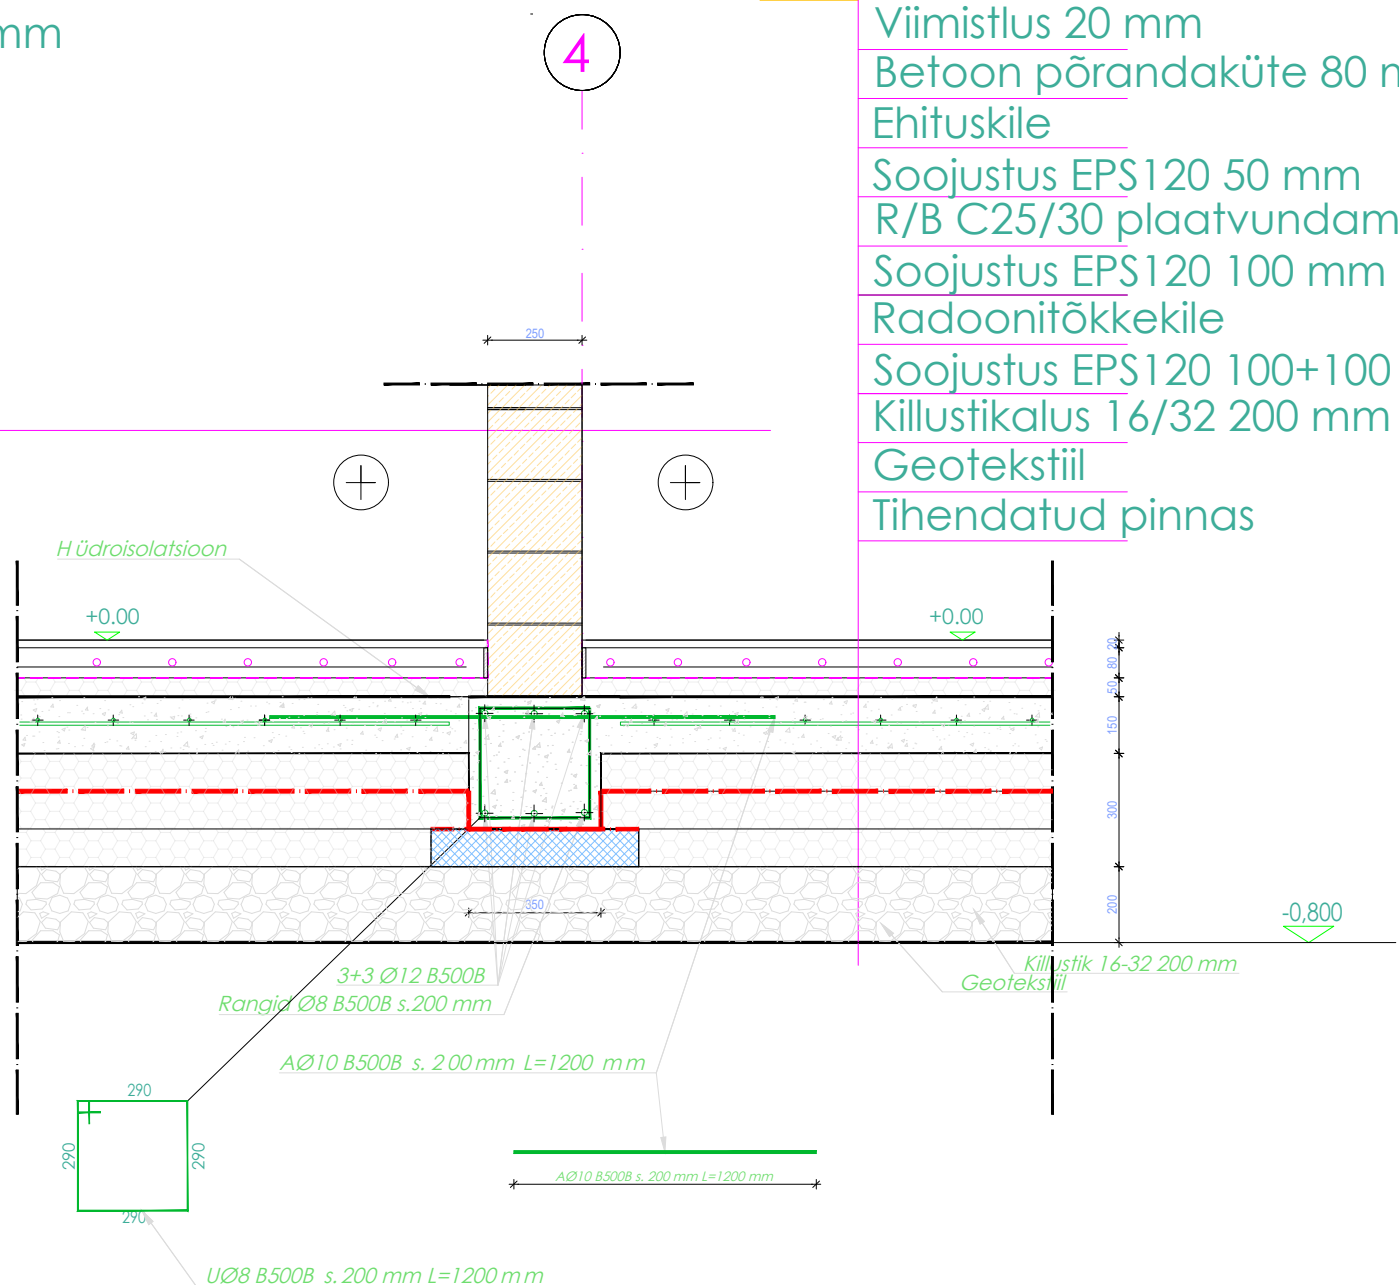

- Märkused:
- Suhtelisele kõrgusmärgile +0,000;
 - Vundamendid rajada tihendatud killustikalusele 200mm
 - Vundament armeerida üksikvarrastega, mis on seotud vörkudeks vastavalt armeerimisjoonistele.
 - Armatuuri kaitsekiht valida vastavalt keskkonnaklassile, kui joonisel ei ole märgitud teisiti.
 - Armatuur jätkata ülekattega 40xØ. Nurkades ja liidetes jätkata L-kujulise armatuuriga (B500B).
 - Vundamenditaldmikud: Betoon: keskkonnaklass XC2. Betoon C 25/30 - Armatuur: B500B
 - Killustikaluse tihedus kt=97, E1=60MPa, üldine def moodul min 100MPa.

objekt:	Üksielamu vundamendi põhiprojekt	töö nr:	2532_PP
aadress:	Sõmeru küla, Kiili Vald, 75411	Projekt liik	Ehitusprojekt
tellij:		staadium:	Põhiprojekt
joonis:	Sõlm T-03	joonise nr:	T-03
		mõõtkava:	1:50
		loodud:	26.06.2025
		tüüp:	