


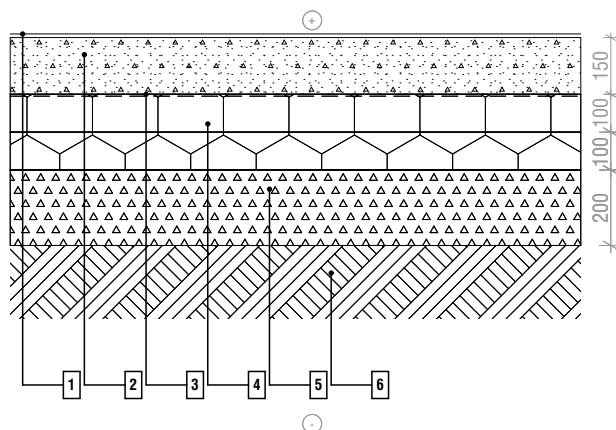

PP-01

1. Siseviimistlus
2. Raudbetoon- või teraskiudbetoonplaat 120mm
kalded antakse betoonplaadiga
3. Polüetüleenkile,
paksus 0,15 mm, kilepaanide ülekate 200 mm 2 kihti
4. Soojusisolatsioon/vahtpolüstüreen (EPS)
(nt. EPS 100 Silver, $\lambda=0,031$ W/mK) 200 mm
5. Dreeniv kiht / killustik, fr.16/32
mehaaniliselt tihendada 200 mm
6. Aluspinnas

Märkused:

- 1 korruse põrand
- täiendav info tarindi kohta vt. projekti EK-osa

Tehnilised näitajad:

- Tulepüsimus -
- Helipidavus -
- Soojajuhtivus $U=0,15$ W/mK

MUUDATUS	MUUDATUSE KIRJELDUS	TEOSTAS	KUUPÄEV

MÄRKUSED

1. Käesolevas projektis määratud materjale võib asendada tehniliste ja visuaalsete omaduste poolest võrdväärsetega, kui see ei vähenda tehnilisi, esteetilisi või muuladseid kvaliteediomadusi. Kõik valitud materjalide asendused tuleb kooskõlastada projekti arhitektidega.
2. Vastuolu ilmnmisel käesoleva joonise ning arhitektuurse või mistahes muu projekti osa jooniste, spetsifikatsioonide või seletuskirja vahel, tuleb kohealt teavitada projekteerijat või projektijuhti.