



MÄRKUSED:

1. Tugimüür ialusplaat ning vertikaalne osa armeerida kahes kihis 10 mm armatuursarrusega, sarruse samm s.200 mm
2. Betooni tugevusklass C₃₇³⁰ XF4 XC3
3. Sarruse tugevusklass B500B
4. Tugimüüri vertikaalosa betoneerimisel kasutada Roostepruuni pigmenti.
5. Tolerantsiklass 1 (EVS-ENV 13670-1:2010)
6. Painutatud armatuuril on antud välimised painutusmõõdud
7. Armatuuri jätkupikkused ja naabervarraste jätkude puhasvahe kui joonisel ei ole märgitud teisiti:
-Ø10 400mm,200mm; ühes lõikes jätkamisel 600mm
-Ø12 500mm,250mm; ühes lõikes jätkamisel 750mm
-Ø16 650mm,350mm; ühes lõikes jätkamisel 1000mm
8. Kui töömaal kavandatakse töövooke lisaks projektis esitatule, tuleb nende lahendus kooskõlastada projekteerijaga
9. Betoonvalu pinnad:
- raketispinnad MU0 A
- pealispind - tasasus BY45 järgi - A
10. Vajalik on betooni järelhooldus(niiskena hoidmine) vähemalt 14 päeva jooksul. Soovitav on kasutada järelhooldusainet.
11. Betooni kuubikuline tugevus lahtirakestamisel ≥30MPa. Selle järel ei ole ajutised toed vajalikud ja võib alustada ülal ehitustöid.

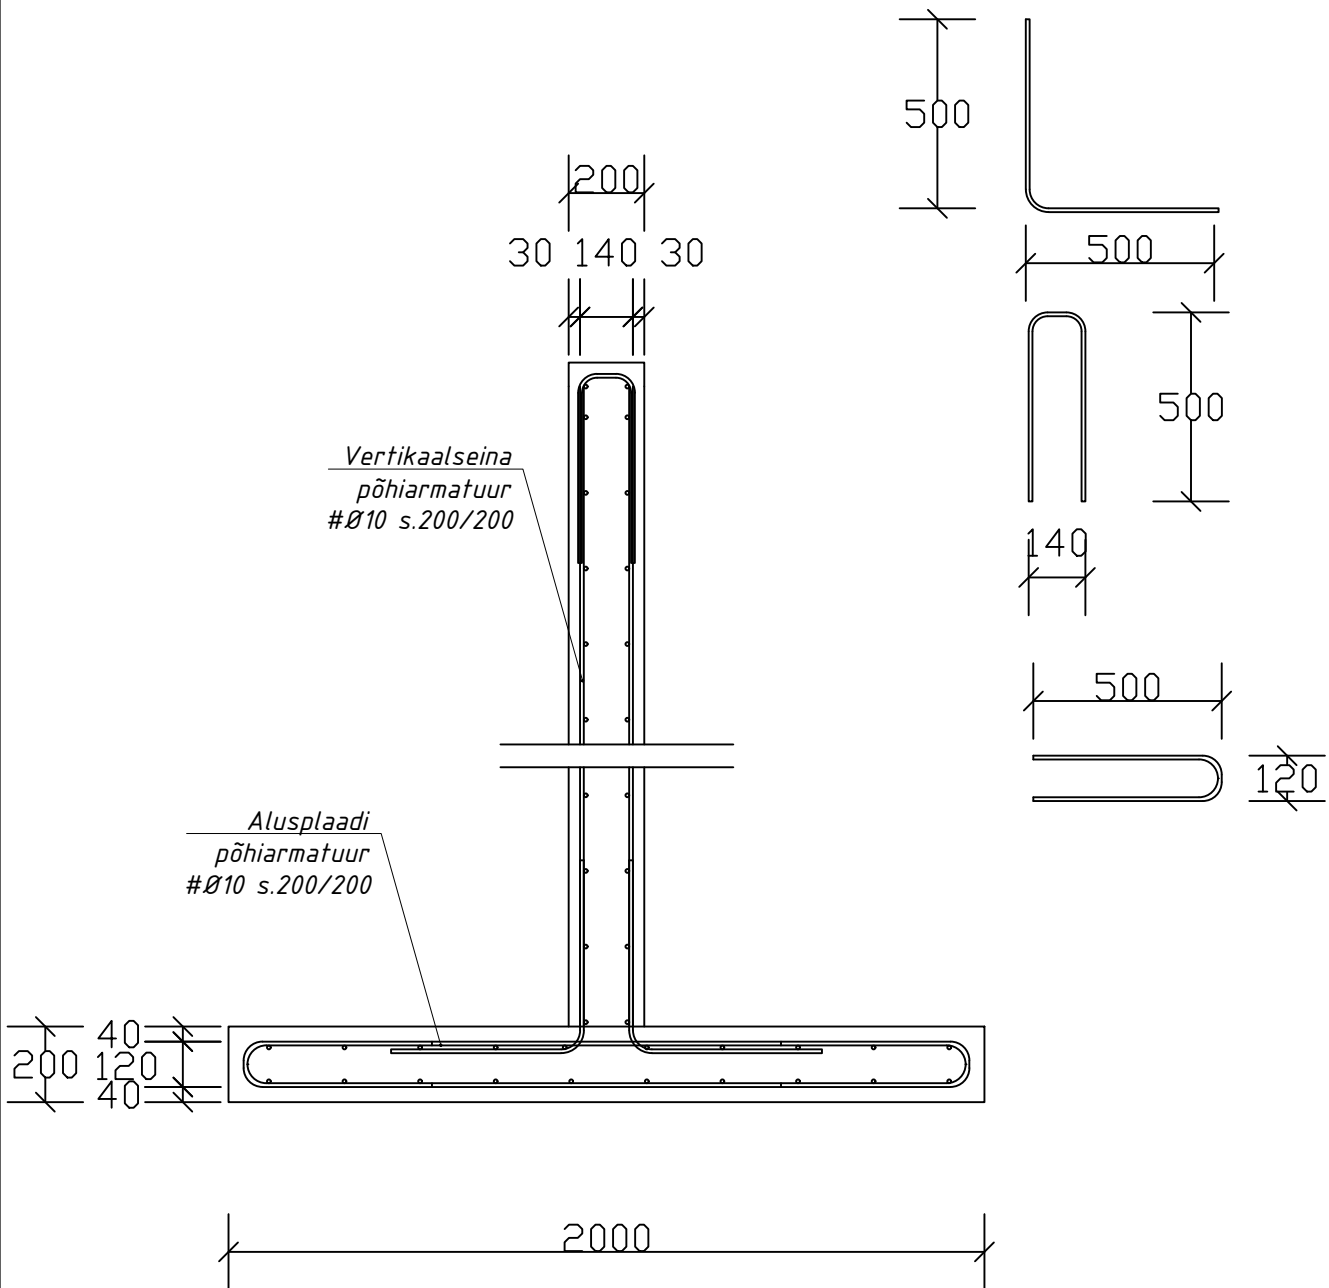


VUNDAMENDI SÕLM

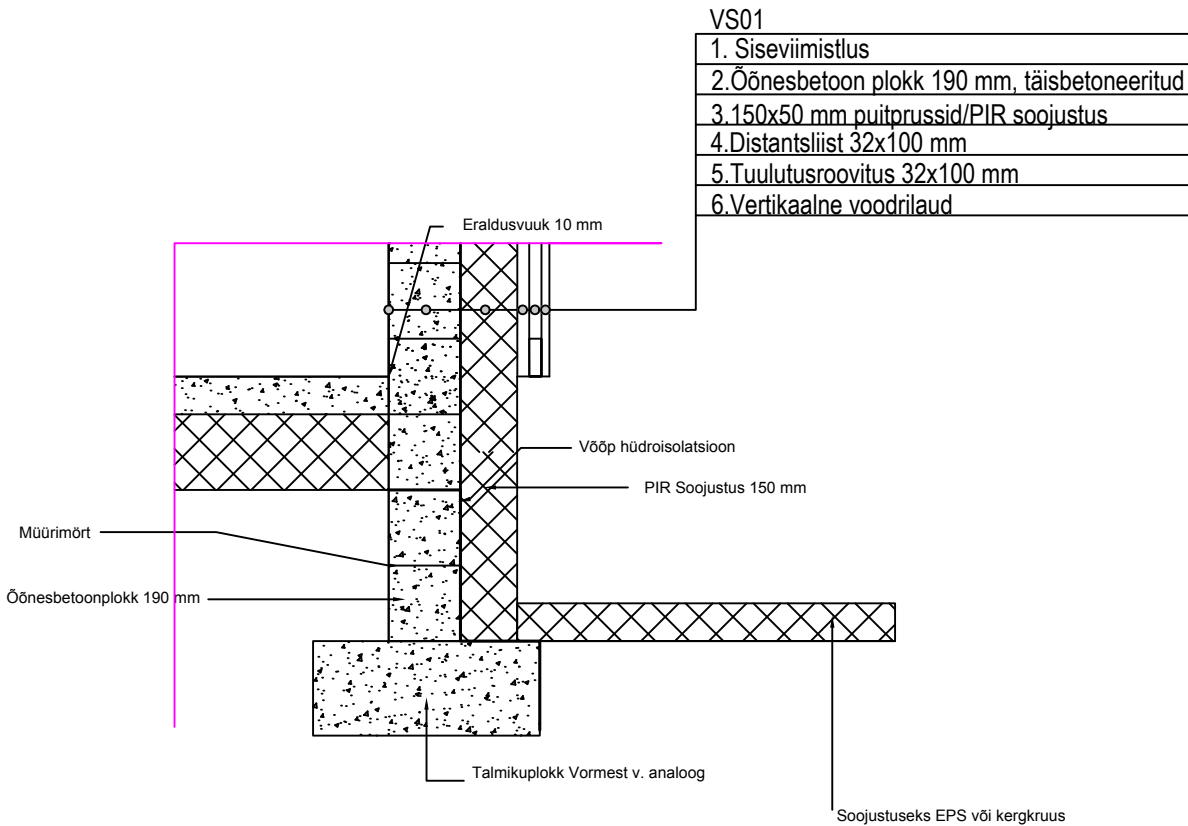

MÄRKUSED:

1. Taldmiku plokide paigalduse järgida tootja juhendit (Vormest plokk v. analoog)
2. Betooni tugevusklass C25/30
3. Sarruse tugevusklass B500B
4. Soklimüüritisel 1 armatuursarrus üle 1 plokki õõne.



MUST RAAM OÜ

ARHITEKTUURNE PROJEKT

Kopli 4a-36, Tallinn 10412
tel +372 50 98 130
e-mail raunomatas@gmail.com

Address
Endla, Koppelmaa küla, Saue vald, Harju maakond

JOONIS
Sõlmed

Mõõtkava
M 1:20

Paber
A3

Vastutav spetsialist:
Gunnar Kurusk

Töö nr.
3913

Stadium
EELPROJEKT
Joonise nr.

AR-7-01

Kuupäev
03.11.2023