



VEEMÕÕDUSÕLME SKEEM

VAADE PEALT

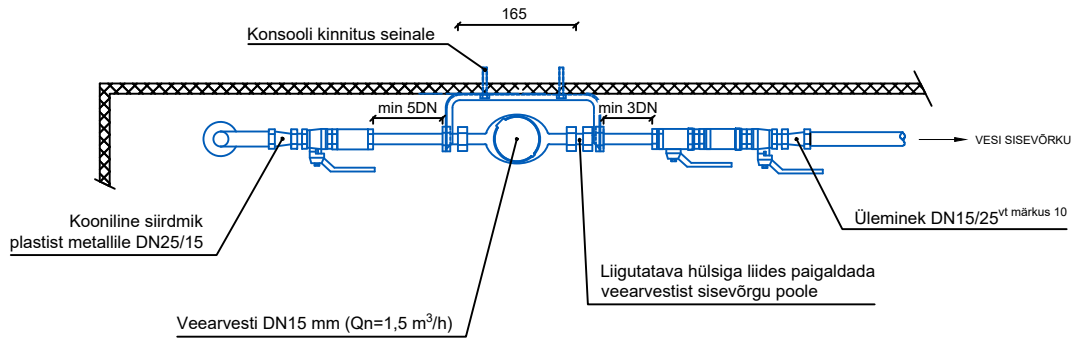

VAADE KÜLJELT

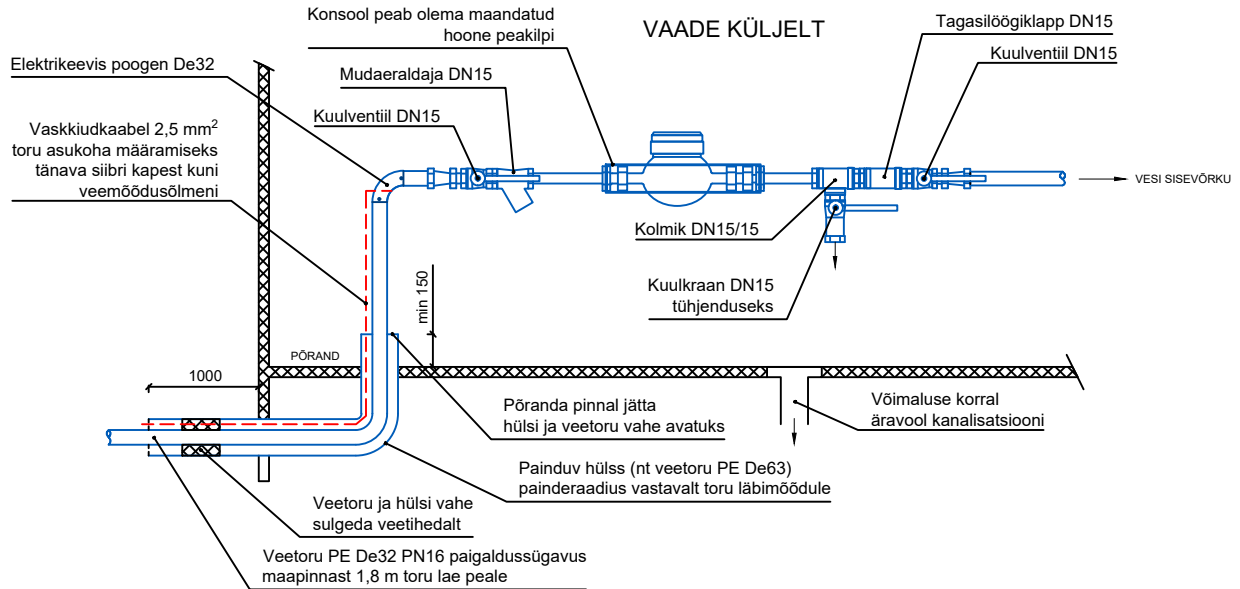

1. Sisendtoru De32 mm tuua läbi vundamendi või selle alt kaitsehülsis min ID=60 mm kuni veemõõdusõlmeni.
2. Hülsi ulatus maja seinast väljapoole peab olema vähemalt 1 m, põrandast 0,15 m. Kaitsehülsi välimine ots sulgeda veetihedalt.
3. Veemõõdusõlm peab olema paigaldatud hoone toiteturustikupoolse välisseina taha kuiva ja valgustatud ruumi, mille temperatuur on vahemikus +2 kuni +40 C°.
4. Veearvesti tuleb paigaldada nii, et selle näitu oleks kerge lugeda, et seda oleks hõlbus vahetada ning et see oleks kaitstud külma, kuuma ja mehaaniliste mõjutuste eest.
5. Veearvesti konsool tuleb maandada hoone peamaanduslatile.
6. Veemõõdusõlmes ei tohi olla veearvestist mööda viivat toru.
7. Sisendtoru käänakud/ühendused enne veemõõdusõlme peavad olema teostatud elektrikeevilistmikutega.
8. Muda- ja muud filtrid (plommitava korgiga) võib paigaldada veemõõdusõlme konsoolist hoone sisendi pole (veemõõdusõlme konsooli ja esimese kuulkraani vahele) ainult vee-ettevõtja nõusolekul.
9. Muda- ja muud filtrid võib paigaldada viimasest kuulkraanist hoone poole.
10. Üleminek peale veemõõdusõlme valida vastavalt hoone sisevõrgu torustiku läbimõõdule ja materjalile.

Vaba ruumi nõuded veemõõdusõlmes veearvestile rajatava hoone puhul:

- a. Vähim kaugus seinast - toru suurim nimiläbimõõt + 200 mm või nõutud konsooli vastav mõõde
- b. vähim vaba ruum veearvesti all (toru teljest) - toru suurim nimiläbimõõt + 500mm, mitte enam kui 800mm
- c. vähim vaba ruum veearvesti ees (toru teljest) - 800mm.
- d. vähim vaba ruum veearvesti kohal (toru teljest) - toru nimiläbimõõt + 700mm
- e. vähim ruumi kõrgus - 1800mm puhast kõrgust

Muudatuse nr	Muudatuse kirjeldus	Kuupäev
	Tellijä:	
	Töö nimetus:	kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrgud
Koostas:	Joonise nimetus:	Veemõõdusõlme skeem
Vastutav pädev isik:		
Lähtefaili nimetus:	Objekti aadress:	Randvere küla, Viimsi vald, Harju maakond
AQ23217_PP_v01_		
Projekti koostamise kuupäev:	Väljatrükkimise kuupäev:	Töö nr:
16.10.2023	17.10.2023	AQ23217
		Stadium:
		PP
		Joonise nr:
		VKV-7-02
		Mõõtkava:
		-