

peegli lahenmdus?

DEViflex 18T 535W 230V 29m, < 15cm >




MÄRKUSED JA NÕUDED:

- Elektriseadmete normaalselt pingevabad metallkonstruktsioonid maandada, kui seadme valmistaja ei näe ette teisiti (näiteks kahekordse isolatsiooniga seadmed).
- Pistikupesade paigalduskõrgus üldjuhul 0,2 m põrandast, kui ei ole näidatud teine paigalduskõrgus.
- Seintest ja vahelagedest läbiviigud teostada PVC torudes. Pärast kaablite paigaldamist läbiviigud tuleb isoleerida vastavalt heliisolatsioonitasemele.
- Instalatsioon teha skeemil toodut kablitega süvistuna, paniüaigas ja garaazis pinnapealiselt torudes
- Välitingimustes kasutada spetsiaalseid UV kindlaid kaableid töötemperatuuriga min -35°C
- Kasutada Dca tuletundlikkusega kaableid. XPJ tähendab, et tegemist on nt XPJ-HF D kaabliga.
- Veepõrandakütte kaabeldus, anduri torud, termostaatide paigaldus ja ühendamine elektriosa töövõtus. Kütteseadmete tarne KV töövõtus.
- Helipidavuse säilitamiseks, installatsiooniseadmed mitte paigaldada teine teise pool seina kohakuti ja arvestada teiste kommunikatsioonidega.

TÄHISED:

- RK – rätikutekuivati pistikupesa, 230V, h=1,0m, ~0,3kW
KU – kubu pistikupesa kaabliotsal, 230V, ~0,5kW, kaablivaru ~1,5m
KÜ – külmiku pistikupesa, 230V, h=75mm ~0,5kW
NP – nõudepesumasina pistikupesa, 230V, h=0,55m, ~2,5kW
FS – filtersüsteemi pistikupesa, 230V, ~50W, h=0,55m
PL – pliidi toide, 230V, h=0,7m, ~3kW
AH – ahju pistikupesa, 230V, h=0,7m, ~3kW
PM – pesumasina pistikupesa, 230V, h=0,7m, ~2kW
KM – kuivatimasina pistikupesa, 230V, h=1,0m, ~2kW

Pistikupesade paigaldus

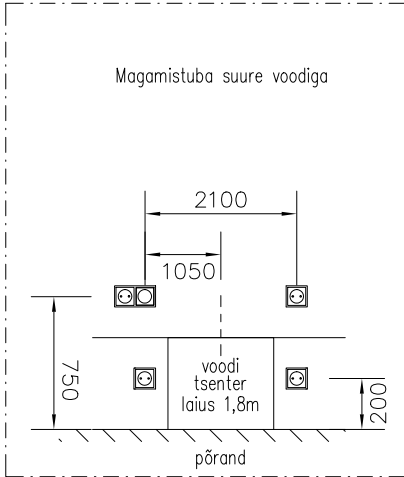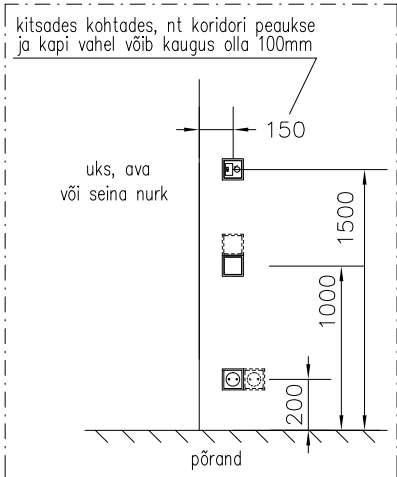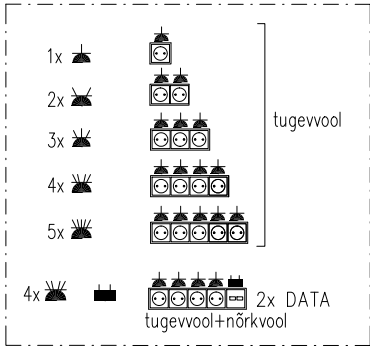

TINGMÄRGID:

- Pinnapealne elektriline keskus
- Pinnapealne 1-ne pistikupesa, 230V, 16A, IP20
- Pinnapealne 1-ne pistikupesa, 230V, 16A, IP44
- Süvistatud 1-ne pistikupesa, 230V, 16A, IP44
- Süvistatud 1-ne pistikupesa, 230V, 16A, IP20
- Süvistatud 2-ne pistikupesa, 230V, 16A, IP44
- Süvistatud 2-ne pistikupesa, 230V, 16A, IP20
- Pinnapealne 2-ne pistikupesa, 230V, 16A, IP44
- Süvistatud 3-ne pistikupesa, 230V, 16A, IP20
- Süvistatud 4-ne pistikupesa, 230V, 16A, IP20
- Jätcupesa kaabliotsal laest, 230V, 16A, IP20
- Isoleeritud kaabliots seinast, süvispaigaldus
- Isoleeritud kaabliots harutoosis, süvispaigaldus
- Isoleeritud kaabliots harukarbis, pindpaigaldus
- Isoleeritud kaabliots, pindpaigaldus

x pooluseline turvalüliti, IP65

Elektriline seade

- Süvistatud elektrilise põrandaküte termostaat 230V, h=1,5m
- Põrandaküte termostaadi andur põrandas

Elektrilise põrandaküte kontuur

- Ühenduspunkt

Seinapealne uksekell, 230V

- Süvistaud 1-ne uksekella nupplüliti, 230V, 10A, IP20

TINGMÄRGID:

- Gruppi markeering
- Kaabli markeering L1, L2, L3, N, PE
- Kaabli markeering L1, L2, N, PE
- Kaabli markeering L1, L2, L3, PE
- Kaabli markeering L, N, PE
- Kaabli markeering L1, L2, L3
- Kaabli markeering L, N
- Kaabli markeering L1, L2
- 12V või 24V juhtmestiku markeering
- Kaabli markeering, läheb edasi
- Kaabli markeering, tuleb alt
- Harutoos

Viide	Muudatus	Init.	Kuupäev
-------	----------	-------	---------

Objekti nimi ja asukoht : KORTERI REKONSTRUEERIMINE Mustamäe, Tallinn	Joonise nimi : ELEKTRIPAIGALDIS JÕUPAIGALDISE PLAAN
Kuupäev : xx.xx.2025	Töö nr. : 022 Staad : TP Joonise nr. : EL- 5-201 Version: v01 Mõõtkava: 1:50 Leht/Lehti : 1/1