Väline trepp

1: 50

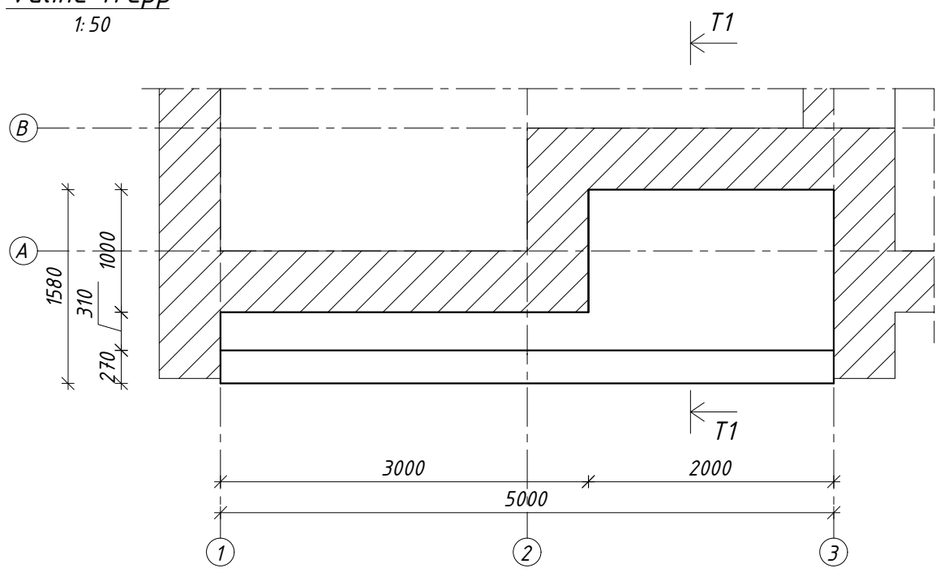

Lõige T1

1:20

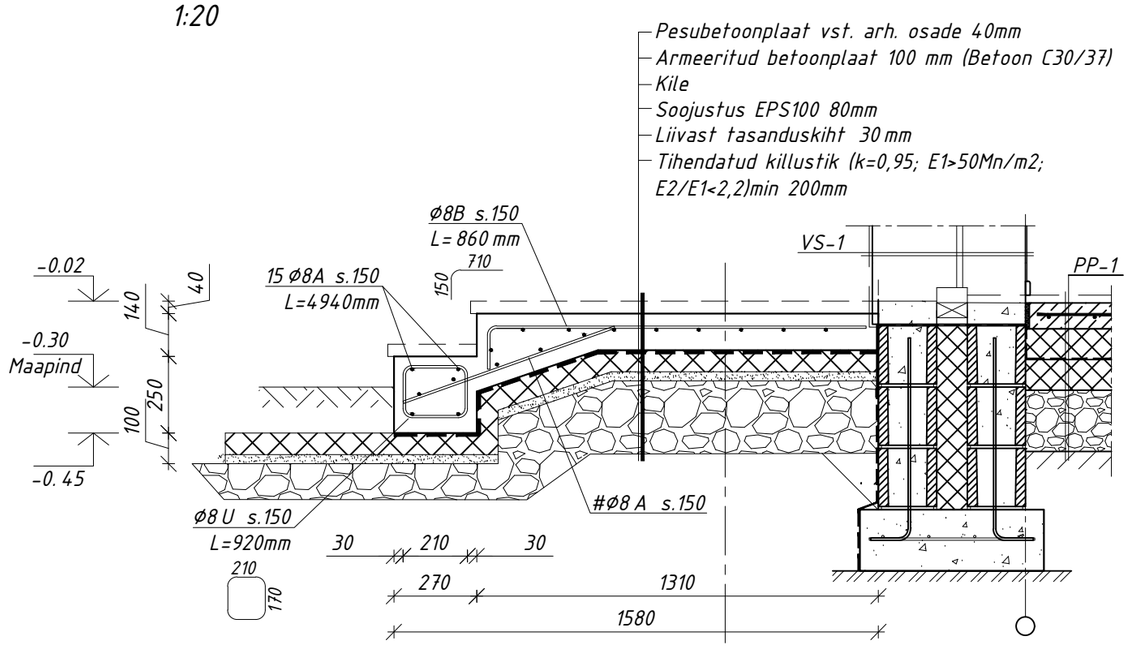

Märkused

1. Kõik mõõdud on mm ja kõrgused on m, kui pole teisiti märgitud. ±0.00 = + 45.30 abs.
2. Vajadusel lõigata armatuur ära astme kuju järgi.
3. Tagasitäide tuleb tihendada D>95%, E1>50 mN/m2 ja E2/E1>2,2.
4. Armatuuri kaitsekihid on: plaatides – all 50mm; külgedes 30mm.
5. Betooni tugevusklass C 30 / 37. Keskkonnaklass XC3; XF3.
6. Antud joonis vaata koos joonisega EK-5-201

TELLIJA	Eraisik -				
OBJEKT	Elamu konstruktiivne ehitusprojekt				
OBJEKTI AADRESS	Harju maakond, Lääne-Harju vald, Valkse küla,				
KUUPÄEV 04.03.2026	JOONISE NIMETUS Väline trepp				
KUUPÄEV	PROJ NR	JOONISE NR	PROJ ETAPP	MÕÕTKAVA	REV
KUUPÄEV 04.03.2026	2026-01	EK-7-501	PP	1:50; 1:20	0