


11.600 (abs. 34.60)

+ 6.000

±0.000 (abs. 23.00)

-1.700 (abs. 21.70)

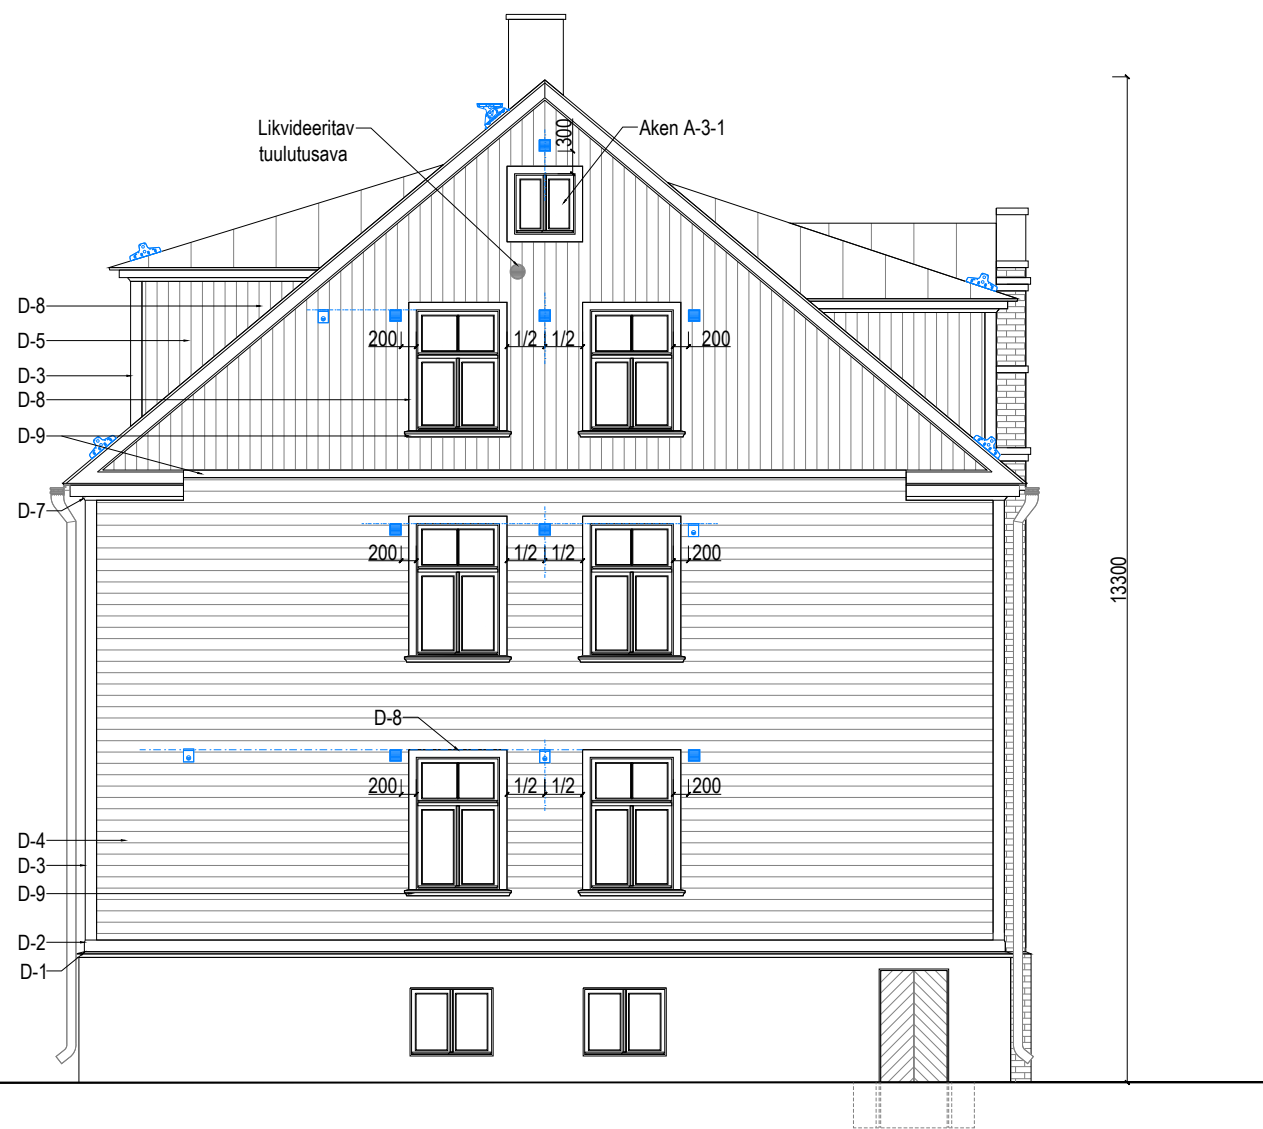

VAADE B

Tähistused:

- sokkel, krohv
- horisontaalne laudis
- vertikaalne laudis
- katusekate sileplekk
- tellistest laotud trepikoja välissein
- lumetökked
- katusepealne käigutee
- gaasikatlal suitsutoru. Lisada miljöölaladel nõutav kate (vt. joonis AR-7-04), värvida seinaga samas toonis
- projekteeritavad/seadustatavad tuulutusavad. Metallist putukavõrguga kate, 150 x 150 mm, värvida seinaga samas toonis.

Märkused:

Jooniste aluseks on olemasolev mõõdistus. Töö nr. M12/17. Koostanud OÜ Tallinn TIB, 2017
Vaadete suunad märgitud põhiplaanidele, joonised AR-5-01 ... AR-5-04

Värvilahendused AR-6-07 ... AR-6-10

Sõlmede joonised AR-7-01 ... AR-7-05

Akende spetsifikatsioon AR-8-01
Välisukse joonis AR-8-02
Puitdetailid AR-8-03

Fassaadidelt likvideerida kõik seinapealsed kaabeldused, satelliitantennid, karbikud jms.
Vajalikud ühendused tuua projekteeritava laudise alt.

Akende eest likvideerida trellid ning metallist turvakardinad.

Vajadusel paigaldada akende väliskülge turvaklaas, toon kirkas klaas.

Gaasikatlal suitsutorudele lisada kate ning värvida seinaga samas toonis.

Ümmarguse kujuga tuulutusavade katted asendada metallist kandiiliste tuulutusavade katetega, värvida seinaga samas toonis.

Katete puhul jälgida nende paiknemist ühe seina külje ulatuses. Projekteeritud katete asukohad arvestavad võimalikult suures ulatuses olemasolevate seadmete asukohti, kuid on seotud aknaavadega - paigutatud aknaava või selle piirdelauaga samale kõrgusele. Samuti arvestada lisatud sümmeetriat.