


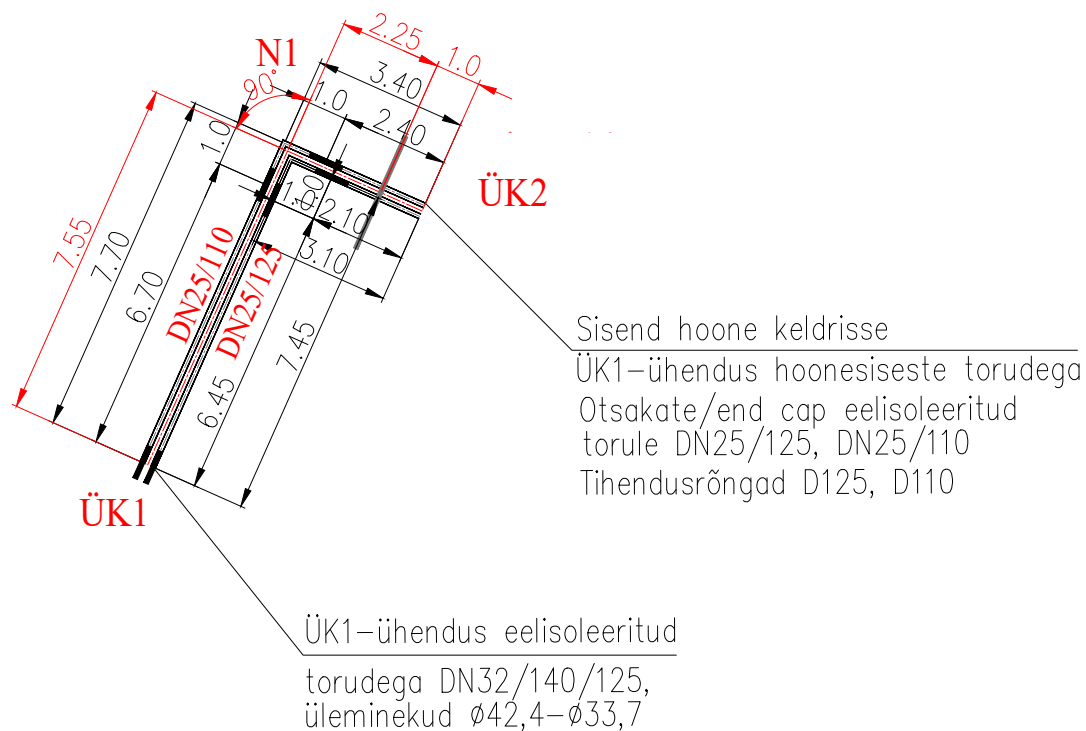

MÄRKUS:

1. Käesolevas projektis on kasutatud materjalid vastavalt Logstor kataloogile.
2. Eelisooleeritud soojustorud peavad hoonesse jõudma nii, et sinna ulatub vähemalt 200 mm tervet ja vigastamata isolatsioon PE-kesta. Eelisooleeritud torude sisendil hoonesse paigaldatakse tihendusrõngad ja isolatsioonikaitsekorgid.
3. Projekteeritav torustik ühendada hoonesiseste torudega. Tööde maht täpsustatakse kohapeal.

MUUDATUS	MUUDATUSE KIRJELDUS	TEOSTAS	KUUPÄEV
Projekti nimetus:		Staadium:	
KAUGKÜTTETORUSTIK		tööprojekt	
Objekti asukoht:		Töö nr:	
Kristiine LO, Tallinn Harju maakond		703825	
Joonise nimetus:		Joonise nr:	
KAUGKÜTTETORUSTIKU MONTAAŽISKEEM		SV03	
Tellija:		Mõõt:	