



ESIMENE KORRUS

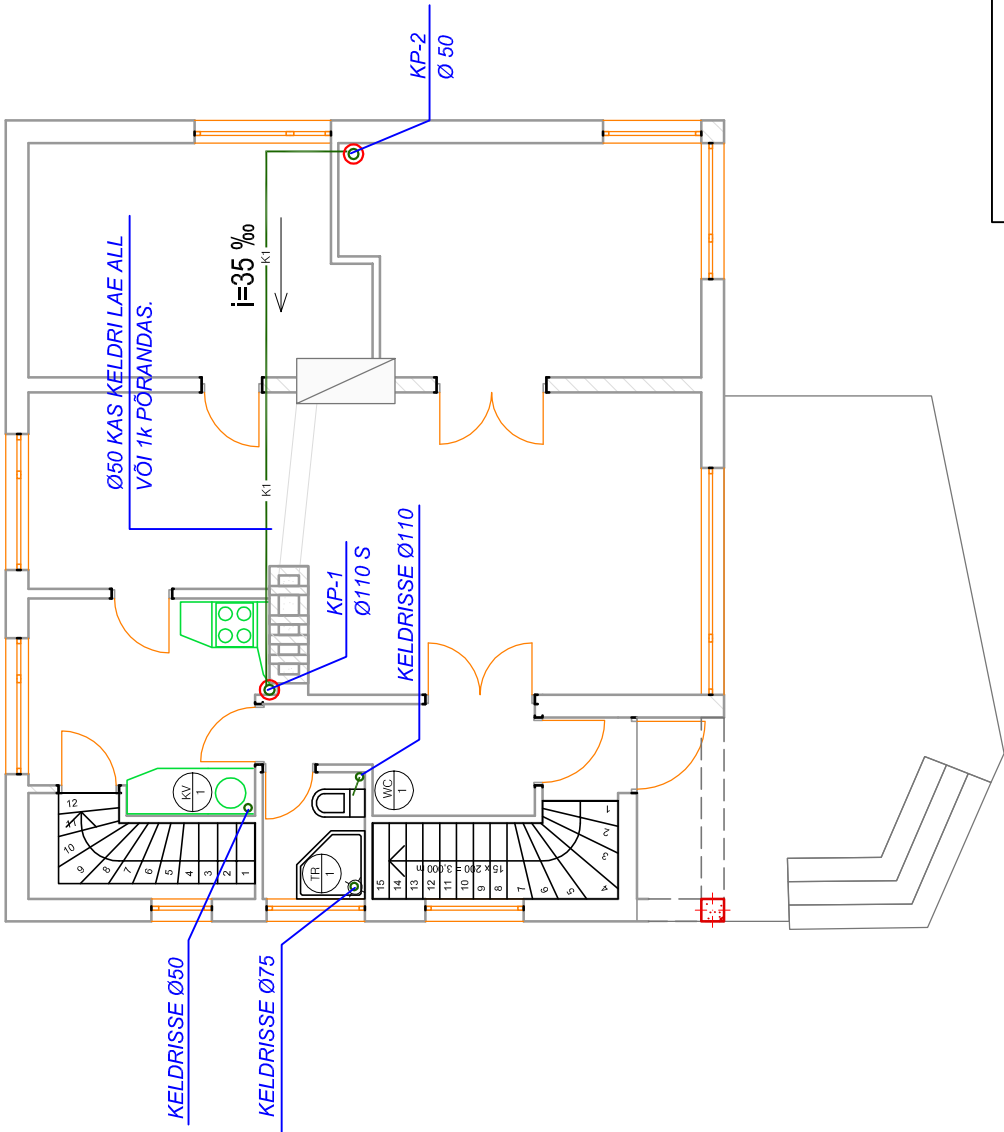


TEINE KORRUS

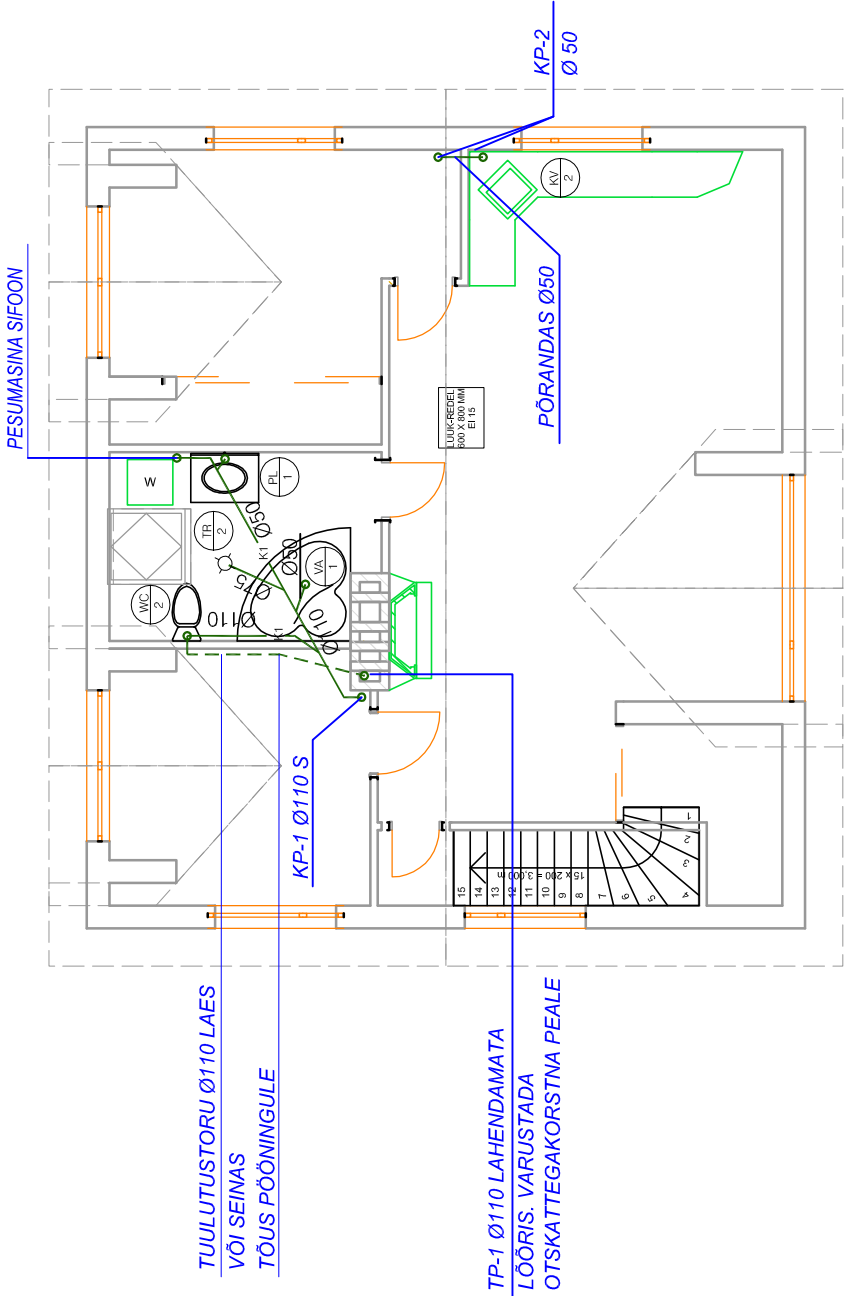

TINGMÄRGID

- K — Ol:olev kanalisatsioonitoru
- K1 — Olmekanalisats. toru
- KP- — Torude kalde suund
- TK- — Kanal. püstik
- TK- — Tuulutuspüstik
- — Tuletõkke mansett
- PL — Pesulaud
- KV — Köögivalamu
- TR — Trapp
- WC — WC pott
- VA — Vann

TORUSTIKUD KELDRIKORRUSEL (FRAGMENT):

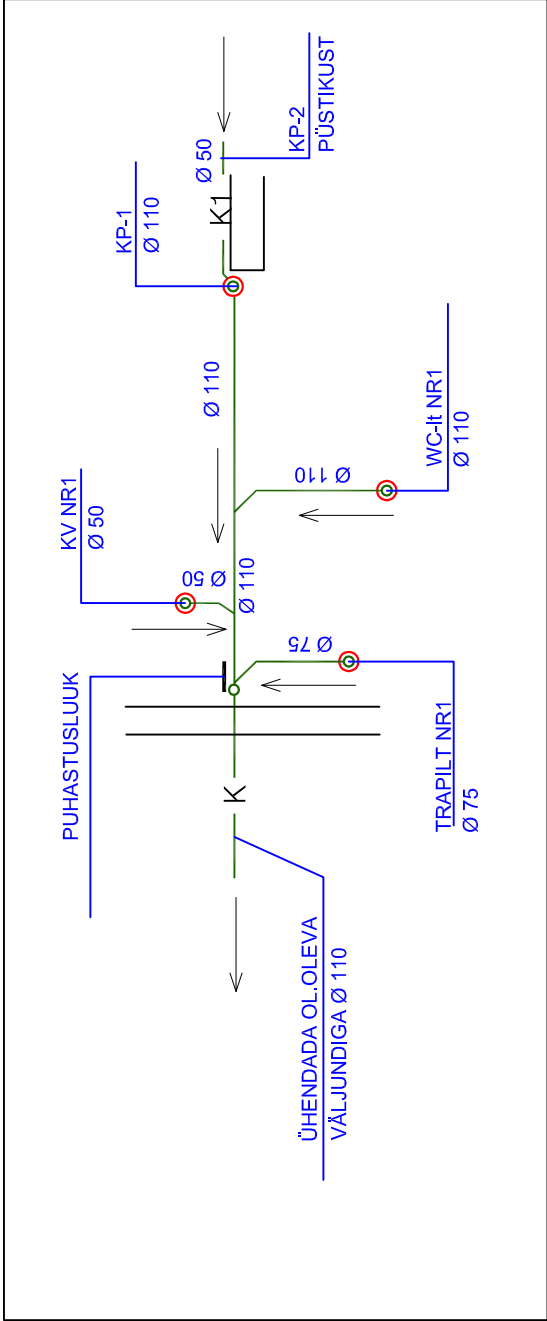

MÄRKUSED:

- JOONISTE LOETELU VT SELETUSKIRI
- ON ETTEENÄHTUD TULETÕKKEMANSETIGA (VT LISA NR 1)
- TULETÕKKEMANSETTIDE PAIGALDUS VT. LISA NR. 2
- 1 k VAHELAE LÄBIMISEL PAIGALDADA PÜSTIKULE KP-1 TULETÕKKEMANSETT.
- TORUSTIKU HORISONTAALOSADE NÕUTAVAD KALDED: Ø 110 20 ‰ (2sm 1m KOHTA) ; Ø 32, 50, 75 35 ‰ ;
- PÜSTIKUD KP-1 PAIGALDADA VARJATULT JA ON SOOVITAV ISOLEERIDA MÜRAVASTASELT (torukoorig d=20mm). 1,0 m PÕRANDAST PÕRANDAST PAIGALDADA PUHASTUSLUUK JA PIIRDELE EKSPLOATSIOONILUUK.
- TUULUTUSTORU Ø 110 VIA TÕUSUGA 10 ‰ TP-1 POOLE.

Taillija	JAAANUS RUMBERG	Projekt	ÜKSIKELAMU HARJUMAA, KEILA LINN, BARSBÜTTELI 38	Töö nr.	PR 018/09
		Joonis	Kanalisatsioon esimese ja teise korruse plaan	Joonise nr.	VK-2
		Projekti autor	Juri- Olev Merits	Mõõt	1:100
		Koostaja	Juri- Olev Merits	Koostamise aeg	
		Ahitlakuuraja projekt	270 Degrees / Madis Karu		06.2009.a