



KUURI VUNDAMENDI
TALDMIKU PLAAN
M1:50

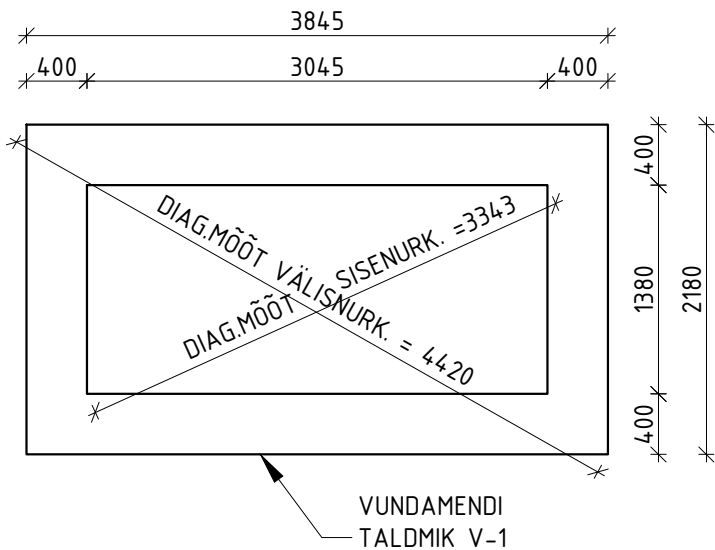

VUNDAMENDI TALDMIK V-1
LÕIGE 1-1
M1:10

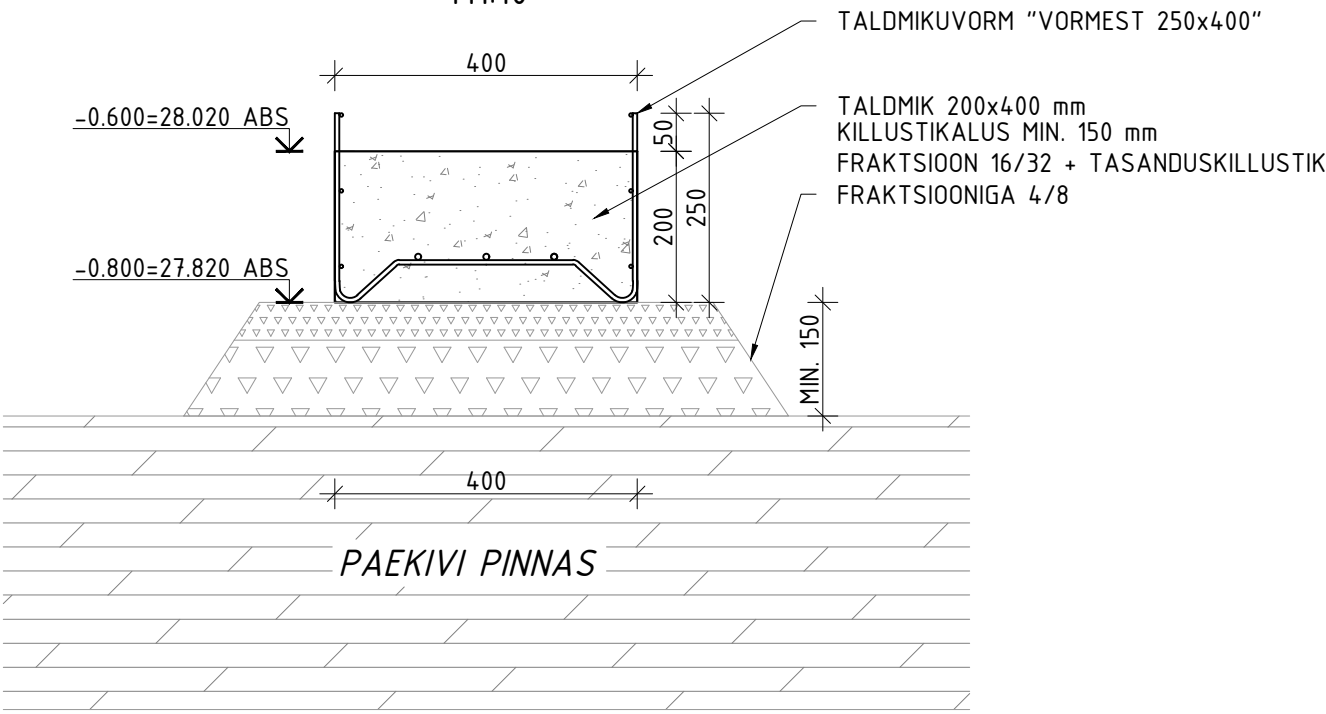

VUNDAMENTIDE MÄRKUSED:

1. HOONE ±0.000 = +28.620 ABS
2. KÕIGI VUNDAMENDI TALDMIKE ALT EEMALDADA OLEMASOLEV PINNAS KUNI PAEKIVINI;
3. VUNDAMENT ON PROJEKTEERITUD TOETUMA KILLUSTIKALUSELE MIN 150 mm;
4. KILLUSTIKALUSE TIHENDUSASTE $E_k = \min 100 \text{ MPa}$. TIHENDUSSUHE $T_f = E_2/E_k \leq 1,3$;
5. EHITUSTÖÖD TEOSTADA VASTAVALT "MaaRYL 2010" ja "TarindiRYL 2010" KVALITEEDI KLAS 2 NÕUETELE.

BETOONKONSTRUKTSIOONIDE MÄRKUSED:

1. BETOONI TUGEVUSKLASS C25/30 (EVS-EN 206-1:2007)
2. BETOONI KESKKONNAKLASS XC2 (EVS-EN 206-1:2007)
3. KASUTATAV ARMATUUR B500B (EVS-EN 10080:2006)
4. ARMATUURI NIMIKAITSEKIHT ALAPINNAS 50 mm.
5. VUNDAMENDID VALMISTADA VASTAVALT EVS-EN 13670-1:2010 ESITATUD NÕUETELE TOLERANTSIKLASS 1 (EVS-EN 13670:2010)
6. RAKETISEKS KASUTADA "VORMEST 250x400" TALDMIKUVORMI
- 6.1. RAKETISE PAIGALDAMINE VASTAVALT "VORMEST" TALDMIKUVORMI PAIGALDUSJUHENDILE VT. LISA 1 Vormest-A4-EST-2021-2.pdf

OBJEKT NIMI	Eramu	JOONISE NIMETUS	KUURI VUNDAMENDI PLAAN	MÕÖTKAVA	1:50 1:10 A3
PROJEKTANT	[REDACTED]	PROJEKTANT	[REDAKTED]	FILE	
PAIGALDUS	[REDACTED]	KUUPÄEV	26.03.2023	STAADIUM	TP
TÖÖ NR	P2231	ERIALA	JOONISE NR.	MUUDATUS	—
			EK -5-104		