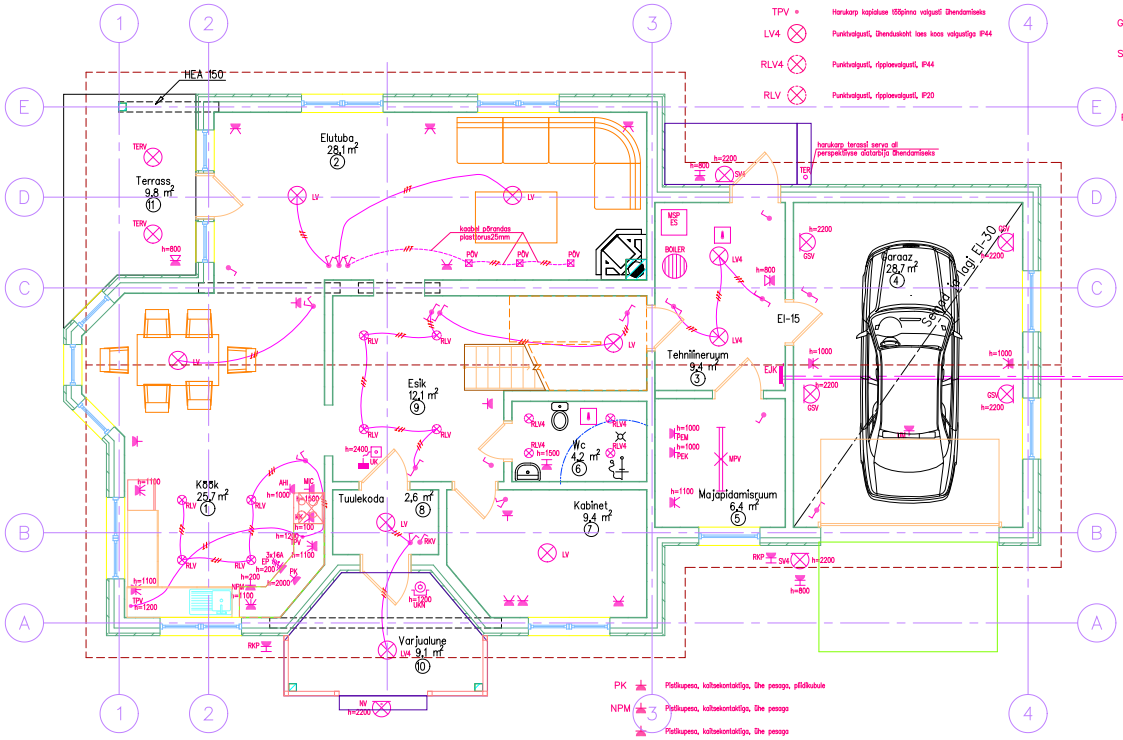

MPV Luminofoorlampvalgusti, 2 x 36 W majapidamisruumi valgusti
LV Punktvalgusti, lihenduskoht läes koos valgustiga, IP20
TERV Punktvalgusti, terassi loevalgusti
PÖV LED valgusti pärandas
TPV Harukarp kapitalise lõõpplinna valgusti ühendamiseks
LV4 Punktvalgusti, lihenduskoht läes koos valgustiga IP44
RLV4 Punktvalgusti, ripploevalgusti, IP44
RLV Punktvalgusti, ripploevalgusti, IP20

TINGMÄRGID

NV Punktvalgusti, lihenduskoht seinal koos lihenduskarbi ja valgustiga
UKN Nupplüliti, ukseklella nupplüliti
UK Ukseklella plastkupesa koos kellaga
GSV Punktvalgusti, garaazi seinavalgusti, IP21
SV4 Punktvalgusti, lihenduskoht seinal koos valgustiga
RKV Vaikuliiklüliti
Liikuliiklüliti
Ühepoolseline
Ümberliiklüliti
Liikuliiklüliti, ühepoolseline, rõõbrakastil valgustusele
Niiske lõõbrus (langevad veetilgad, pritsmed)

PK Plastkupesa, kaitsekontaktiga, lihe pesaga, pildikubule
NPM Plastkupesa, kaitsekontaktiga, lihe pesaga
Plastkupesa, kaitsekontaktiga, lihe pesaga
Plastkupesa, kaitsekontaktiga, kaanega, lihe pesaga, IP44
Plastkupesa, kaitsekontaktiga, kahe pesaga
Plastkupesa, kaitsekontaktiga, kolme pesaga
Plastkupesa, kaitsekontaktiga, kaanega, kahe pesaga, IP44
KK Plastkupesa, kaitsekontaktiga, kahe pesaga, kõlmikule
MIC Plastkupesa, kaitsekontaktiga, lihe pesaga, microle
AHI Plastkupesa, kaitsekontaktiga, lihe pesaga, ahjule
RKP Plastkupesa, kaitsekontaktiga, kaanega, lihe pesaga, rõõbrakastis
TER Harukarp

TINGMÄRGID

EJK Jaotuskeskus
UM Plastkupesa, kaitsekontaktiga, lihe pesaga, tõstukse mootorile
Maa (maandus)
MSP Maasoojuspump
BOILER Veekuumuti
PEM Plastkupesa, kaitsekontaktiga, lihe pesaga, pesumasinale
PEK Plastkupesa, kaitsekontaktiga, lihe pesaga, pesukuivatile
EP Plastkupesa, kaitsekontaktiga, 3L+N+PE juhiga, 3x16A, elektripliidile

MÄRKUSED.

Installatsioon teostada sõõbrstatult, kasutades vastava ehituslõõliga tarvikuid.
Plastkupesad paigaldada lõõjuhul kõrgusele 0,2m pärandast (kui pole muid märkusi).
Lülitid paigaldada lõõjuhul kõrgusele 1,0m pärandast (kui pole muid märkusi).
Tõõsiksaabli ja maandusjuhi sisestamiseks paigaldada plastitorud ø50 ja ø25mm.
Võõjas ja niiskeles ruumides kasutada elektriseadmeid kaitseastmega IP44.
Tõõde teostamisel järgida standardite ja seadmete valmistaja nõudeid.
Ventilatsioonseadmete asukohad ja võimsused lõõpsustatu.
Kõikide elektriseadmete paigaldusel arvestada siseküjundusprojektiga (mõõtude paigaldus).
Kõõgi plastkupesade paigaldus lõõpsustada kõõgi mõõdõga
Kaabeldus pesuruumis teostada sõõgavamal kui 50mm (muul juhul järgida ruumi tsoonide nõudeid).

SILVER SAHKU MTR nr. EL00037FIE-0001 Õlenurme 13, Tartu 50110, Tel.56480076	INDIVIDUAALELAMU TARTUMAA, ÕLENURME VALD, RÄNI KÜLA, MAARJATÄHE 7 H. SAAR PÕHIPROJEKT	
Projekteeris Allkiri Kuupäev		
Insener S.Sahku 29.03.08	I KORRUSE ELEKTRISEADMETE PLAAN	
	t50 TÖÖ nr. SS-07-08	E-3-101