


VEEMÕÕDUSÕLME SKEEM VAADE PEALT

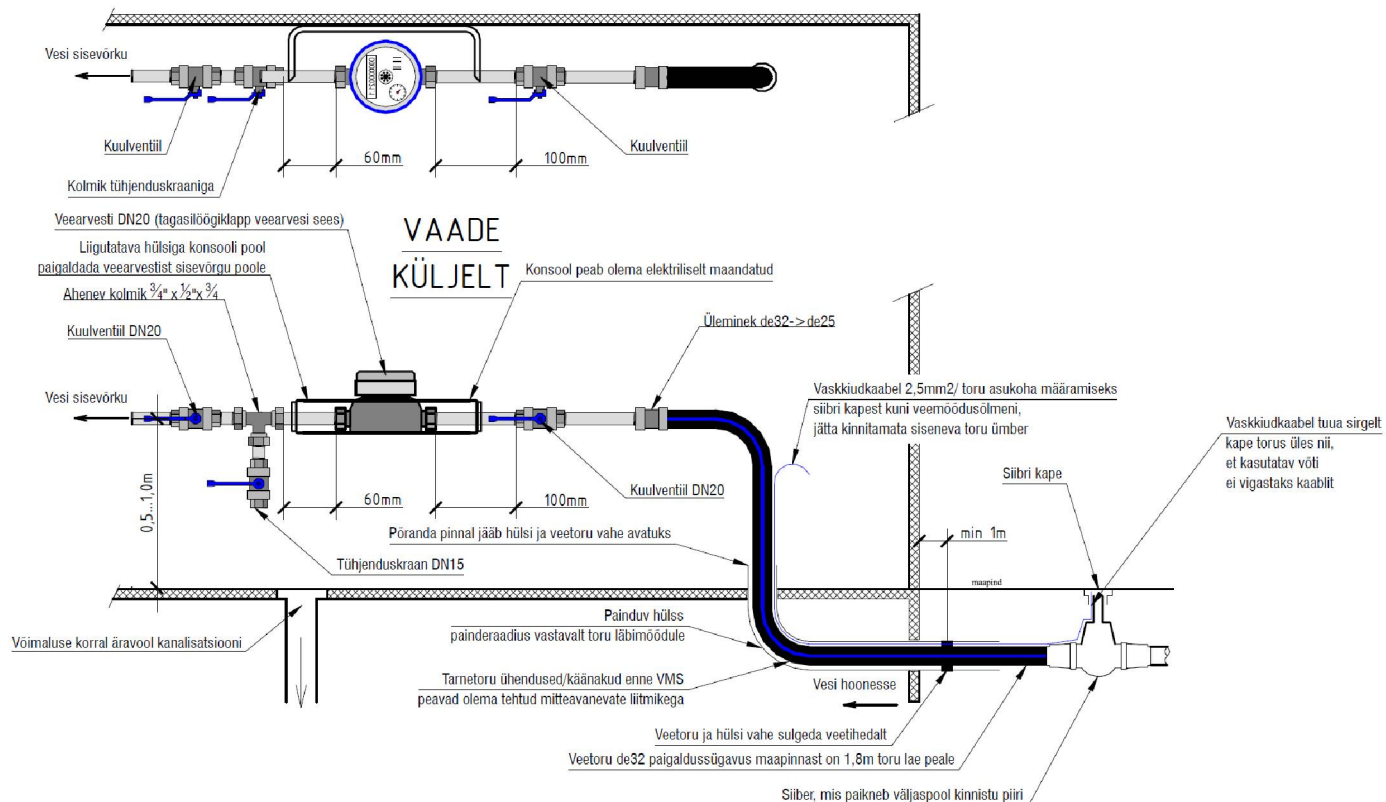

NÕUDED VEEMÕÕDUSÕLMELE:

- Veemõõdusõlm koosneb spetsiaalsest liikuva hülsiga veearesti kinnitamise kandurist, täisavaga kuulkraanidest, mudakogujast ja veearestist.
- Veemõõdusõlm tuleb paigaldada hoone toiteturistikupoolse välisseina taha, kus on tagatud veemõõdusõlmele vaba juurdepääs. Ruum, kus veemõõtja paikneb peab olema puhas, kuiv ja valgustatud.
- Veearesti peab olema paigaldatud nii, et selle näitu oleks lihtne lugeda, veearestit oleks hõlbus vahetada ning et see oleks kaitstud läbikülmumise, kõrgete temperatuuride ja mehaaniliste mõjutuste eest.
- Veearesti tuleb paigaldada kindlasti horisontaalselt näidikuga ülespoole.
- Juhul kui veemõõtjal puudub tagasilöögiklapp, paigutada see viimasest kuulkraanist hoone poole.
- Elektrit mittejuhtivast materjalist torustiku puhul tuleb kandur maandada.

VABA RUUMI NÕUDED VEEMÕÕDUSÕLMES :

- Vähim ruumi kõrgus: 1,8 m.
- Vähim kaugust seinast – nõutud konsooli (kanduri) vastav mõõde või konsooli puudumisel toru suurim nimiläbimõõt + 200 mm
- Kanduri kõrgus põranda pinnast: 50 -100 cm.
- Vähim vaba ruum veemõõdusõlme ees: 80 cm.
- Vähim ruum veearesti kohal : 70 cm.

01

Esmaväljaanne

V. Salis

06.07.2024

Versiooni nr

Muudatuse sisu

Muudatuse tegija

Kuupäev

Põllu 125, Tallinn Registrikood 10282761 MTR nr. EEP004291 Projektteerimine vaido.salis@gmail.com			PROJEKTI NIMETUS LÜLI tn 3 KINNISTU ÜHISVEEVÄRGIGA LIITMINE				
			TELLIJA KÜ Lüli 3		OBJEKTI ADRRESS Lüli tn 3, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond		
Projekti juht	Vaido Salis		JOONISE NIMETUS VEEMÕÕDUSÕLME PÕHIMÕTTELINE SKEEM				
Vastutav spetsialist	Indrek Salis						
Joonestas	Vaido Salis		TÖÖ NR.	MÕÕTKAVA	KUUPÄEV	JOONISE TÄHIS	VERSIOON
Formaat: A4		Stadium: TP	2024-P-15	-	06.07.2024	VKV-7-01	01