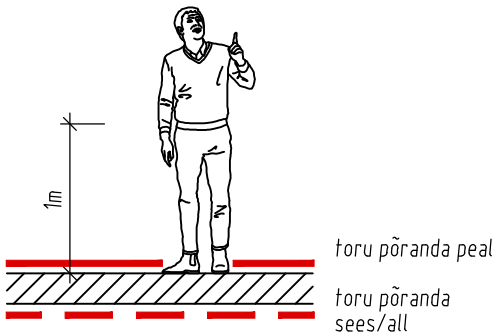
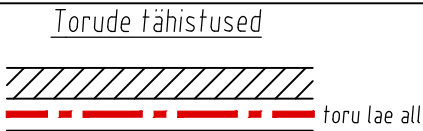


Vaade C

Vaade D

Vaade A

Tähis	NIMI (kirjeldus)
Materjalid	
Kanalisatsioon:	
1	PP-HT Muhvtorud (jäikusklass S16)
Veevarustus:	
7	Plasttoru (Pex)
6	PE veetoru, PN10 veesisend
Süsteemid	
KV	Külm tarbevesi
SV	Soe tarbevesi
SVR	Soe ringlusvesi
K1	Reoveekanalisatsioon (PP-HT)
Veevõtupunktid	
S	Kätepesusegisti liide
WC	WC-potti liide
KS	Köögisegisti liide koos pesumasina ventiiliga
PM	Pesumasina ventiil
NPM	Nõudepesumasina ventiil
VS	Vannisegisti liide
KK	Kastmiskraani liide, isetühjendav ja külumiskindel
DS	Duššisegisti liide
Veevõtu ja äravoolupunktide tüübid	
WC, De110	WC-pott veeliide ja äravool De110
PK, De50	Valamu äravool De50
KV, De50	Köögivalamu äravool D50 (koos nõudepesumasina äravooluga)
PM, De50	Pesumasina äravool De50
NPM, De50	Nõudepesumasina äravool De50
TR, De50	Trapp De50, ver. äravooluga ja haisutõkega
V, De50	Vanni äravool De50
D, De75	Dušši äravool De75

TINGMÄRGID:

	K1 REOVEEKANALISATSIOON
	KV, KÜLM VESI
	SV, SOE VESI
	KANALISATSIOONI TORU LANGUSE SUUND
	KANALISATSIOONITORUSTIKU TÄHIS; VÄLISLÄBIMÕÖT ISOLATSIOONI SEINA PAKSUS; TORU SUUND ÜLES/ALLA
	KÜLMAVEE TORUSTIKU TÄHIS; VÄLISLÄBIMÕÖT ISOLATSIOONI SEINA PAKSUS; TORU SUUND ÜLES/ALLA
	SOOJAVEE TORUSTIKU TÄHIS; VÄLISLÄBIMÕÖT ISOLATSIOONI SEINA PAKSUS; TORU SUUND ÜLES/ALLA

KANALISATSIOONITORUSTIKE MINIMAALSED KALDED:
K50 - 20‰; K75 - 15‰; K110 - 15‰; K160 - 15‰.

MÄRKUSED KANALISATSIOON:

- PESUKAUSSIDEL, VALAMUTEL JA PESUMASINATEL KASUTADA K50 NING KLOSETIPOTTIDEL K110 ÄRAVOOLUTORU.
- PROJEKTEERITUD HOONESISENE K1 OLMEREÖVEE KANALISATSIOONITORUSTIK MONTEERIDA PP KANALISATSIOONITORUDEST Ø50-Ø110.
- KANALISATSIOONIPÜSTIKUD JA LAEALUSED -TORUD ISOLEERIDA 50 mm PAKSUSE ALUMINIUMFOOLIUM KATTEGA KIVIVILLAST TORUISOLATSIOONI KOORIKUGA (TIHEDUS $\delta \geq 100 \text{ kg/m}^3$), KUJ JООNISEL POLE MÄRGITUD TEISITI NAHTAVALE JAAVAD TORUSTIKUD KATTA PVC KATTEGA. TORUISOLATSIOONI JA PVC KATTE SÜTTIMISTUNDLIKKUS - TULELEVIMISKLASS ON B-s1,d0.
- VALISOHU TINGIMUSTES NAHTAVALE JAAV KANALISATSIOONITORUSTIK ISOLEERIDA 100 mm PAKSUSE ALUMINIUMFOOLIUM KATTEGA KIVIVILLAST TORUISOLATSIOONI KOORIKUGA (TIHEDUS $\delta \geq 100 \text{ kg/m}^3$) JA KATTA PVC KATTEGA. TORUISOLATSIOONI JA PVC KATTE SÜTTIMISTUNDLIKKUS - TULELEVIMISKLASS ON B-s1,d0.
- PLASTTORUDE LÄBIVIIGUD TULETÕKKE TARINDIDEST VARUSTADA TULETÕKKEMANSETTIDEGA, TULETÕKKEMÄHISTEGA VÕI TORUDELE KUNI Ø40 mm SPETSIAALSE PAISUVA TULETÕKKESILIKOONIGA.
- VERTIKAALSED KANALISATSIOONIPÜSTIKUD ÜHENDADA HORISONTAALSETE KANALISATSIOONITORUSTIKEGA 2x 45° PÕLVEDEGA. PÕLVEDE ALLA JA ÜMBER EHITADA BETOONISIL TOESTUS.
- OLMEREÖVEE KANALISATSIOONIPÜSTIKUD LÕPETADA KATUSEL TUULUTUSTORU OTSIKUTEGA, TUULUTUSOTSIKUTE MINIMAALNE PAIGALDUSKÕRGUS +0,7 m KATUSEPINNAST.
- TRAPPIDE TÕSTERÕNGAD VALIDA VASTAVALT PÕRANDAKONSTRUKTSIOONILE.

ÜKSIKELAMU EHITUSPROJEKT		Kuupäev
Tabasalu alevik, Harku vald, Harjumaa		21.04.2025
Joonise nimetus		Möötkava 1:75
Veevarustus ja kanalisatsioon		Stadium PP
2 Korruse plaan		Töö nr. 170225
		Joonise nr. VK-5-02-1