


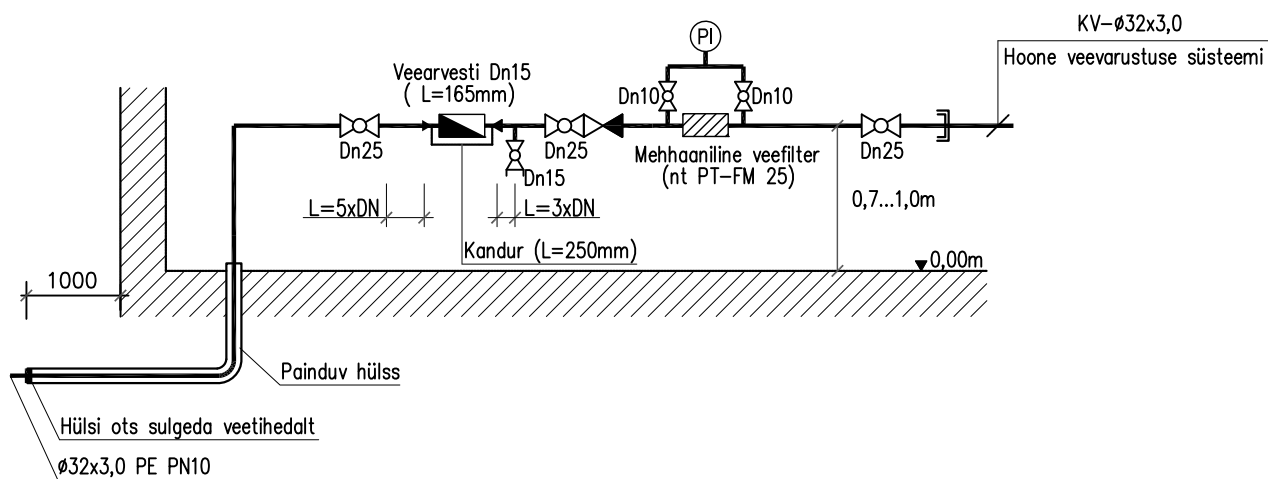

Märkused:

1. Mõõturi konsool-kandurid peavad tagama veemõõtjate paigalpüsivuse
2. Hülss veetoru sisendile projekteerida 1 meeter vundamendist väljapoole ning hoone sees kuni veemõõdusõlmeni. Hülsi ja veetoru vahe väljaspool hoonet sulgeda veetihedalt ning veemõõdusõlme poolt jätta avatuks
3. Veesisendile torustiku külge kinnitada asukoha määramiseks min 2,5mm² ristlõikega isoleeritud vaskkaabel

TINGMÄRGID:

	KIIRLIITMIK PLAST- JA METALLTORU ÜHENDAMISEKS
	KUULKRAAN
	TAGASILÖÖGIKLAPP
	TÜHJENDUSKRAAN
	MANOMEETER (1... 10 ATM.)