


M 1 : 250

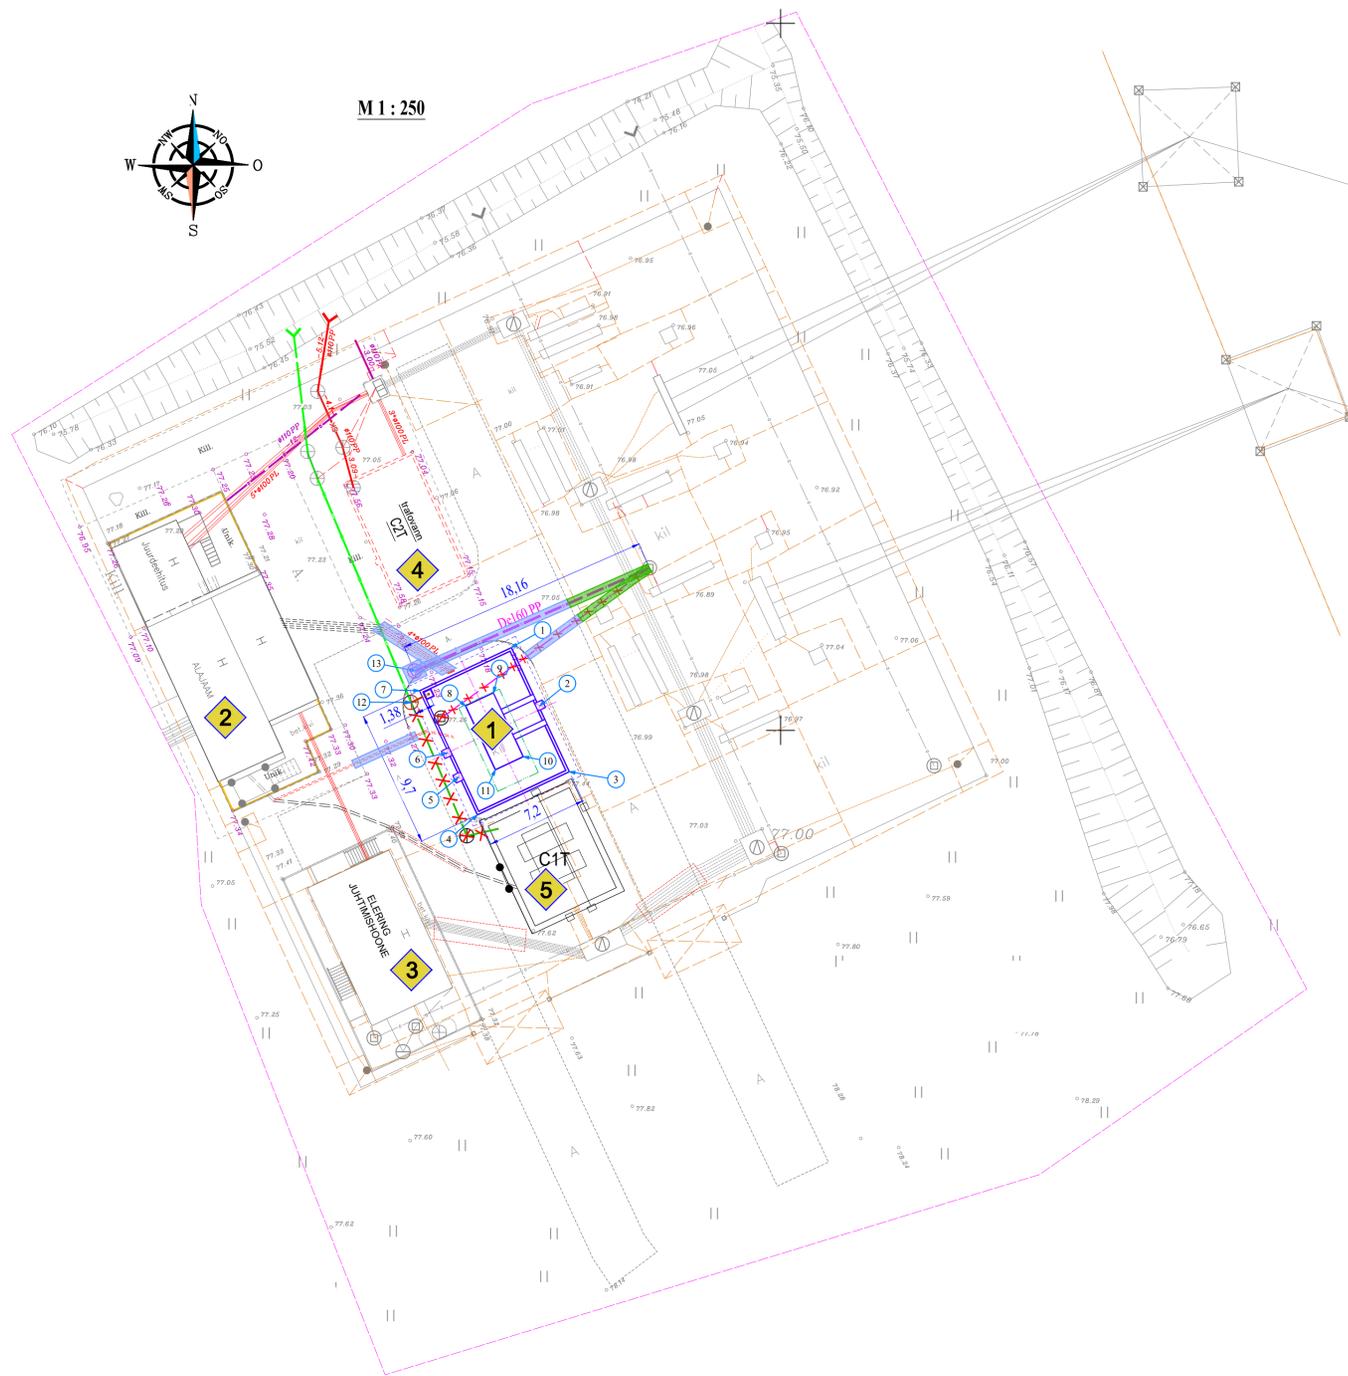

**TINGMÄRGID**

- Uus koordinaadid
- Mõõtpiir
- Uus drenaazikanalisatsioon
- Demonteeritav sadeveetorustik ja sadeveekaev
- Olemasolev sadeveetorustik ja sadeveekaev
- Demonteeritav drenaazitorustik ja drenaazikaev
- Uus drenaazikaev
- Uus sadeveetorustik
- Uus sadeveekaev
- Asfaltkatte taastamise koht

**EHITUSOBJEKTID**

- Uus trafo vann-vundamendi
- Suure-Jaani alajaama 15kV jaotusseadme hoone, ehitisregistri kood 1, olemas
- Suure- Jaani 110kV alajaama juhtimishoone, ehitisregistri kood 2, olemas
- C2T Trafo-paigaldis, olemas
- CIT Trafo-paigaldis. Demonteeritav Elering AS poolt.

Tehnilised näitajad uushoone			
1	Ehitisealune pind	m <sup>2</sup>	91.6
2	Maapealse osa alune pind	m <sup>2</sup>	91.6
3	Ehitise suletud netopind:	m <sup>2</sup>	-
4	Ehitise avatud brutopind	m <sup>2</sup>	91.6
5	Ehitise kasulik pind:	m <sup>2</sup>	-
6	Kõetav pind:	m <sup>2</sup>	-
7	Maapealsete korruste arv:	tk	1
8	Maa-aluste korruste arv:	tk	-
9	Absoluteerne kõrgus:	m	77.900
10	Kõrgus:	m	0.600
11	Pikkus:	m	9.7
12	Laius:	m	7.2
13	Sügavus:	m	0.79
14	Maht:	m <sup>3</sup>	34.4

Tehnilised näitajad (ol.ol.)	
Krundi kadastritunnus	
Krundi pind, sealhulgas:	13336 m <sup>2</sup>
Ruumikuju pindala	13336 m <sup>2</sup>
Looduslik rohuma	1401 m <sup>2</sup>
Metsamaa	1137 m <sup>2</sup>
Õuema	2258 m <sup>2</sup>
Muu maa	8540 m <sup>2</sup>
Ehitise alune pind	269.7 m <sup>2</sup>
Krundi täisehitus	17.28%
Sihtotstarve	Tootmismaa 100%

Koordinaadid		
Nr.	X	Y
<b>Vann</b>		
1		
3		
4		
7		
<b>Vundament</b>		
8		
9		
10		
11		
<b>Elektriliinide Toed</b>		
2		
5		
6		
<b>Uus Kaev</b>		
12		
13		