


SOOJUSVARUSTUSE PÕHISEADMETE LOETELU				
Jrk nr	Tähis	Nimetus	Tehnilised andmed	Elektrivõimsus
1	SP1	Õhk-vesi soojuspump siseseade SP1.2 välisseade SP1.1	N _{küte} =6,3kW Nt. Alfea Extensa A.I DUO 8 R32 integreeritud 190L sooja tarbevee boileriga + 6kW elektriline küttekeha	26A, 230V
2	PN1	Membraanpaisupaak	V=25l, PN6, eelrõhk 1,0bar, DN20 kaitseklapi avanemisrõhk 3,0bar	
3	MH1	Membraanhüdrofoor	V=12l, PN10, eelrõhk vastavalt veevõrgu rõhule	
4	P1	Põrandaküte ringluspump	0,30 l/s; 25 kPa Nt. Grundfos Alpha3 25-60	0,03 kW 1f, 230V
5	AP1	Kütte akumulatsioonipaak	V=120L, PN3 Nt. NAD100/v1 firmalt Dražice	
6	P2	Sooja tarbevee tsirkulatsiooni pump	0,01 l/s; 10 kPa Nt. Grundfos Comfort 15/14 BA PM	0,01 kW 1f, 230V



- TINGMÄRGID:
- PUMP
 - SULGEVENTIIL
 - KAITSEKLAPP
 - TAGASIVOOLUKLAPP
 - LIINISEADEVENTIIL
 - 3-TEE VENTIIL
 - 3-TEE VENTIIL
 - TÜHJENDUSVENTIIL
 - ÕHUTUSVENTIIL
 - MUDAFILTER
 - NÄITAV TERMOMEETER
 - TEMPERATUURIANDUR
 - NÄITAV MANOMEETER
 - KORGITUD SULGEVENTIIL

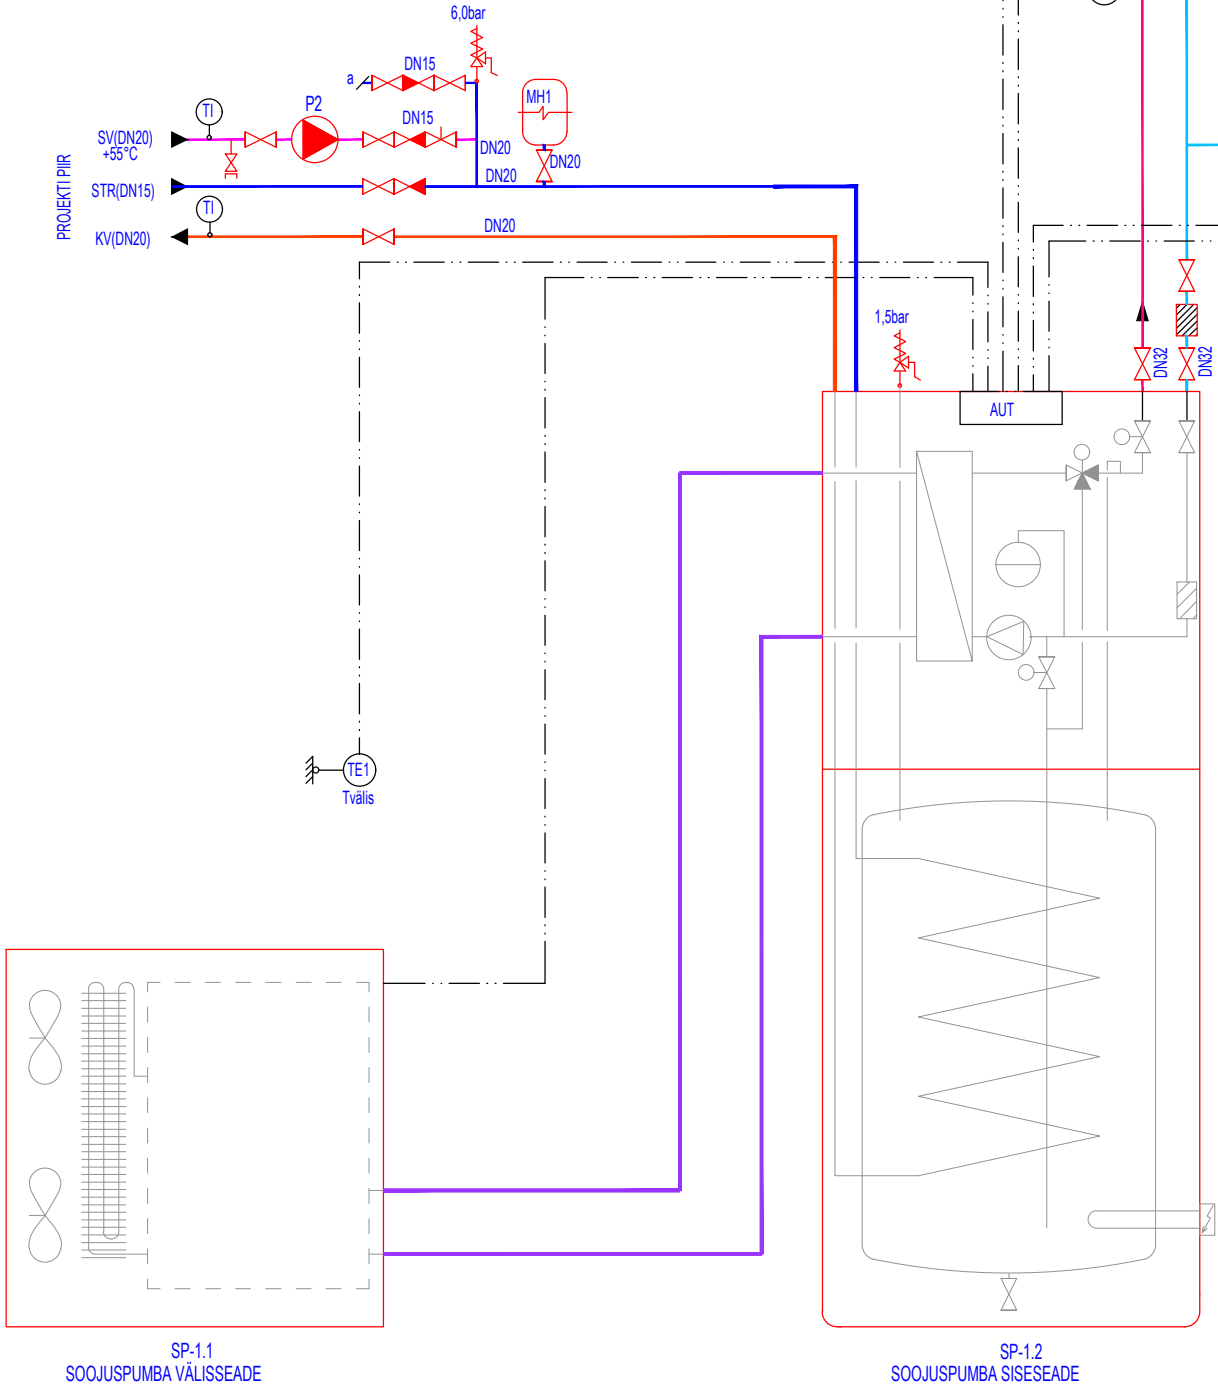