



SARRUSE PAINUTUSTABEL

POS	MATERIAL	PAINUTUSMÕÕDUUD														KAAL	
		ARV	Ø	L	a	b	c	d	e	u°	v°	x	y	r	kg/ük	kg	
A1	B500B	6	8	12000	12000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	28	
U1	B500B	64	8	730	410	220	100	-	-	-	-	-	-	16	0	18	

Sarruse painutustabel




H — H

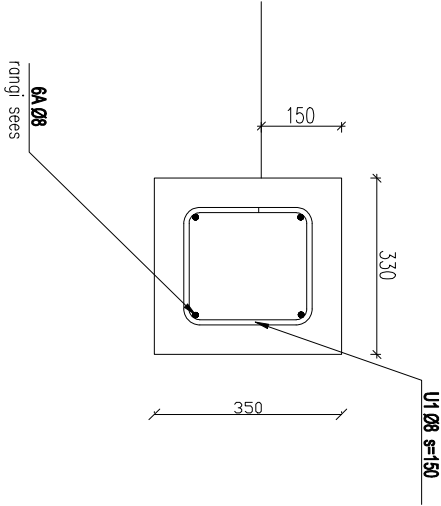


TREPI LÕIGE H - H

PROJEKTEERITUD BETONKIVIKATEND	h=80mm
SAANGTUSSEGU UNIMAKS CUBE või analoog	h=50mm
PAEKIMSI KILLUSTIKALUS, fr 32/64	
GEOTEKSTIL (II klass)	
Livast aluskiht (Kp>1 m/ööp, Kt=0,95)	h=200mm
veejadusel tähtselt(Kp>=0,5 m/ööp, Kt=0,95)	
olenasolev pinnas	

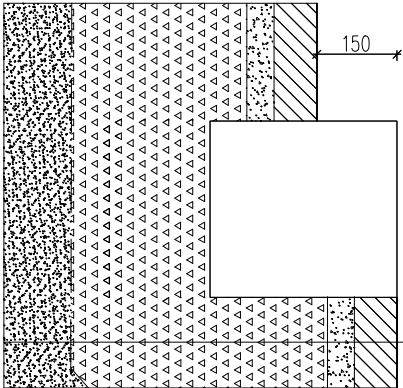

TREPI PEALIVAAD

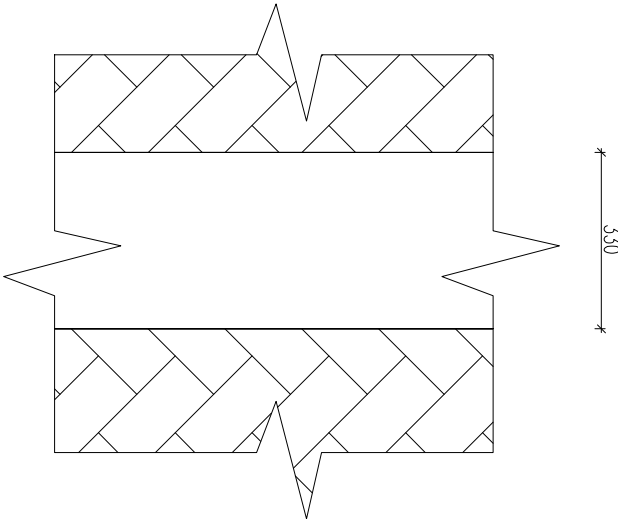

MÄRKUSED:

1. Betooni ühikud: E/S-EN 206, E/S-EN 13670
2. Samastamise ühikud: E/S-EN 10080
3. Betooni tugevusklass: C35/45
4. Sarrustamise tugevusklass: B500B
5. Betooni keskkonkloss: XC4+XD3+XF4
6. Betooni tugevusklass: ei ole nõutud
7. Astmete vinnistus: vastavalt MA projekti osale
8. Nõmmeline kaitsekiht: 50mm, kui põnnel pole näidatud teisiti
9. Kõrvaldused: täiendavate standardikohaselt