


TINGMÄRGID

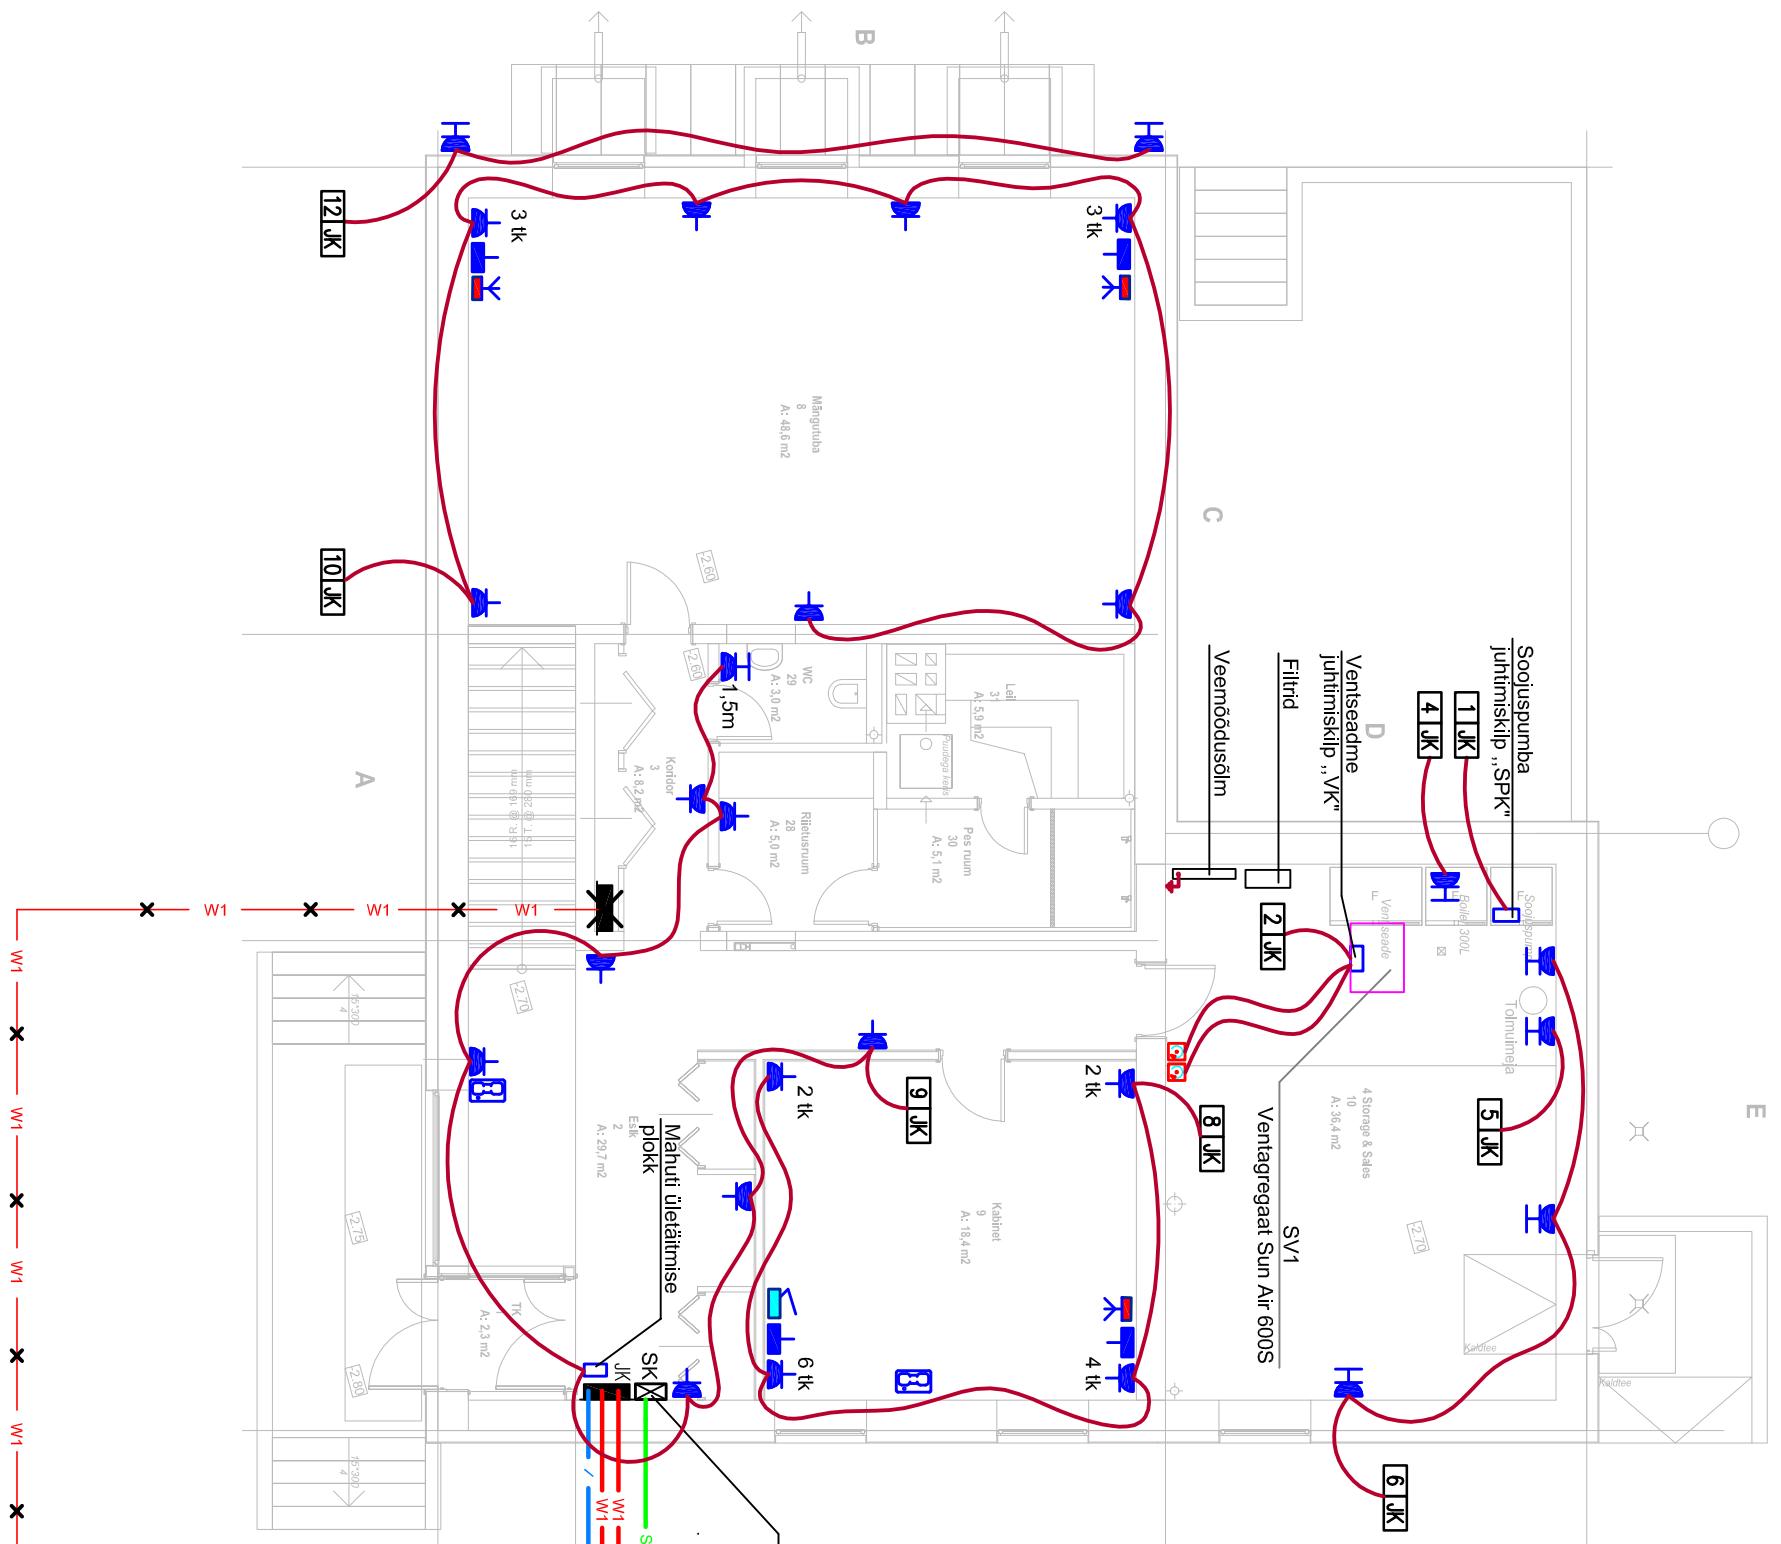

MÄRKUSED

- Pinggesüsteem $3 \times 230/400\text{V}$ maandatud neutraaliga. Elektrijõupaigaldise pinge $\sim 230/400\text{V}$.
- Kui ei ole soetsaalsed märgitud, üldjuhul pistikupesade kõrgus põrandast 0,2 m, tehnilises ruumis $-1,0\text{ m}$ kõrgusele.
- Juhistik paigaldada süvispaigaldatud viisil seintes ja ripiplagede peal.
- Rühmaliiide juhistik ripplae peal peab olema kinnitatud. Kokkupuutekohtades süttiva materjaliga soovitatava paigaldada juhistik PVC Instalatsioonitorus.
- Kui plaanil pole eraldi näidatud, on rühmaliiide kaabli mark ja soonte ristiõige vastavalt elektrikilbi skeemis toodule.
- Juhistik on kavandatud vastavalt TN-S süsteemi nõuetele.
- Pesemisruumide pistikupesad ja harukarbid peavad olema vähemalt IP44 kaitseklassi.
- Pistikupesad vanni- ja pesemisruumides peavad jäädma väljapoole nende ruumide tsone "0", "1" ja "2".
- Sauna ja pesemisruumides teha lisapotentsiaaliütlustus vaskjuhiga 4mm²: ühendada kokku vastava ruumi I kaitseklassi kuuluvate elektriseadmete kaitsejuhid, metalltorud ning muud ruumis olevad kõrvalised juhivad osad.

Sisestus-sidevõigust **w1** — Olemasolev sisestus-

w1 — **w1** — **w1** — **w1** — **w1** — **w1** — **w1**

TELLIJÄ: VILJAR ORUB

OBJEKT: ÜHEPEREELAMU

ADDRESS: MÄNNIMAJA TEE 2, PÄRNAMÄE KÜLA
VILMSI VALD

JOONIS: KELDRIKORRUS

2-10-EV-5

PR.JUHT	M.KILPSAAR	14.09.10
PROJEKT	F.ARONOVICH	14.09.10
MTR reg.nr. TEL	001531	Endla tn 3-3132 Tallinn 10122 Tel 6623718