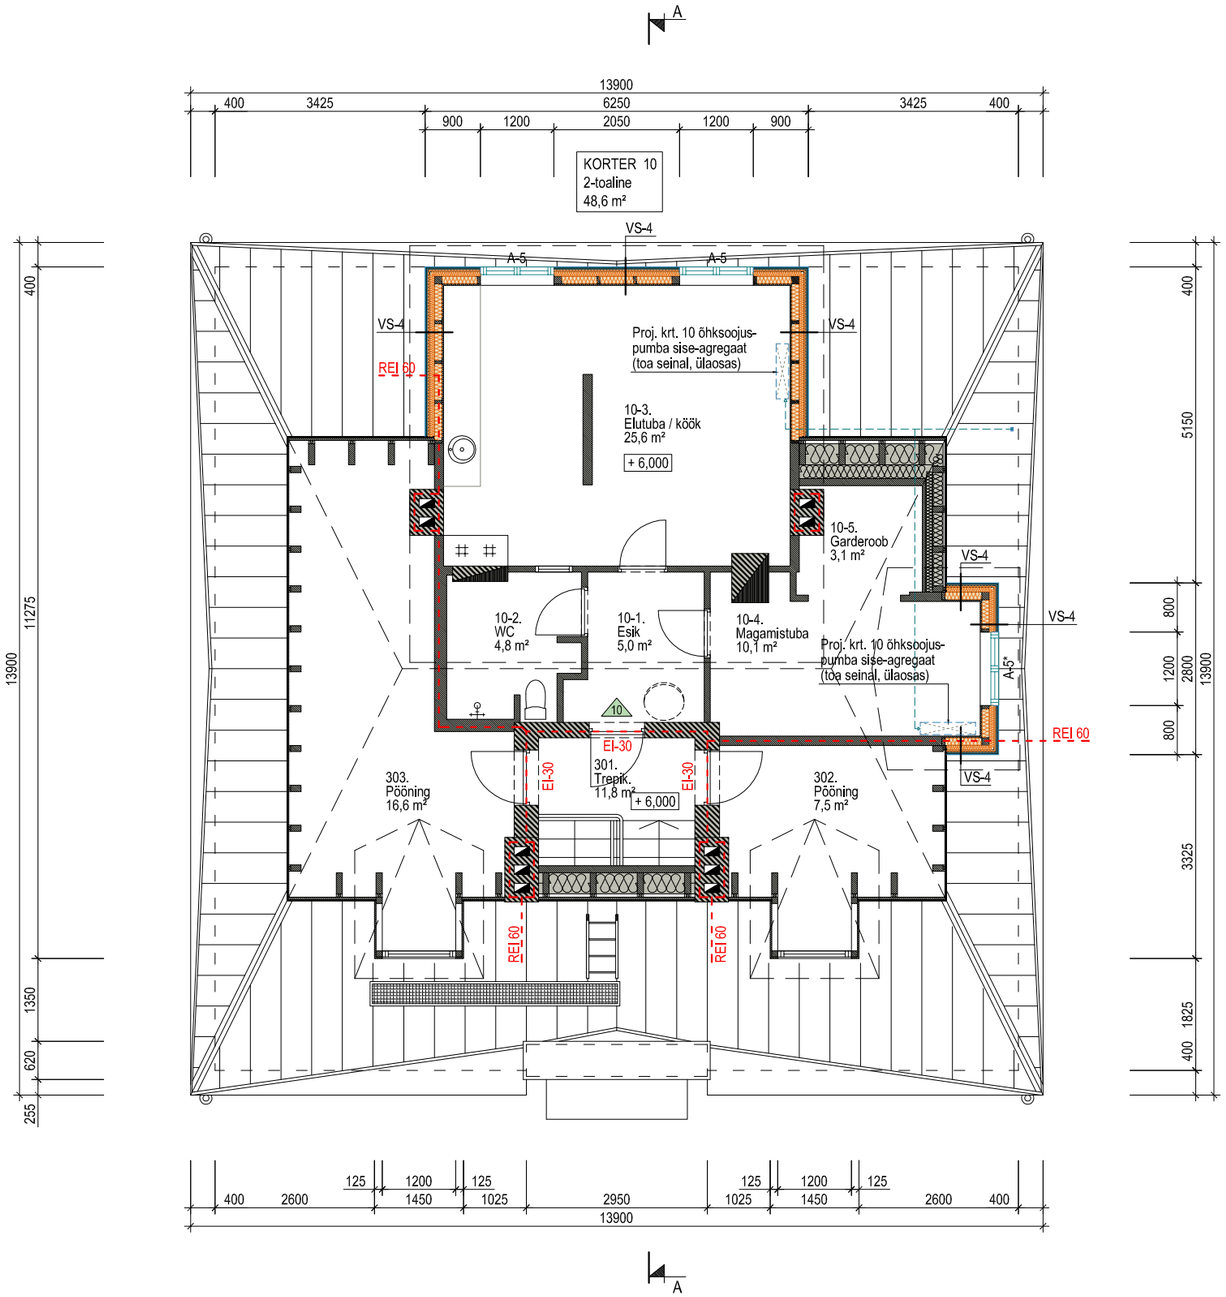


KÄSITLETAVAD EHITUSKONSTRUKTSIOONID:

VS-4 REKONSTRUEERITAV KATUSEKORRUSE VÄLISSEIN:

- Likv. välisviimistlus: horisontaalne välisvoodri laudis [20 mm].
- Likv. roovitus: 50 x 25 mm puitlatid [25 mm].
+ Proj. välisviimistlus: horisont. UYTO 21 x 145 mm värvitud välisvoodri laudis [20 mm].
+ Proj. püst-roovitus: 50 x 25 mm puitlatid sammuga 600 mm [25 mm].
+ Proj. tuuletõke: tuuletõkke plaat nt. Paroc Cortex B [30 mm].
+ Proj. soojustus: vertik. 50 x 75 mm puitprussid sammuga 600 mm, mille vahel kivivill nt. Paroc Ultra Plus [75 mm].
* Ol.olev välisseina tarind: 125 x 125 mm puitprussidest sõrestik, mille vahel kivivill nt. Paroc Ultra Plus [125 mm].
* Ol.olev siseviimistlus [25 mm].

TÄHISTUSED:

REI 60 - TULETÕKKESEKTSIOONI PIIR JA SELLELE NÕUTAV TULEPÜSIVUSKLASS.

EI-30 - TULETÕKKESEKTSIOONI PIIRIL ASUVALE AVATÄITELE NÕUTAV TULEPÜSIVUSKLASS.

10 - KORTERI NUMBRI TÄHIS.

A-5 - PROJ. AVATÄITE TÄHIS.

Korruse peamised tehnilised andmed:

* SULETUD NETOPIND:	84,5 m²
MILLEST:	
- ELURUUMIDE PIND:	48,6 m²
- ÜLDKASUTATAV PIND:	35,9 m²
* KÖETAV PIND:	48,6 m²
MILLEST:	
- TOATEMPERATUURIGA PIND:	48,6 m²

Ehitusobjekti nimi KORTERELAMU RENOVEERIMINE JA ÜMBEREHITUS	Töö nr T25166
Asukoht PÕHJA-TALLINN, TALLINN	Kuupäev 04.2026
Tellija ERAISIK	Mõõtkava 1:100 A3
4. KORRUSE PÕHIPLAAN	Staadium PP
T25166_PP_AR-5-04_v02_4k-plaan	Joonise nr AR-5-04