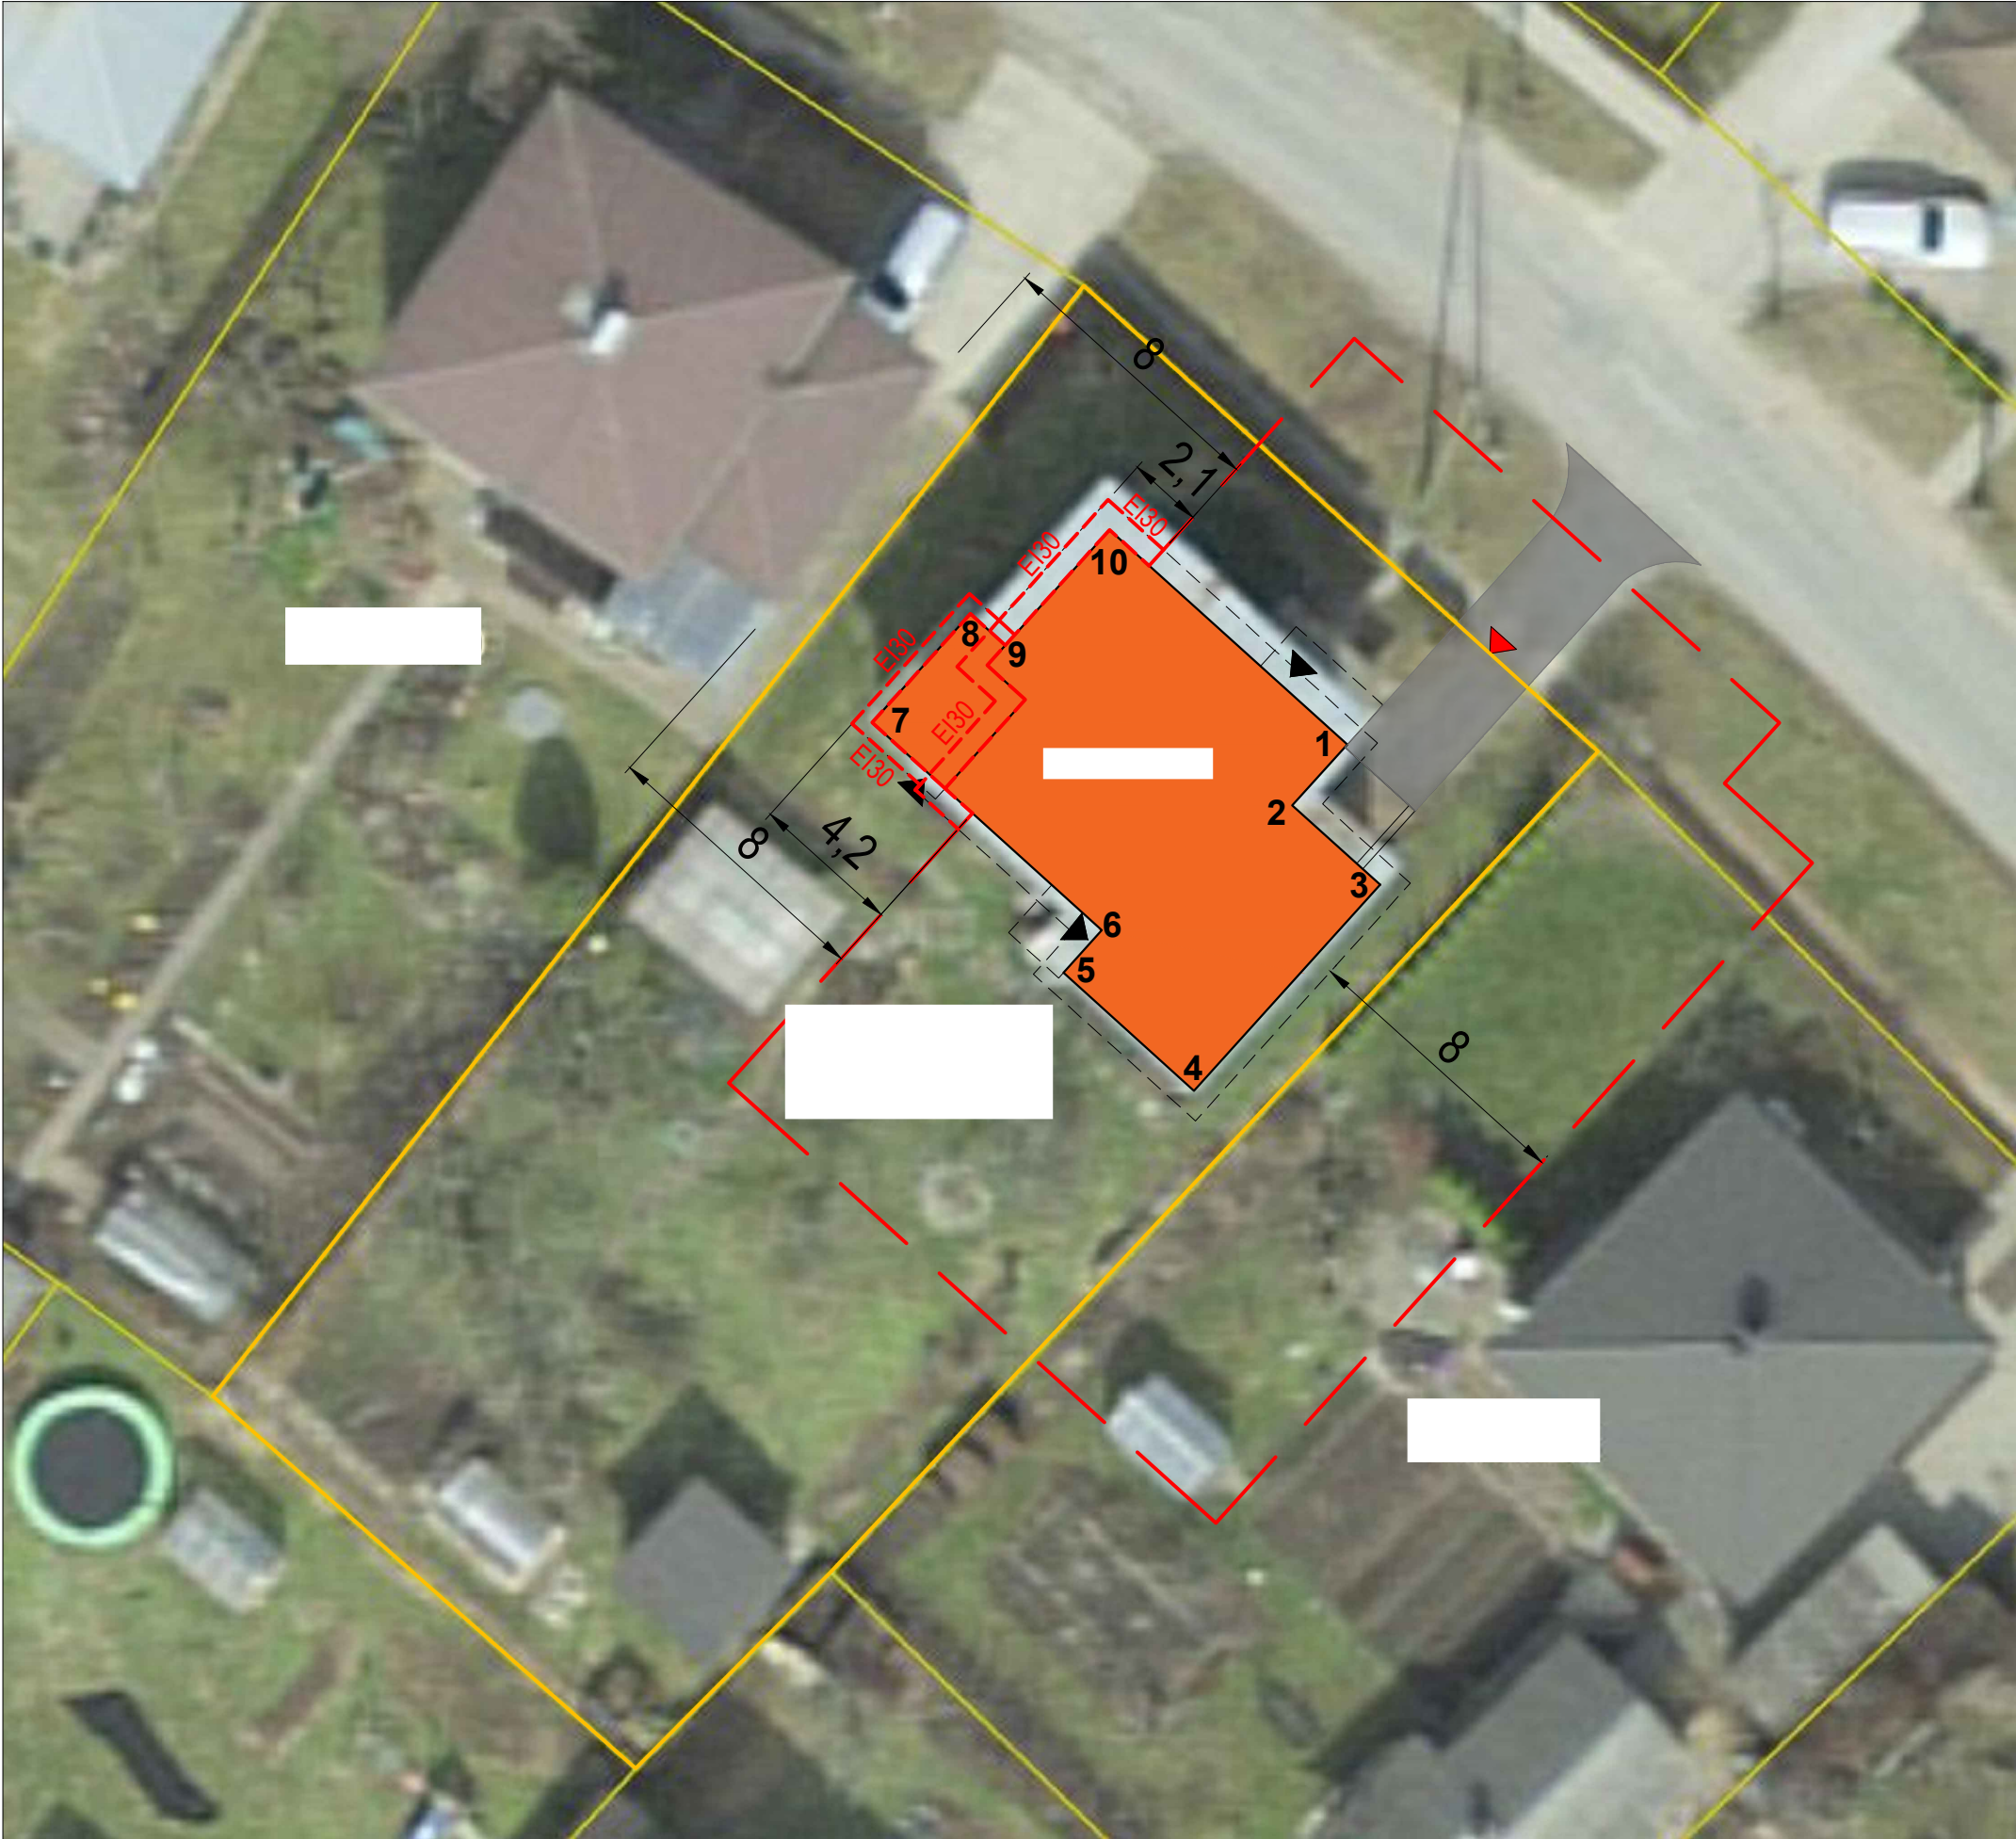


Tingmärgid


- Renoveeritav hoone
- Pääs hoonesse
- Pääs krundile
- Krundi piir
- Sissesõidutee
- Tuleohutuskuja 8m

Nurgapunktide koordinaadid

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

*Asendiskeemi aluseks on võetud maa-ameti geoportaali kaardiserver

Projekti nimetus
Objekti aadress
Katastritunnus
Omanik/projekti koostaja
Joonise nimetus
Kuupäev
Möötkava

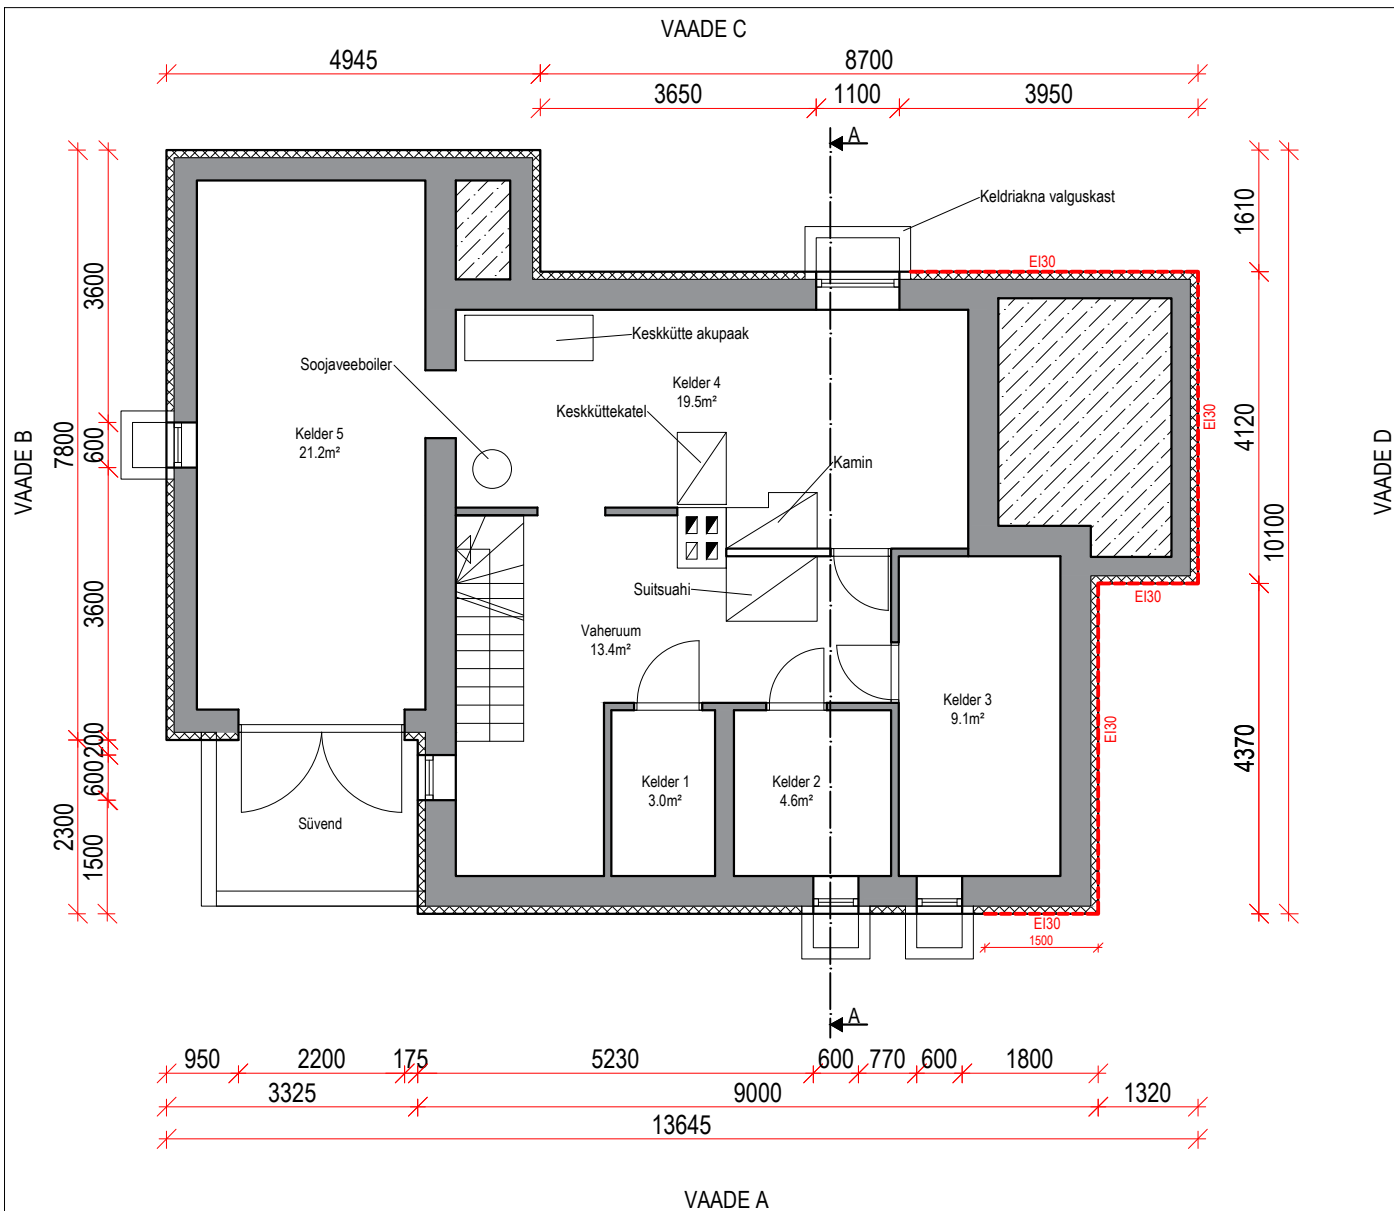

Projekteeritav soojustuskiht




Ol.olev betoonvundament ja keldriseinad

Hoonele on juba paigaldatud uued puitaknad ja -välisused


Projekteeritav on vundamendi hüdroisolatsioon ja soojustus 100mm EPS soojustusplaatidega

VUNDAMENDISEINA KIHID

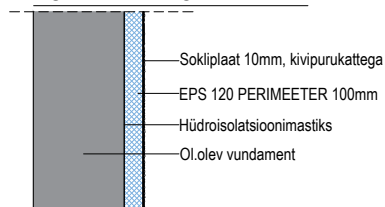

--- Ei30 piirile jääv sokli osa peab olema kaetud 10mm paksuse tsementplaadiga


Ruumi nr.	Nimetus	Pindala m²
1	VAHERUUM	13.4
2	KELDER 1	3.0
3	KELDER 2	4.6
4	KELDER 3	9.1
5	KELDER 4	19.5
6	KELDER 5	21.2
	Kokku:	70.8

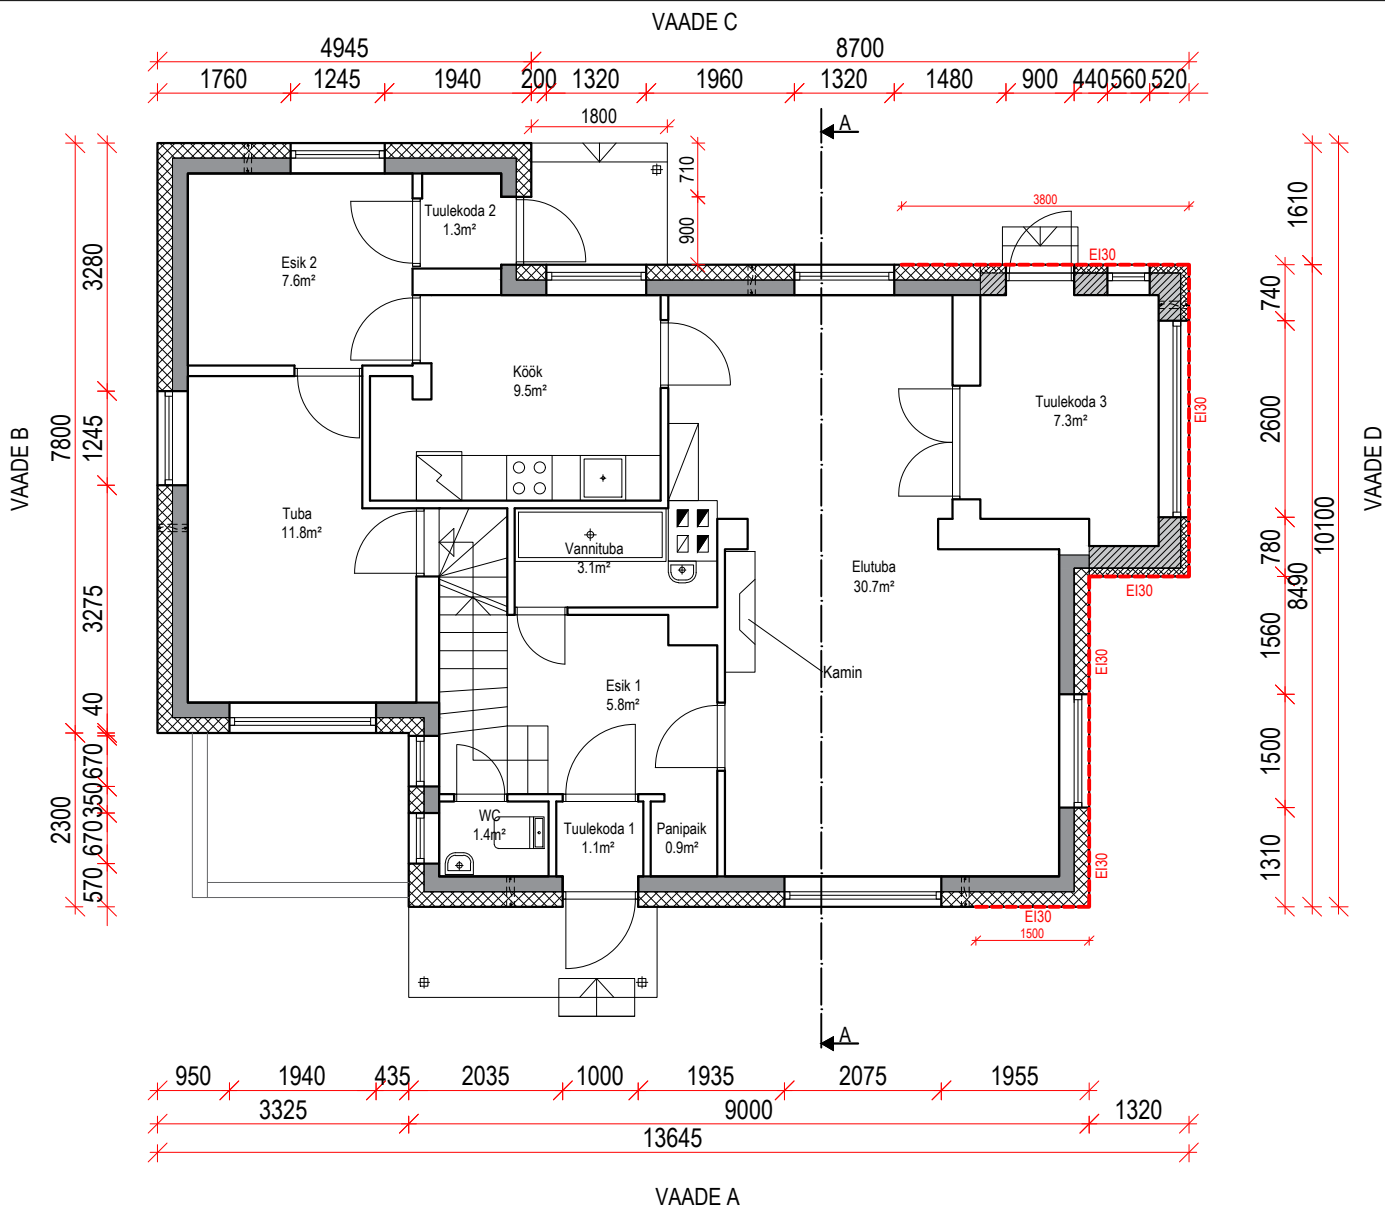

Plaanil tähistatud ala näitab eemaldatava tellisfassaadi osa ja uue paigaldatava soojustuskihi osa



Plaanil tähistatud ala näitab ol.oleva puitkarkasseina osa, millelt on vaja eemaldada vana soojustus ja lisada uus soojustus




Ol.olevad siseseinad



Ol.olev telliskivisein



Projekteeritav Paroc Linio 10 soojustus 100mm + õhekrohv



Paigaldatavad "Fresh" klapid


Hoonele on juba paigaldatud uued puitaknad ja -välisused
Projekteeritav on ol.olev krohvitud tellisfassaadikiht lammutada ja eemaldada ol.olevast puitkarkasseinast vana soojustus
Uus soojustus kirjeldatud allpool

VÄLISSEINA KIHID



--- EI30 piirile jäävate avatäidete(akende ja uste) puitosad üle värvida tulekindla värviga, klaasid välja vahetada EI30 klaaside vastu, või ol.olevad avatäited välja vahetada tulepüsivusega EI30 avatäidete vastu


Ruumi nr.	Nimetus	Pindala m²
1	TUULEKODA 1	1.1
2	TUULEKODA 2	1.3
3	TUULEKODA 3	7.3
4	ESIK 1	5.8
5	ESIK 2	7.6
6	ELUTUBA	30.7
7	KÖÖK	9.5
8	TUBA	11.8
9	VANNITUBA	3.1
10	WC	1.4
11	PANIPAİK	0.9
	Kokku:	80.5

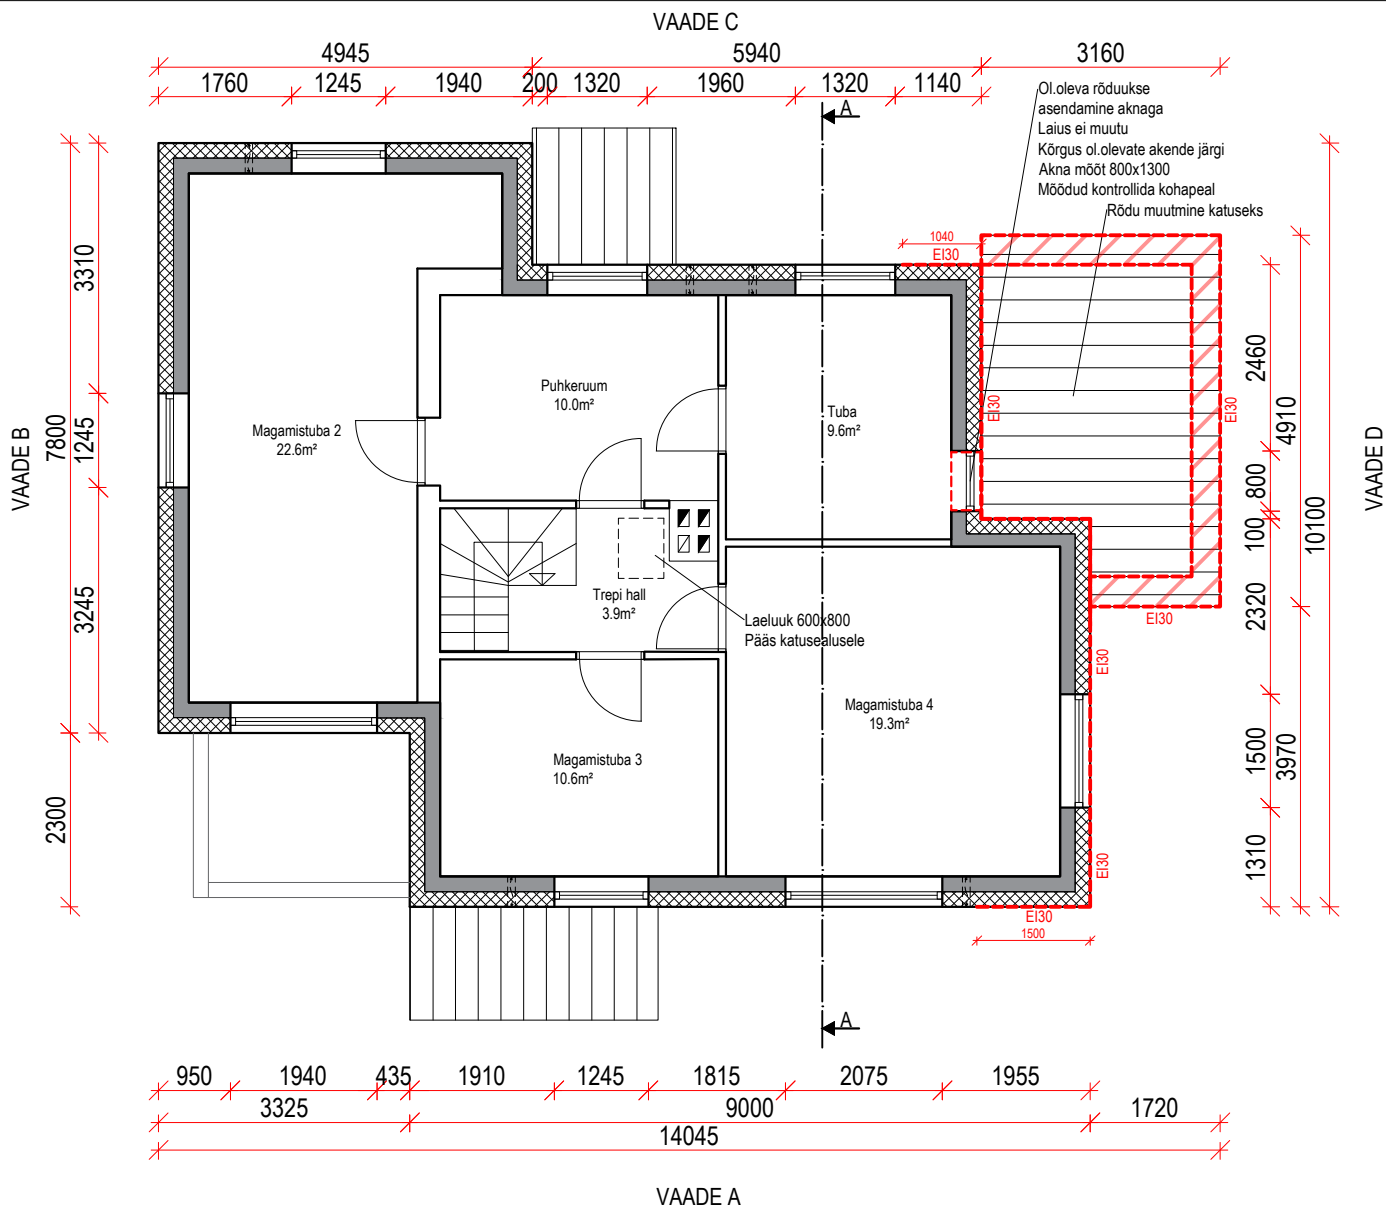


Plaanil tähistatud ala näitab eemaldatava tellisfassaadi osa ja uue paigaldatava soojustuskihi osa



Plaanil tähistatud ala näitab ol.oleva puitkarkasseina osa, millelt on vaja eemaldada vana soojustus ja lisada uus soojustus



Ol.olevad siseseinad



Paigaldatavad "Fresh" klapid

Hoonele on juba paigaldatud uued puitaknad ja -välisused
Projekteeritav on ol.olev krohvitud tellisfassaadikiht lammutada ja eemaldada ol.olevast puitkarkasseinast vana soojustus
Uus soojustus kirjeldatud allpool

VÄLISSEINA KIHID




EI30 ala:

Räästakastilauad värvida tulekindla värviga

Sarikate otsad võõbata HOLZ PROF tuletõkkevahendiga

EI30 piirile jäävate avatäidete(akende ja uste) puitosad üle värvida tulekindla värviga, klaasid välja vahetada EI30 klaaside vastu, või ol.olevad avatäited välja vahetada tulekindlate avatäidete vastu

Ruumi nr.	Nimetus	Pindala m ²
1	TREPIHALL	3.9
2	PUHKERUUM	10.0
3	MAGAMISTUBA 2	22.6
4	MAGAMISTUBA 3	10.6
5	MAGAMISTUBA 4	19.3
6	TUBA	9.6
	Kokku:	76.0

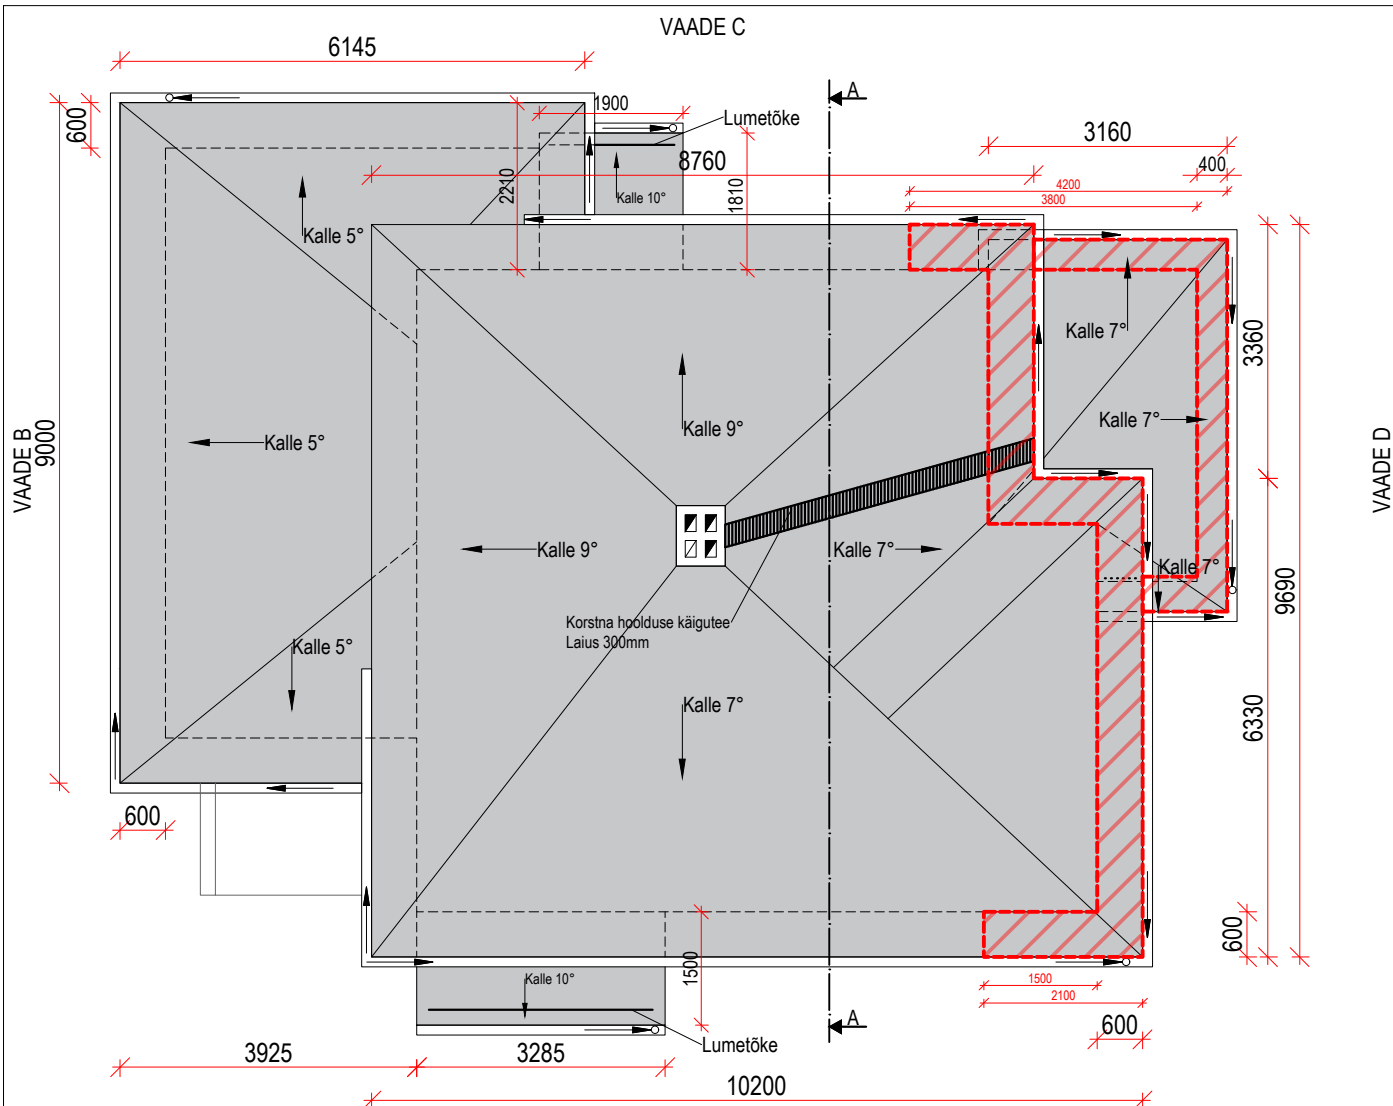

VAADE A

Projekteeritav:
Ol.oleva vana katusekatte ja aluskatte eemaldus sarikate pealse laudiseni
Paigaldus:
Katusekatte aluskate
Vertikaalne roov 25x100mm
Horisontaalne roov 25x100mm
Valtsplekk

Projekteeritav:
Katusealuse puhastamine ol.olevast saepurust ja uue
soojustuse lisamine, puistevill min.400mm(nt. PAROC puistevill; tselluvill)

Projekteeritav vihmaveesüsteem
Vihmaveerennid - Ø130mm
Vihmaveetorud - Ø100mm
Profiil - Ümar
Viimistlus - tsinkplekk




EI30 ala:
Räästakastilauad värvida tulekindla värviga
Sarikate otsad võõbata HOLZ PROF tuletõkkevahendiga

EI30 piirile jäävate avatäidete(akende ja uste) puitosad üle värvida
tulekindla värviga, klaasid välja vahetada EI30 klaaside vastu, või
välja vahetada tulekindlate avatäidete vastu


→ Vihmavee äravoolusuund
○ Vihmaveerenn ja äravooluava

Projekteeritav: _____
 Valtsplekk
 Horisontaalne roov 32x100mm, s=250mm
 Vertikaalne roov 25x100mm, s=900mm
 Katusekatte aluskate, hingav, paigaldus horisontaalselt
 Ol.olev:
 Laudis
 Sarikad

VÄLISSEINA KIHID

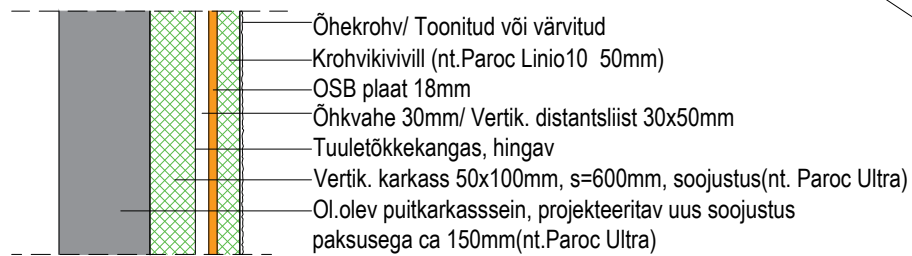

VUNDAMENDISEINA KIHID

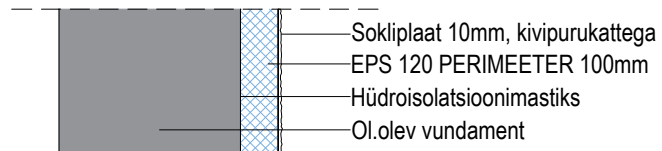


TINGMÄRGID



Välisseina ja vundamendi soojustuskiht




Ol.olevad välisseinad ja vundamendi seinad

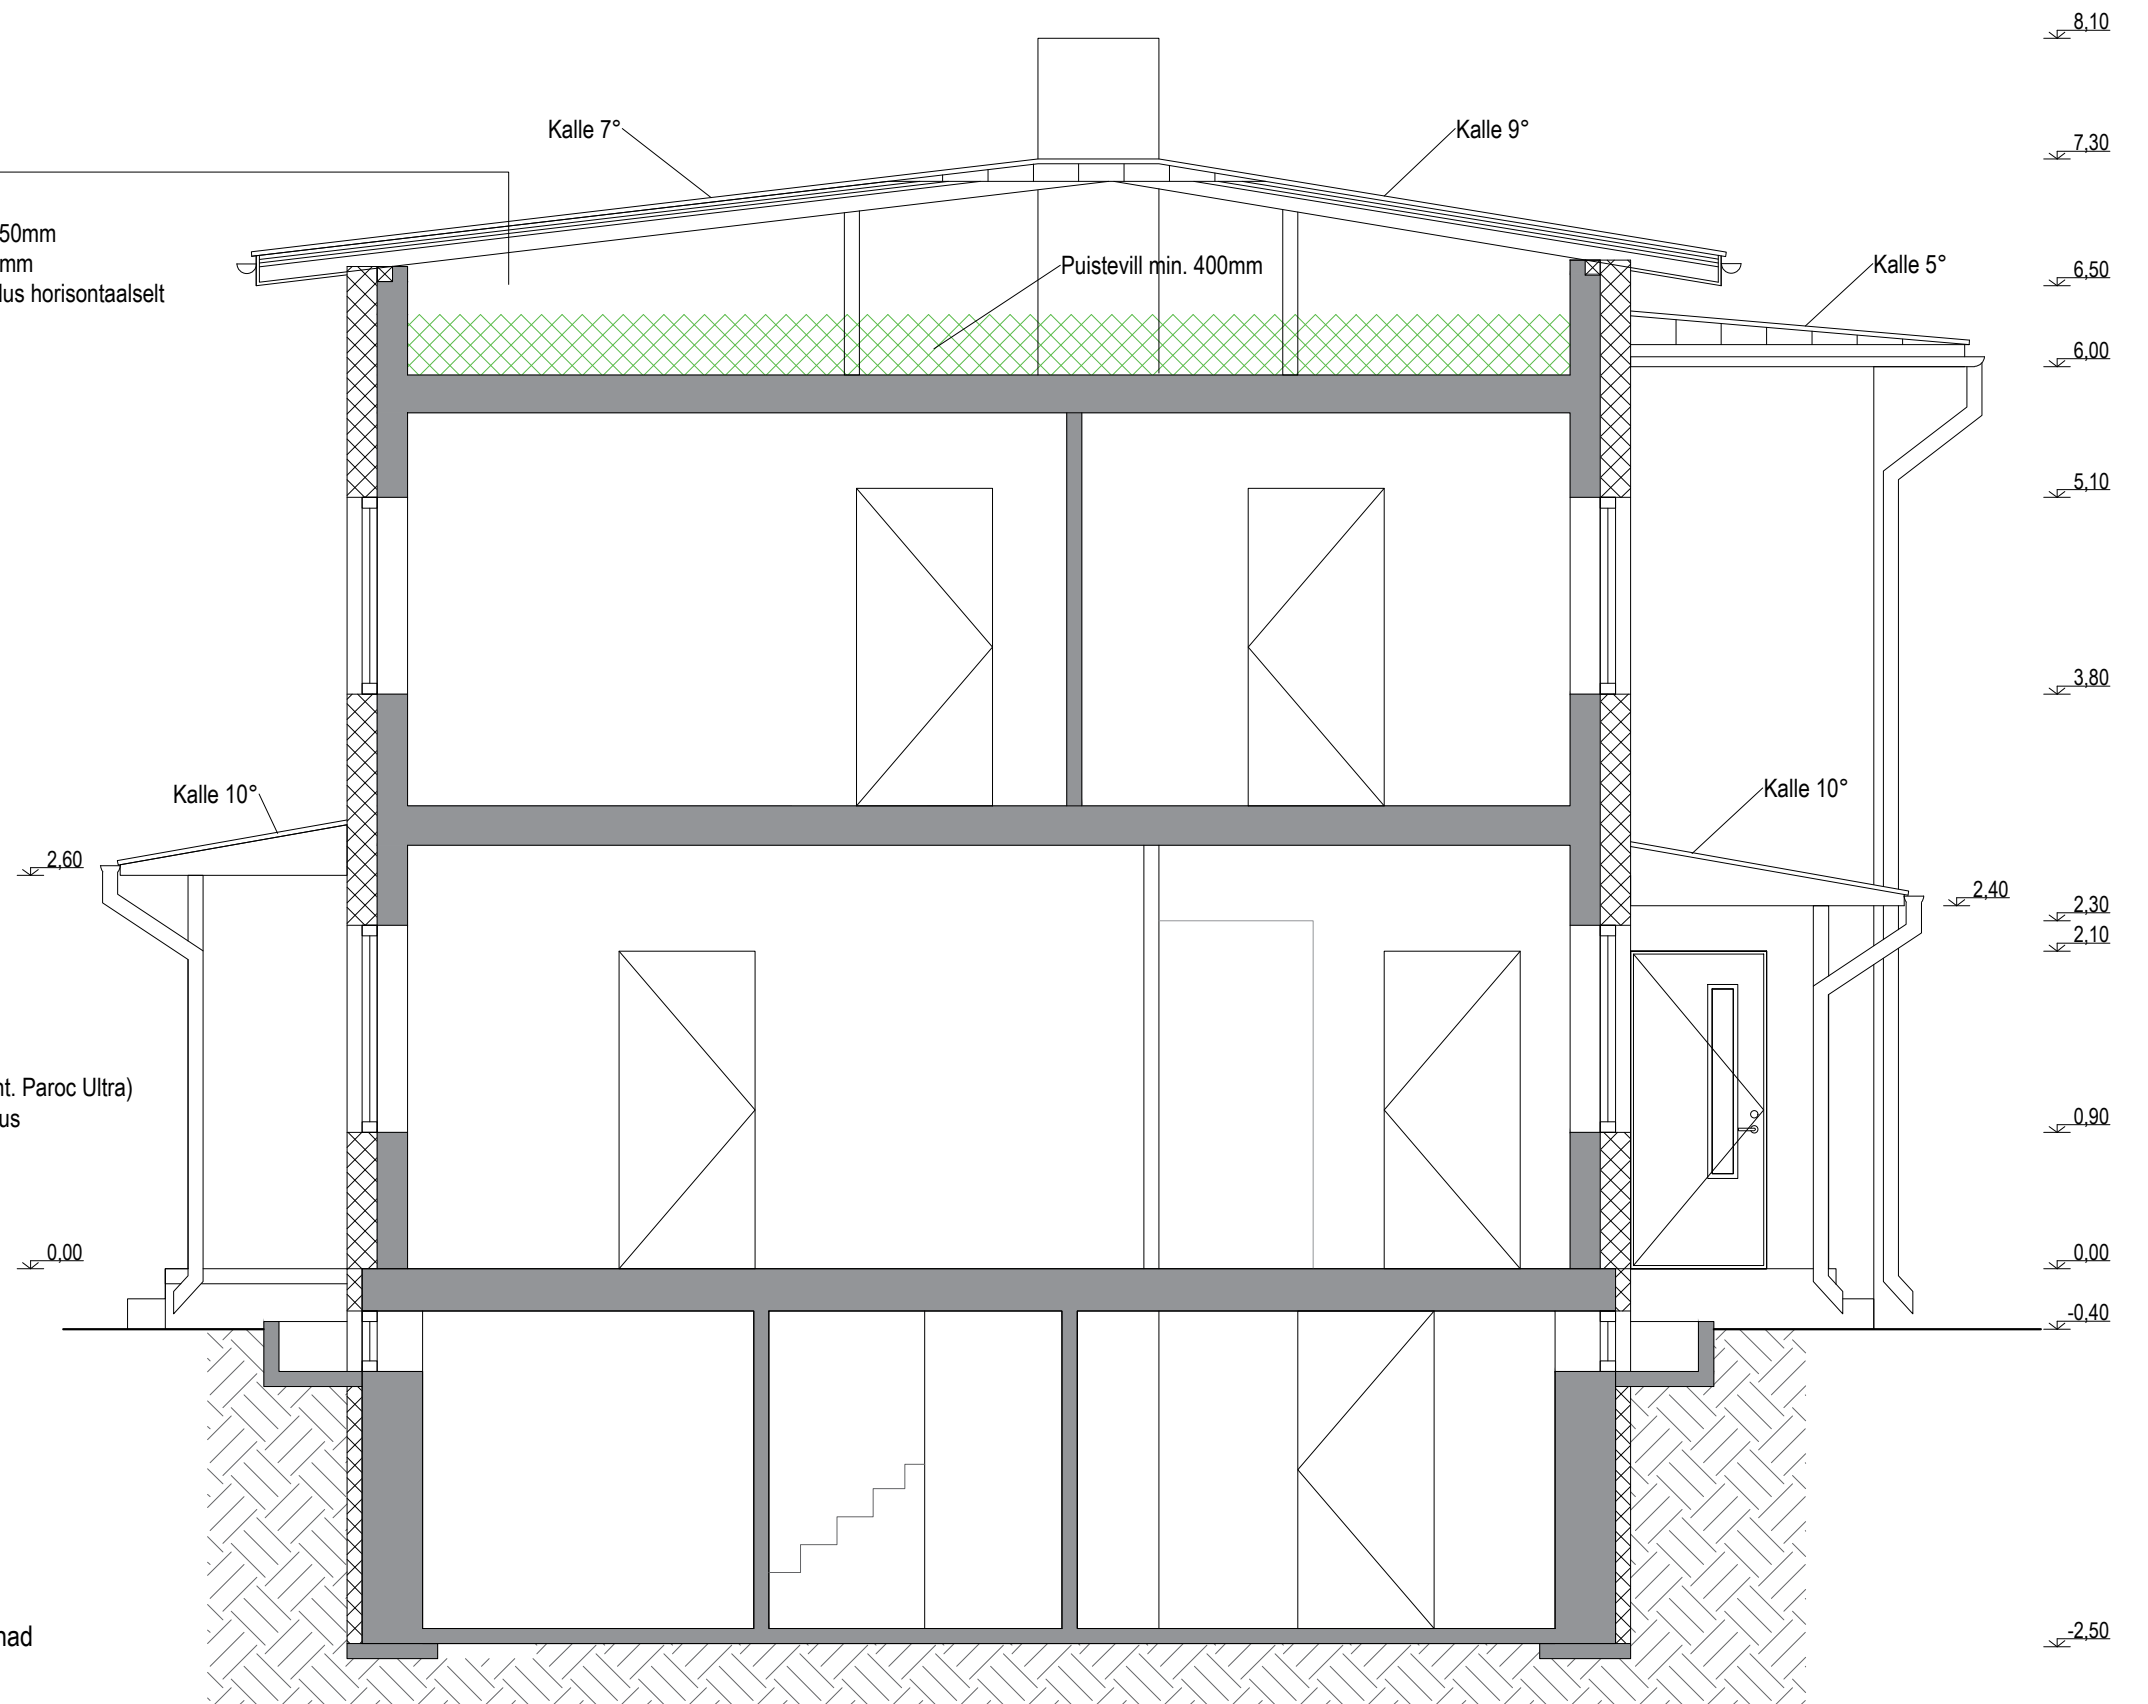



8.10
7.30
6.50
6.00
5.10
3.80
3.10
2.30
0.90
0.00
-0.40

Vaade A

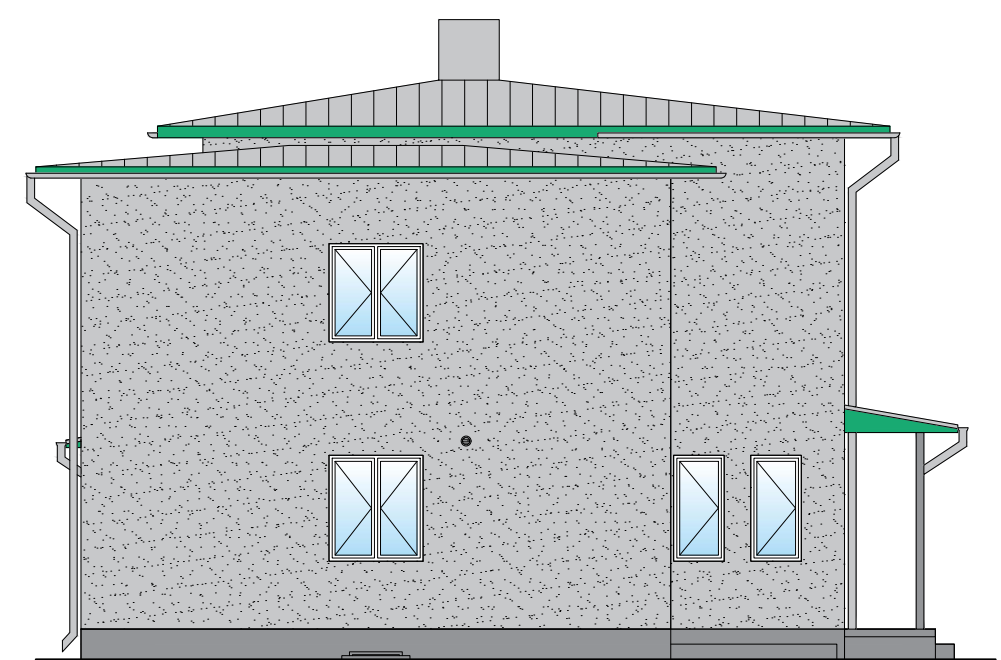


8.10
7.30
6.50
6.00
5.10
3.80
2.30
0.90
0.00
-0.40

Vaade B



8.10
7.30
6.50
6.00
5.10
3.80
2.30
2.10
0.90
0.60
0.00
-0.40

Vaade C

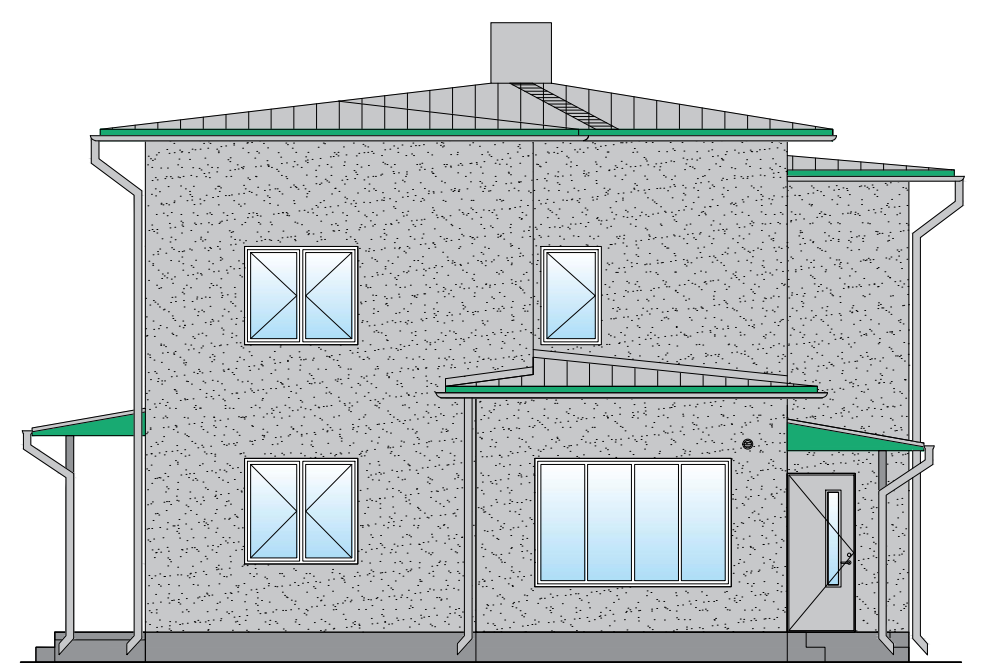


8.10
7.30
6.50
6.00
5.10
3.80
3.10
2.30
2.10
0.90
0.60
0.00
-0.40

Vaade D

Hoone välisviimistlus:

- 1.Katusekate - Valtspekk/ Toon helehall(Viimistlus tsink)
- 2.Vihmaveesüsteem - Ümar/ Toon helehall(Viimistlus tsink)
- 3.Räästakast - Laudis/ Toon roheline RAL6017(Värvitoon ol.oleva järgi)
- 4.Fassaad - Krohv/ Toon helehall(Värvitoon ol.oleva järgi)
- 5.Aknad - Puitraamid/ Toon valge(Ol.olevad uued puitaknad)
- 6.Välisüksed - Puit/ Toon helehall(Ol.olevad uued puitvälisüksed)
- 7.Sokkel -Tsementkiudsookliplaad/ Toon helehall(Värvitoon ol.oleva järgi)

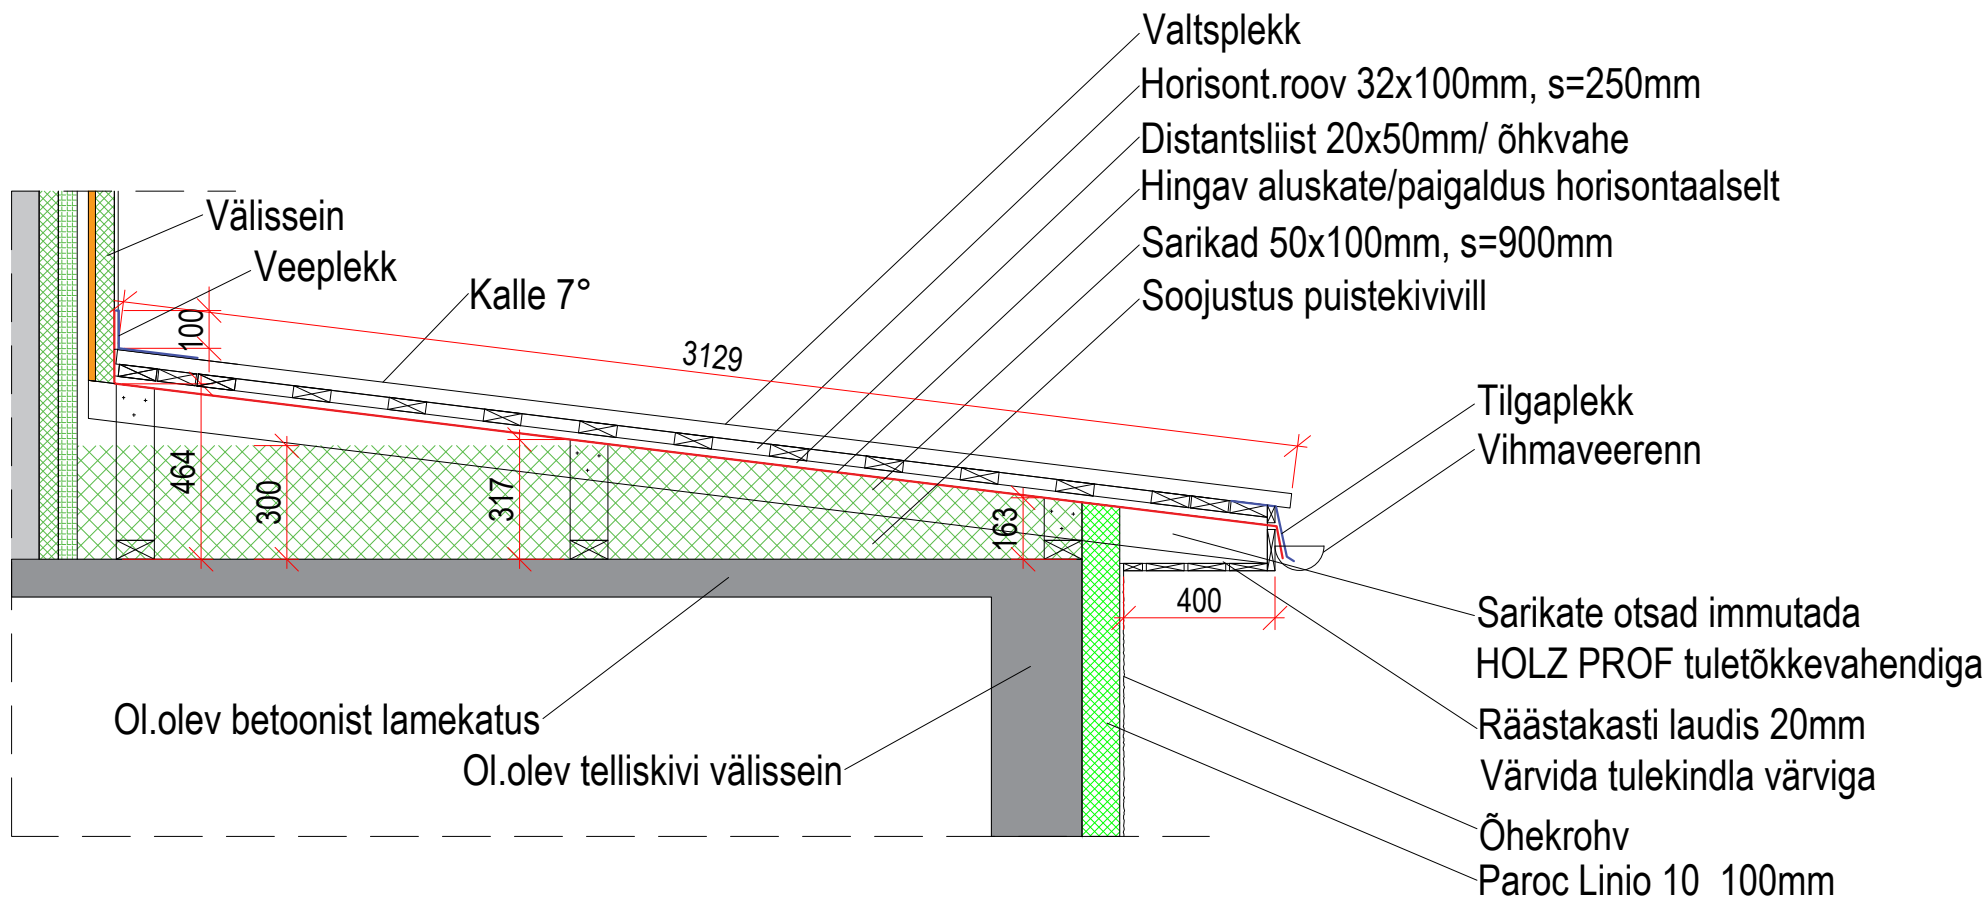

SOKLISÕLM



RÄÄSTASÕLM

