
MATERJALIDE KOKKUVÕTE


NR	NIMETUS	TÄHIS	STANDARD	ÜHIK	HULK	MÄRKUS
	BETOON	C30/37		m3	1,2	
	SARRUSTERAS	ø12 B500B		kg	28,8	
	SARRUSTERAS	ø16 B500B		kg	20,4	
	SARRUSTERAS	ø20 B500B		kg	62.6	
	SARRUSTERAS	ø25 B500B		kg	101,0	

SARRUSTERASE PAINUTUSTABEL

TÜÜP	POS.	KLASS	ARV	D	L	a	b	c	d	e	u	v	x	y	R
A	3	B500B	2	25	6550	6550									
A	4	B500B	2	20	6550	6550									
A	5	B500B	2	20	6150	6150									
D	2	B500B	8	16	1690	600	490	600							56
U	1	B500B	16	12	2160	160	570	350							24

A3	A4	A5	D2	U1
6550	6550	6150	600 600 490	160 350 570

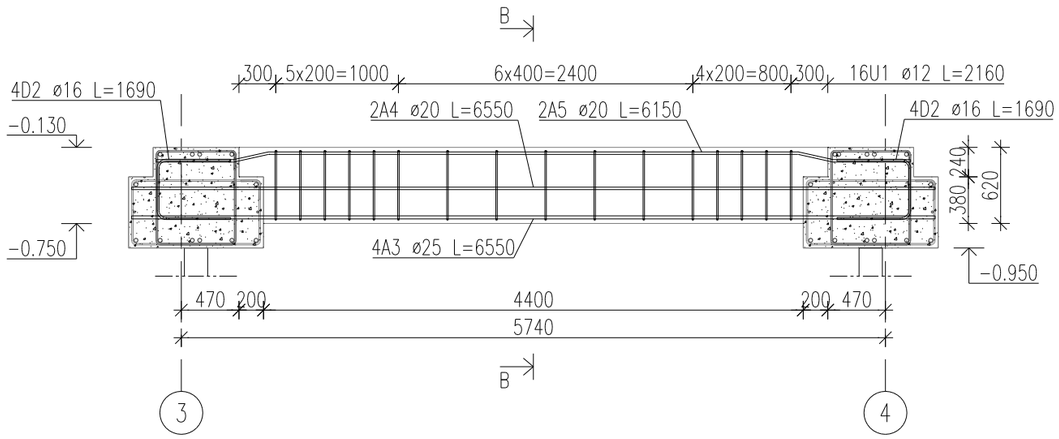

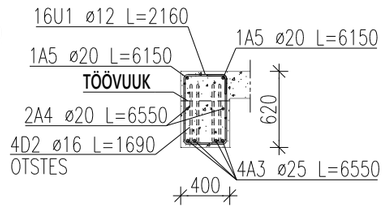

Märkused

1. KÕIK KÕRGUSED ON ANTUD SUHTELISTE KÕRGUSMÄRKIDENA. ±0.000= +30.74 ABS.
2. KONSTRUKTSIOONIDE PROJEKTEERITUD KASUTUSEA KATEGOORIA 4 JA PROJEKTEERITUD KASUTUSIGA 50 AASTAT (EVS-EN 1990).
3. TAGAJÄRGEDE KLASS CC2-KESKMISED TAGAJÄRJED (EVS-EN 1990).
4. BETOONKONSTRUKTSIOONIDE VALMISTAMISE JA MONTEERIMISE TOLERANTSID PEAVAD VASTAMA NORMAALTOLERANTSIDE EHK KLASS 1 NÕUTELE (EVS-EN 1990).
5. BETOONI TUGEVUSKLASS: C30/37 (EVS-EN 206-1).
6. SARRUSE KLASS: B500B (EVS-EN 10080).
7. BETOONPINDADE KESKKONNAKLASS: XC3, F2, KK2. (EVS-EN 206-1).
8. SARRUSE NIMIKAITSEKIHT: 35mm (EVS-EN 1992-1-1).
9. BETOONPINDADE VIIMISTLUS: VORMIPIND MUO-A, (BÜ4).
10. BETOON PEAB OLEMA SAAVUTANUD OMA TUGEVUSEST
-LAHTIRAKESTAMISEL >30%
-KOORMAMISEL >70%
11. BETOONI KOOSTIS PEAB VASTAMA KESKKONNAKLASSI NÕUETELE.
12. SARRUSELE ANTUD VÄLIMISED PAINUTUSMÕÕDUD. SARRUSE PIKKUSE L ARVUTUSEL EI OLE ARVESSE VÕETUD PAINUTUSRAADIUSEST TULENEVAT PIKKUSE MUUTUST EGA ÜLEKATTEJÄTKUSID.
13. MATERJALIDE KOKKUVÕTTES SISALDUVAD MATERJALID ÜHE TALA KOHTA
14. JOONISEL ON KUJUTATUD AINULT RB POSTI PÕHISARRUS. JOONIST TULEB VAADELDA KOOS KÜLGNEVATE KONSTRUKTSIOONIDE JOONISTEGA.
15. TÖÖVUUGI PIND - KARE: ROOBITSEMISEGA, TÄITEMATERJALI KATMATAJÄTMISEGA VÕI MUUL MEETODIL SAADUD PIND, MILLEL LIGIKAUDU 40mm SAMMUGA ON VÄHEMALT 3mm SÜHAVUSED EBATASASUSED.