


LATISTUS	SKEEM, APARATUURI TEHNILISED ANDMED	GRUPP NR.	VÕRGU TEHNILISED ANDMED			
			TARBIJA NIMETUS	VÕIMSUS kW	KAITSE I _n (A)	JUHTMESTIKU TEHN. AND.
Kilbi ehitusviis - plastik Süvistatult, seinale, lukuga Kaitseaste IP3XC						
		17	P.pesad 230V 112 (protseduur)	1,0	C16	XPJ-HF D 3G2,5
		18	P.pesad 230V 111,113 (perearst, abiruum)	1,0	C16	XPJ-HF D 3G2,5
		19	P.pesad 230V 106 (nõrkvool)	1,0	C16	XPJ-HF D 3G2,5
		20	P.pesad 230V 104 (koridor)	1,0	C16	XPJ-HF D 3G2,5
		21	SV-1	1,876	C16	XPJ-HF D 3G2,5
		22	SV-2	2,306	C16	XPJ-HF D 3G2,5
		23	SV-3	1,114	C10	XPJ-HF D 3G1,5
		24	SV-4	1,912	C16	XPJ-HF D 3G2,5
		25	SV-5	1,816	C16	XPJ-HF D 3G2,5
		26	JK-1	5,0	C20	XPJ-HF D 5G4
		27	JK-2	11,0	C25	XPJ-HF D 5G6
Nimipinge 400/230V Kaitseelahutusüldi 100A Juhtikusüsteem TN-C-S		28	Päikesepaneelid		C25	XPJ-HF D 5G6
Kaitseelahutus I = 3x100A Üheaegsustegur 0,7						

ASENDUSSKEEM

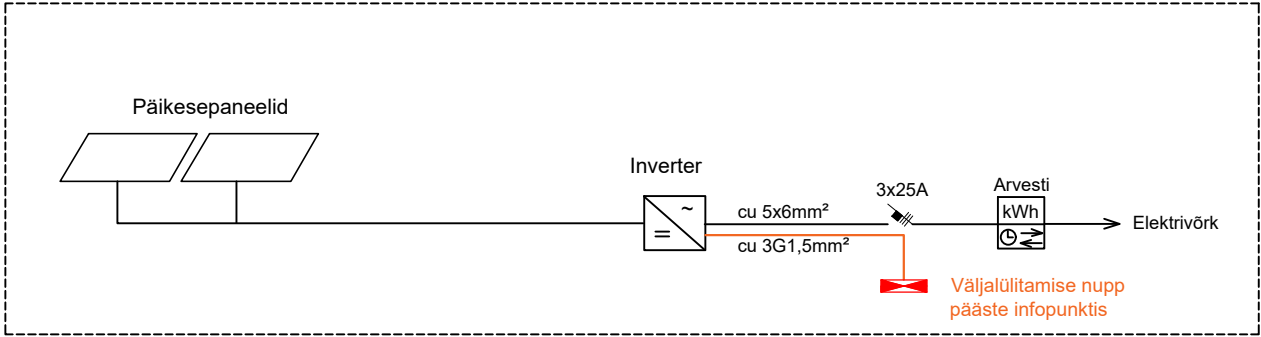

Objekti nimi: Kuremäe rekonstrueerimine	Joonise nimetus: Peajotuskilbi PJK skeem 2 osa		Möötkava 1:-
Aadress: Kuremäe küla, Alutaguse vald	faili nr: 22023_PP_EL-5-13_v01_PJKskeem2		
Tellija:	Töö nr.: 2/2023-EL	Kuupäev: 28.02.2023	Stadium PP
Teostaja:	Projekteeris:	Joonise nr.: EL-5-12	Leht 2
			Lehti 2