
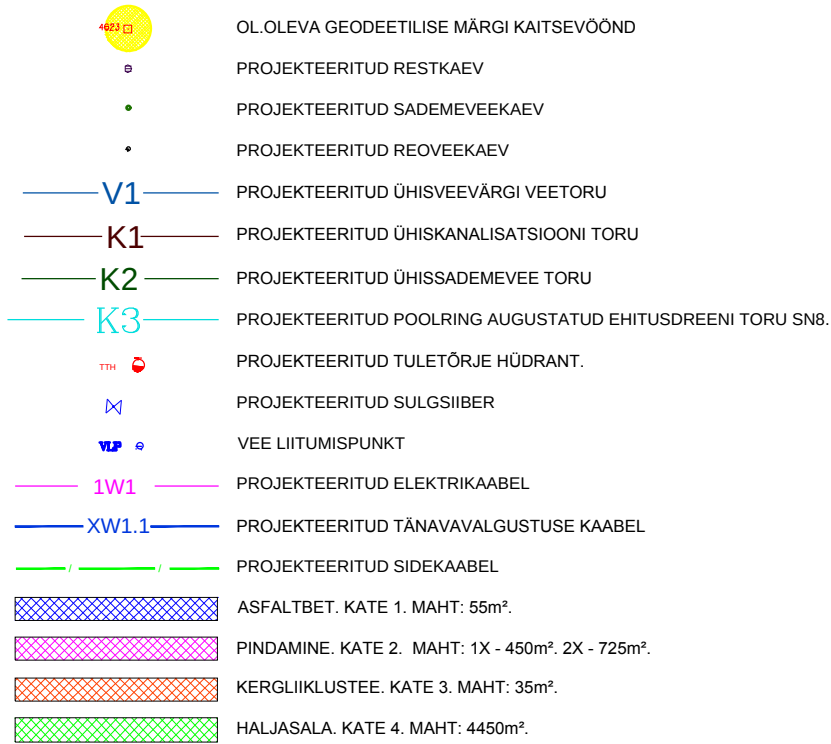
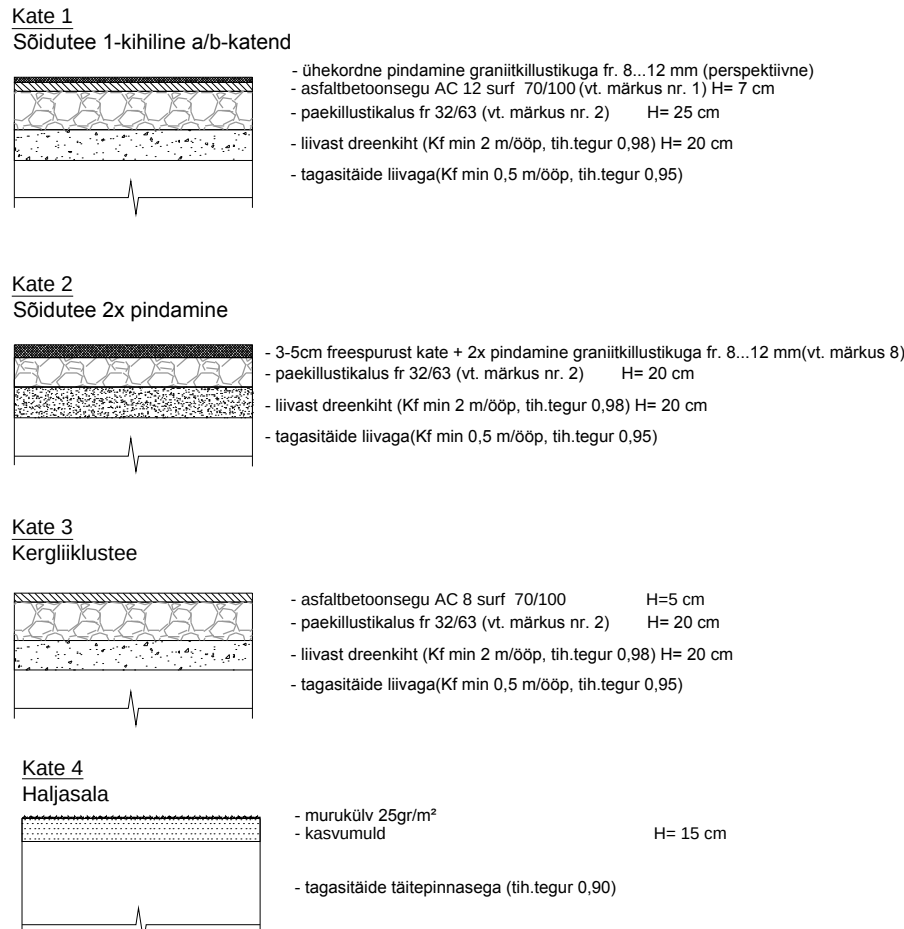


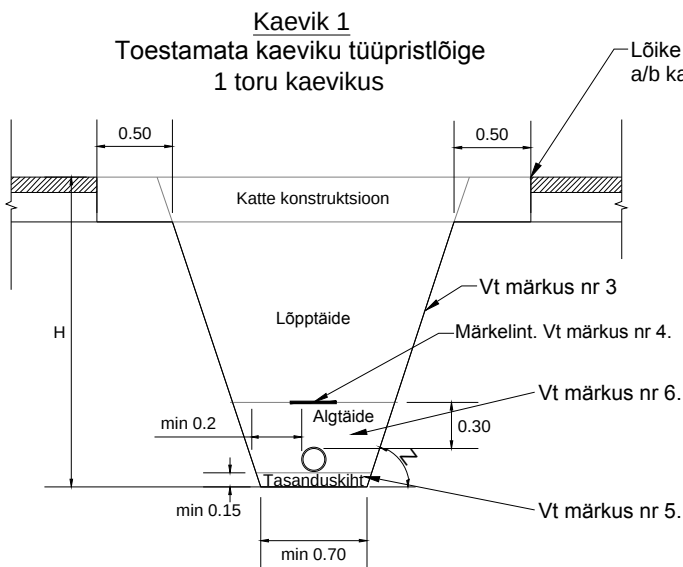

- MÄRKUSED:
- Asfaldist katendikihid rajada vastavalt "Asfaldist katendikihtide ehitamise juhisele" (TA 2021).
Asfalditegude täitematerjali kvaliteedinõuded:
- AC 12 surf GC90/15, C50/10, LA30, An19, F2, FI20, FNaC14, f2 (tardkivimist)
 - Teede kilustikalused rajada fraktsioneeritud kilustust kiulismisemeetodi (Maccadam) vastavalt "Kilustust katendikihtide ehitamise juhendile" (TA 2022).
Kivimaterjali kvaliteedinõuded ja kilustikaluse elastusmoodul tihendatud aluse pinnal mõõdetuna INSPECTOR või LODMAN seadmega:
- sõidutee a/b katendi kilustikalus (fr 32/63) - GC80/20, C50/10, LA35, F4, FI35, f4; aluse elastusmoodul Emin= 170 MPa ehitustingimustest.
 - Toestamata ehituskaeviku nõva kalde Z määrab Toovõtja konkreetsel tööloigul sõltuvalt tööde teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest.
 - Torustike kohale paigaldada vastava tähtsusega märgelint.
 - Tasanduskähi rajamisel ja materjali valikul peavad olema täidetud tingimused, mis on esitatud seletuskirjas.
 - Alglahe materjali valikul peavad olema täidetud tingimused, mis on esitatud seletuskirjas.
 - Sõidutee kruuskatend rajada vastavalt MTM määruse nr 101 "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded" nõuetele (vastu võetud 03.08.2015):
- sõidutee purustatud kruusast kate (lisa 10 pos 6) - GC80/20, C50/10, LA35, F4, FI35, f4; kate elastusmoodul Emin= 170 MPa
- purustatud kruusast tugipeenar (lisa 10 pos 5) - GC80/20, C50/10, LA35, F4, FI35, f4; kate elastusmoodul Emin= 130 MPa
 - 2x pindamine tagasi täidetud torukaevise kohal. Kaevetöödest puutumatuna teosol 1x pindamine.