



LXIGE B-B, M1:10

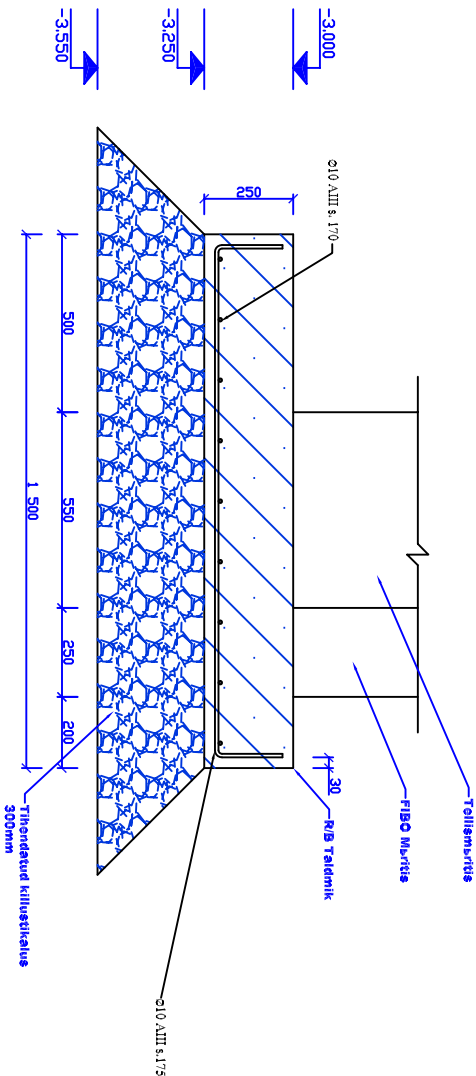

LXIGE A-A, M1:10

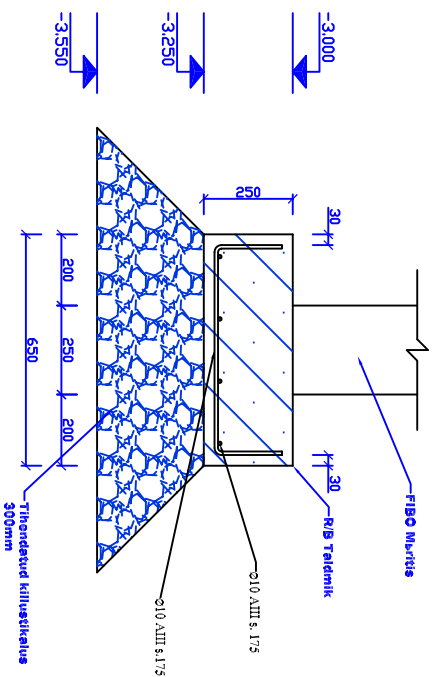

Märkused:

- 1) Lxigete asukohad vt. leht K-1
- 2) FIBO plokiide survetugevus (vundamendis) peab olema vähemalt 5MPa
- 3) Armatuuri kaitsekiht 30 mm
- 4) Betooni klass C20/25

Asukoh: Pos 1, A-veer 2, Kivisekha alavik, Tärn veld, Tärnusea	Statutum: Tüüprojekt
Objekt nimeus: Vajikeelamu	Joonis nimeus: Vundamendi lükked
Projektiit: RIGEL, Aleksim Zolenski	Mõõtkava: 1:10
Kontroll: Sergei Martnov	Leht: K-2
LA-006	