


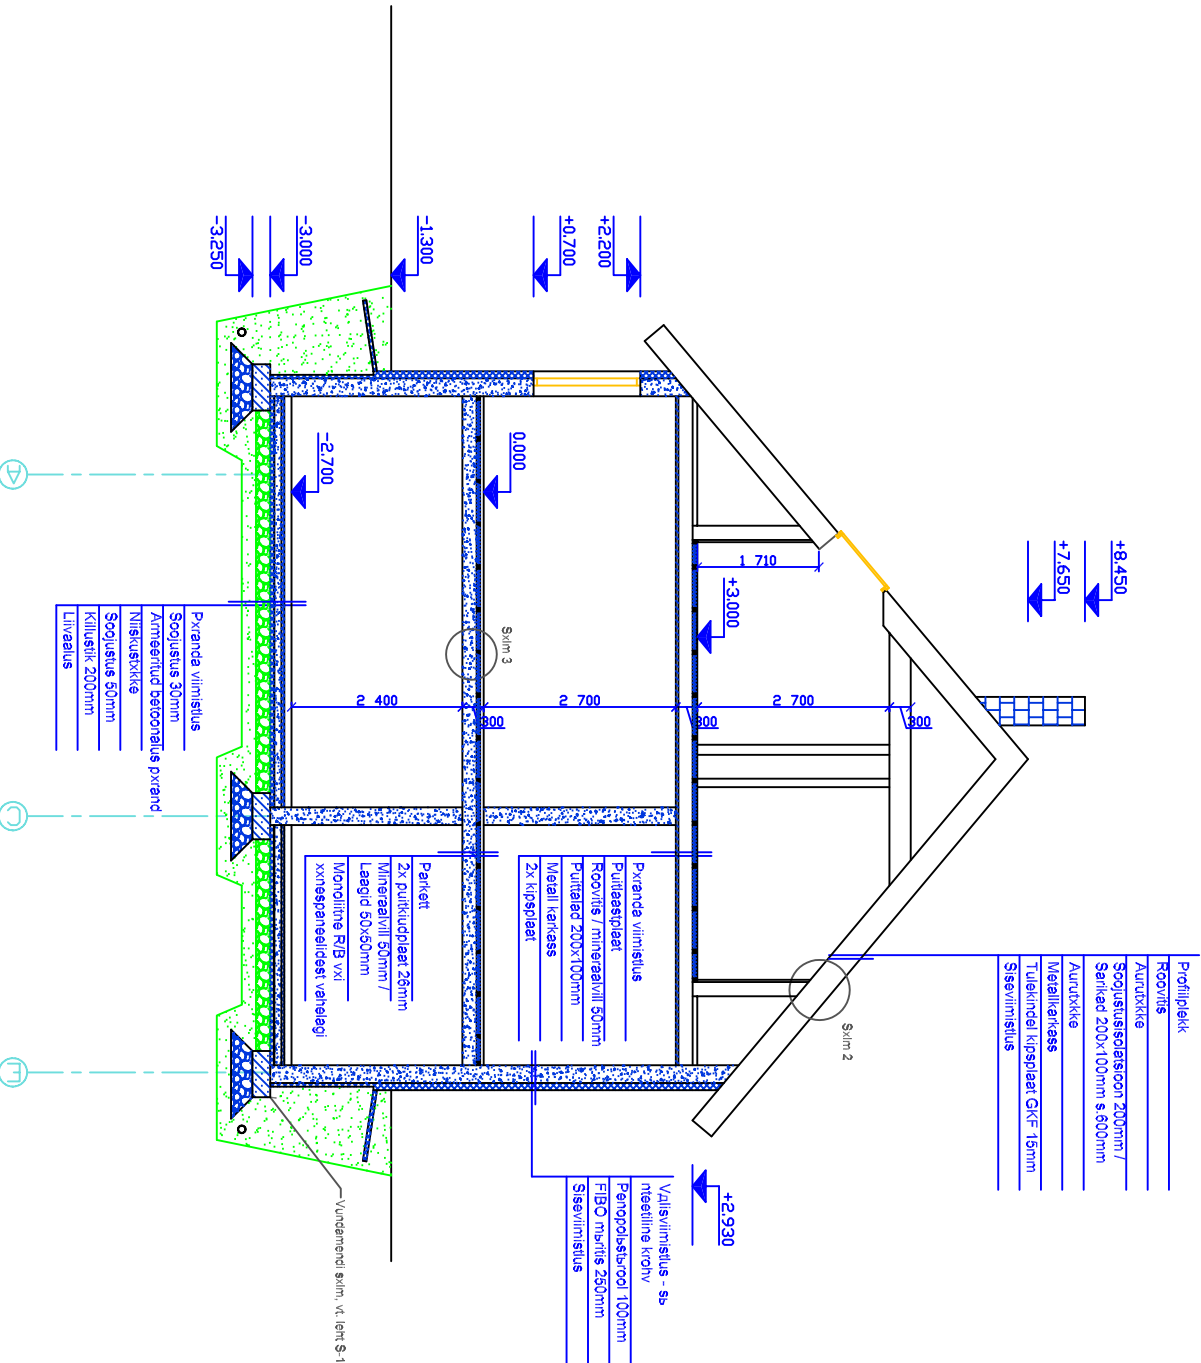

Märkused:

1) Vaheplaadi toetus seinale vt. konstruktiivne osa

2) FIBO plokide surveingevus (vundamendis) peab olama vähemalt 5MPa. Tetes osades 2MPa

Asutaja: Pos 1. Aetere 2. Kuveteha aetvik, Taru veld, Tarumaa		Sisaldus: Tuuprojekt	
Objekti nimetus: Valikeelamu		Joonise nimetus: Lxige 1-1	
RIIGEL		LA-006	
Projekti autor: Sergei Martnov		Lohi: A-5	