




FRESH 80 ja 100 TYYPPIHVÄKSYTTY

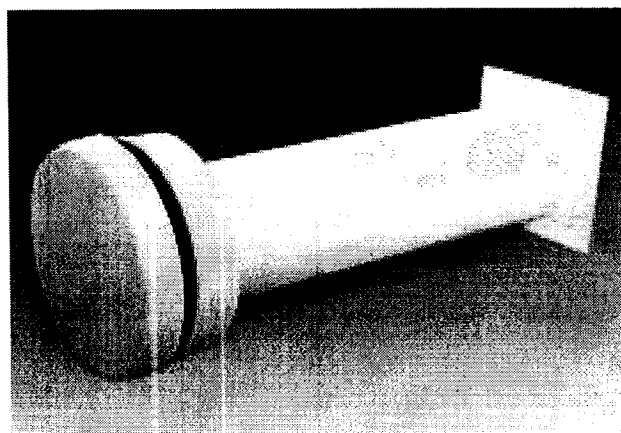


FRESH 80

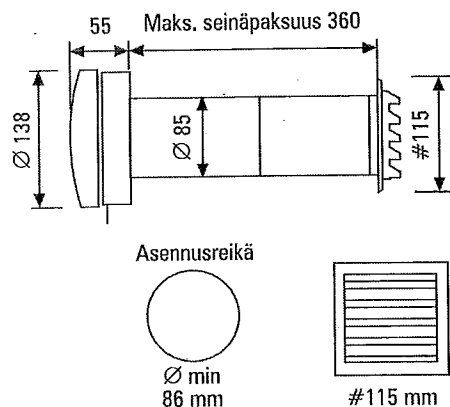


FRESH 80 TL (tuuletusluukkuun tai vast.)

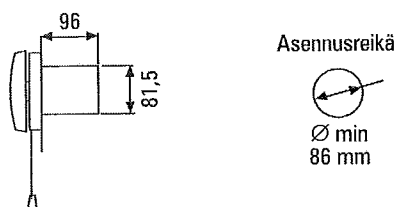

FRESH 100

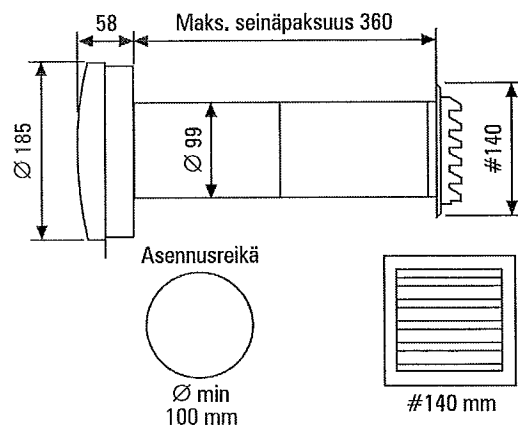


FRESH 100 TL

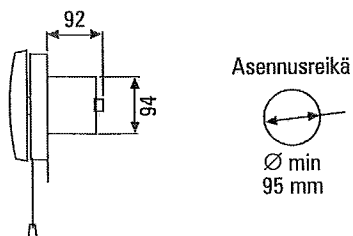


ILMAVIRRAN SÄÄTÖ

Poista venttiililautasen kansi vetämällä kannen reunasta. Venttiiliaukko voidaan säätää portaattomasti 10 mm:iin asti. Yli 10 mm saadaan vastaava minimiaukko suljetussa asennossa

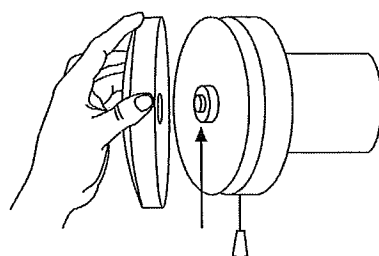

MODUULIPUTKEN PITUUS

Moduuliputken pituus on 150 mm. Näitä yksiköitä voidaan asentaa peräkkäin.

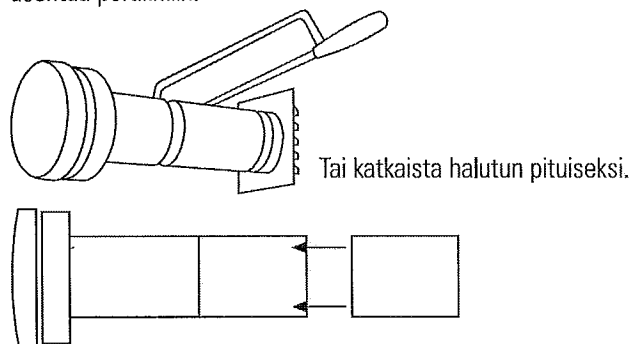

HUOLTO JA SUODATTIMEN VAIHTO

FRESH 80 ja 100 on varustettu suodattimella, joka puhdistetaan 1 – 2 kertaa vuodessa vedellä, johon voidaan lisätä astianpesuainetta.

1. Avaa venttiili. Paina venttiilin kantta (1) kiertäen myötäpäivään ja vedä paikaltaan.
2. Poista suodattimen pidin (2) ja suodatin (3). Puhdista ja kuivaa sekä aseta takaisin paikalleen.
3. Suodattimen pidin painetaan paikalleen siten, että vetolangan aukko suuntautuu alaspäin.
4. Venttiilin kansi painetaan paikalleen kiertämällä vastapäivään.

