



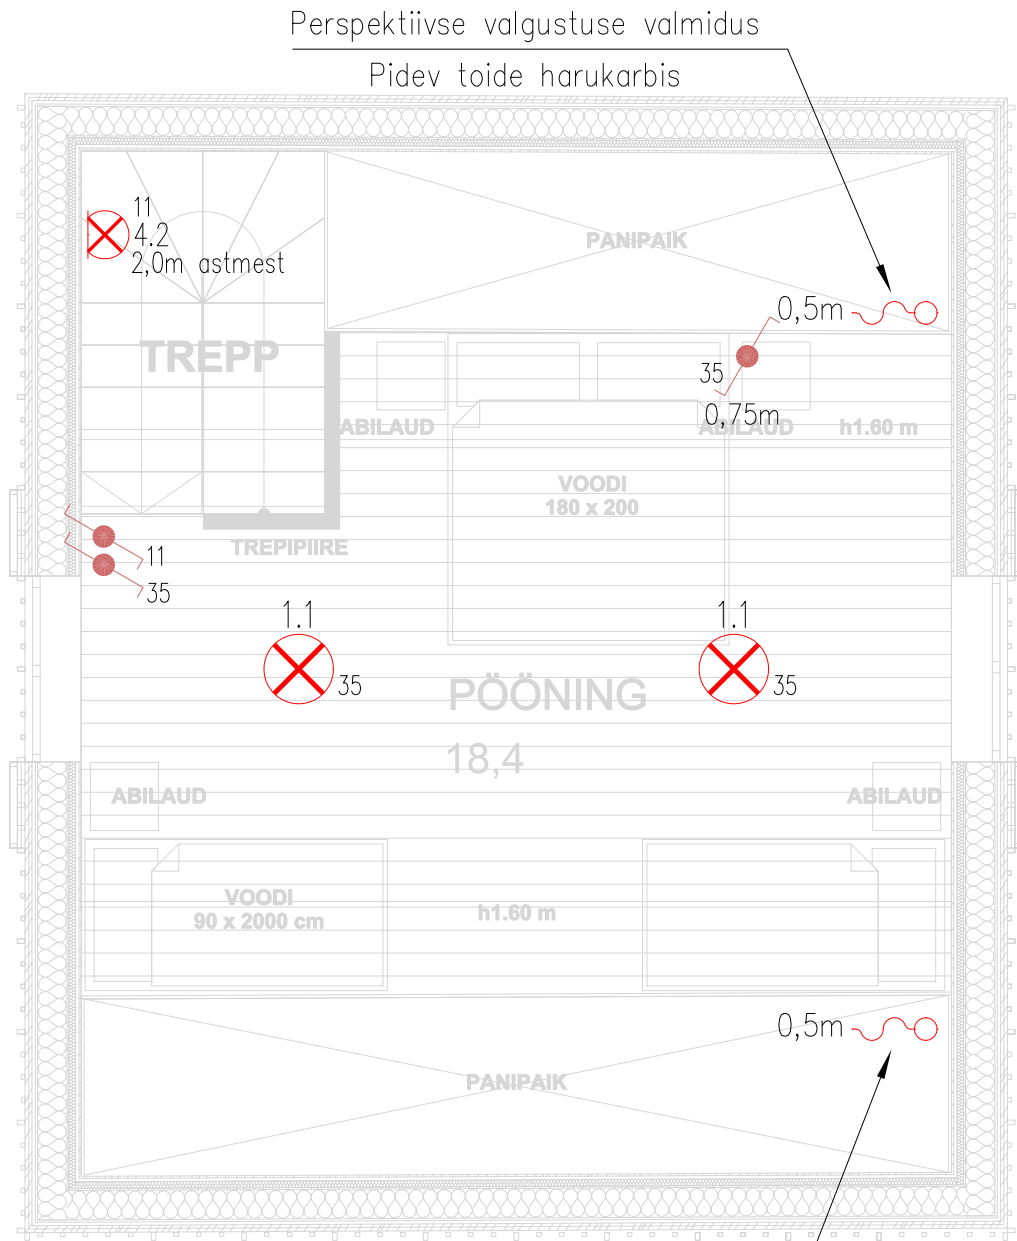


Perspektiivse valgustuse valmidus

Pidev toide harukarbis


Sisepääsude välisvalgustuse lülituse põhimõte

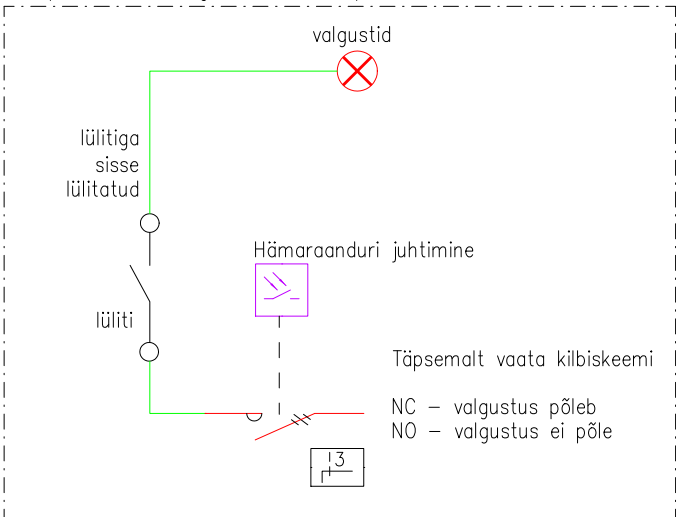


Masterlülituse lülituse põhimõte

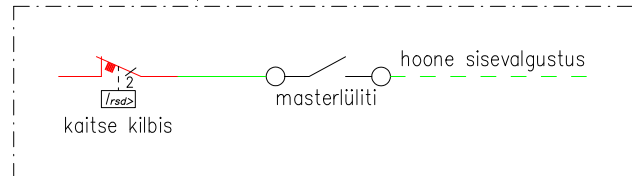

TINGMÄRGID:

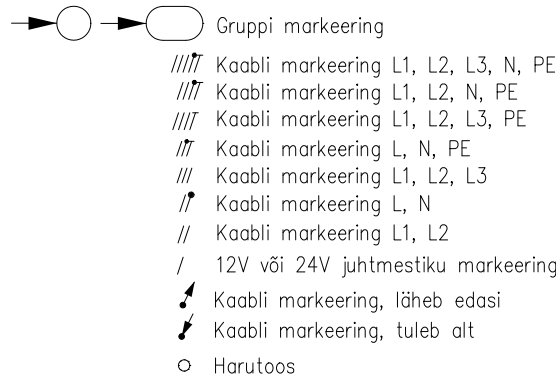

TINGMÄRGID:

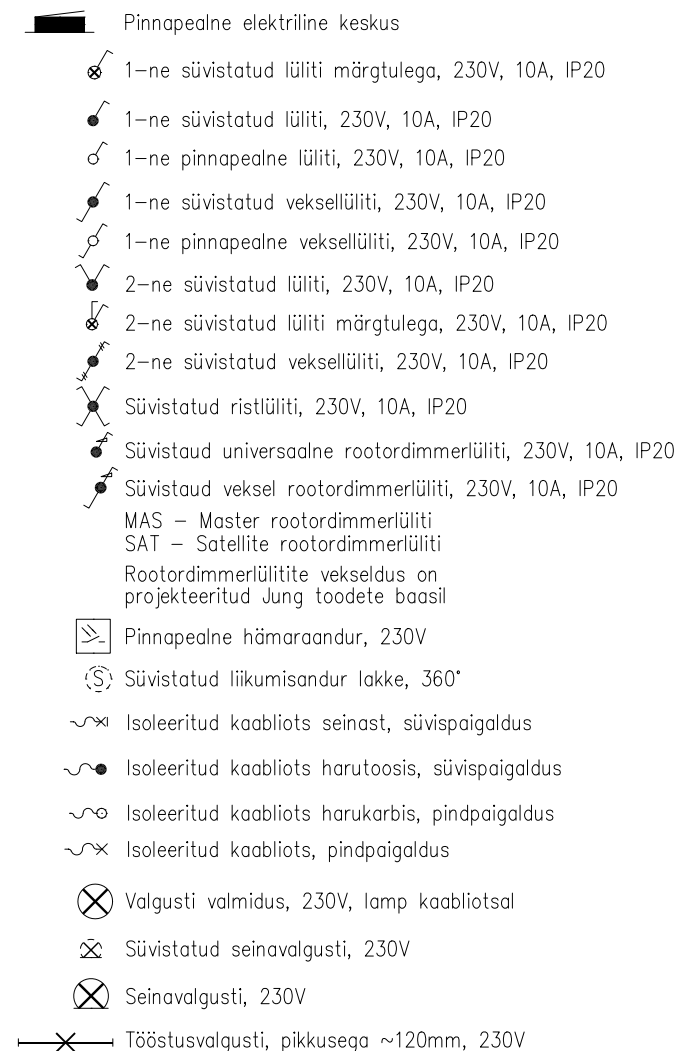

IP44 ja kõrgem IP aste on märgitud plaanil

MÄRKUSED JA NÕUDED:

- Seintest ja vahelagedest läbiviigud teostada PVC torudes. Pärast kaablite paigaldamist läbiviigud tuleb isoleerida vastavalt heliisolatsioonitasemele.
- Elektriseadmete normaalselt pingevabad metallkonstruktsioonid maandada, kui seadme valmistaja ei näe ette teisiti (näiteks kahekordse isolatsiooniga seadmed).
- Lülitite paigalduskõrgus üldjuhul horisontaalselt 1,0 m põrandast, kui ei ole näidatud teine paigalduskõrgus.
- Instalatsioon teha skeemil toodud kablitega süvistuna, panipaigas ja garaazhis pinnapealiselt torudes
- Välitingimustes kasutada spetsiaalseid UV kindlaid kaableid töötemperatuuriga min -35°C
- Kasutada Dca tulekindlusega kaableid. XPJ tähendab, et tegemist on nt XPJ-HF D kaabliga.
- Helipidavuse säilitamiseks, installatsiooniseadmed mitte paigaldada teine teise pool seina kohakuti ja arvestada teiste kommunikatsioonidega.
- Kandekonstruktsioonide puurimine on lubatud ainult kooskõlas konstruktoriga
- Kõik kõrgused kooskõlastada Tellijaga.

Viide	Muudatus			Init.	Kuupäev	
Objekti nimi ja asukoht : ÜKSIKELAMU Vintsu küla, Kuusalu vald, Harjumaa		Joonise nimi : ELEKTRIPAIGALDIS 3 KORRUSE VALGUSTUSE PLAAN				
		Koost.	Tellija :			
		Kontr.				
		Kinnit.				
		Töö nr.	Staad :	Joonise nr.	Version:	Mõõtkava: 1:50
Kuupäev : xx.xx.2025		025	TP	EL– 5–103	v01	Leht/Lehti : 1/1