


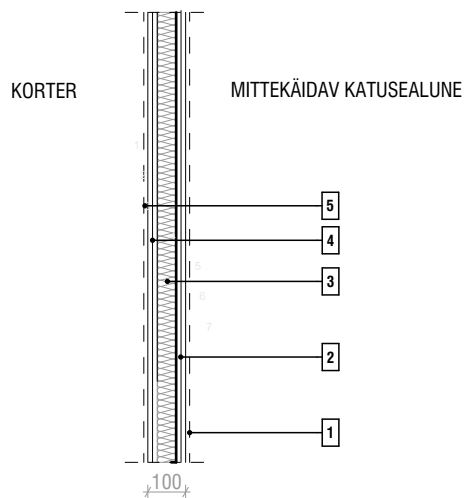

SS-03

- | | | |
|----|---|------|
| 1. | Siseviimistlus | |
| 2. | Kipsplaat 2x12,5mm | 25mm |
| 3. | Teraskarkass
karkassi vahe täidetud mineraalvillaga
(nt. Isover KL-37 , $\lambda=0,025$ W/mK) | 50mm |
| 4. | Tulekindel kipsplaat 2x12,5mm
(nt. Knauf KEK) | 25mm |
| 5. | Siseviimistlus | |

Märkused:

- sisesein korteri ja mittekäidava katusealuse vahel
- vaheseina süsteem nt. Knauf W112

Tehnilised näitajad:

Tulepüsivusklass EI30
 Helipidavusklass $R'w=51$ dB
 Soojajuhtivus -

MUUDATUS	MUUDATUSE KIRJELDUS	TEOSTAS	KUUPÄEV

MÄRKUSED

1. Käesolevas projektis määratud materjale võib asendada tehniliste ja visuaalsete omaduste poolest võrdväärsetega, kui see ei vähenda tehnilisi, esteetilisi või muulaadseid kvaliteediomadusi. Kõik valitud materjalide asendused tuleb kooskõlastada projekti arhitektidega.
2. Vastuolu ilmnmisel käesoleva joonise ning arhitektuurse või mistahes muu projekti osa jooniste, spetsifikatsioonide või seletuskirja vahel, tuleb koheselt teavitada projekteerijat või projektijuhti.