
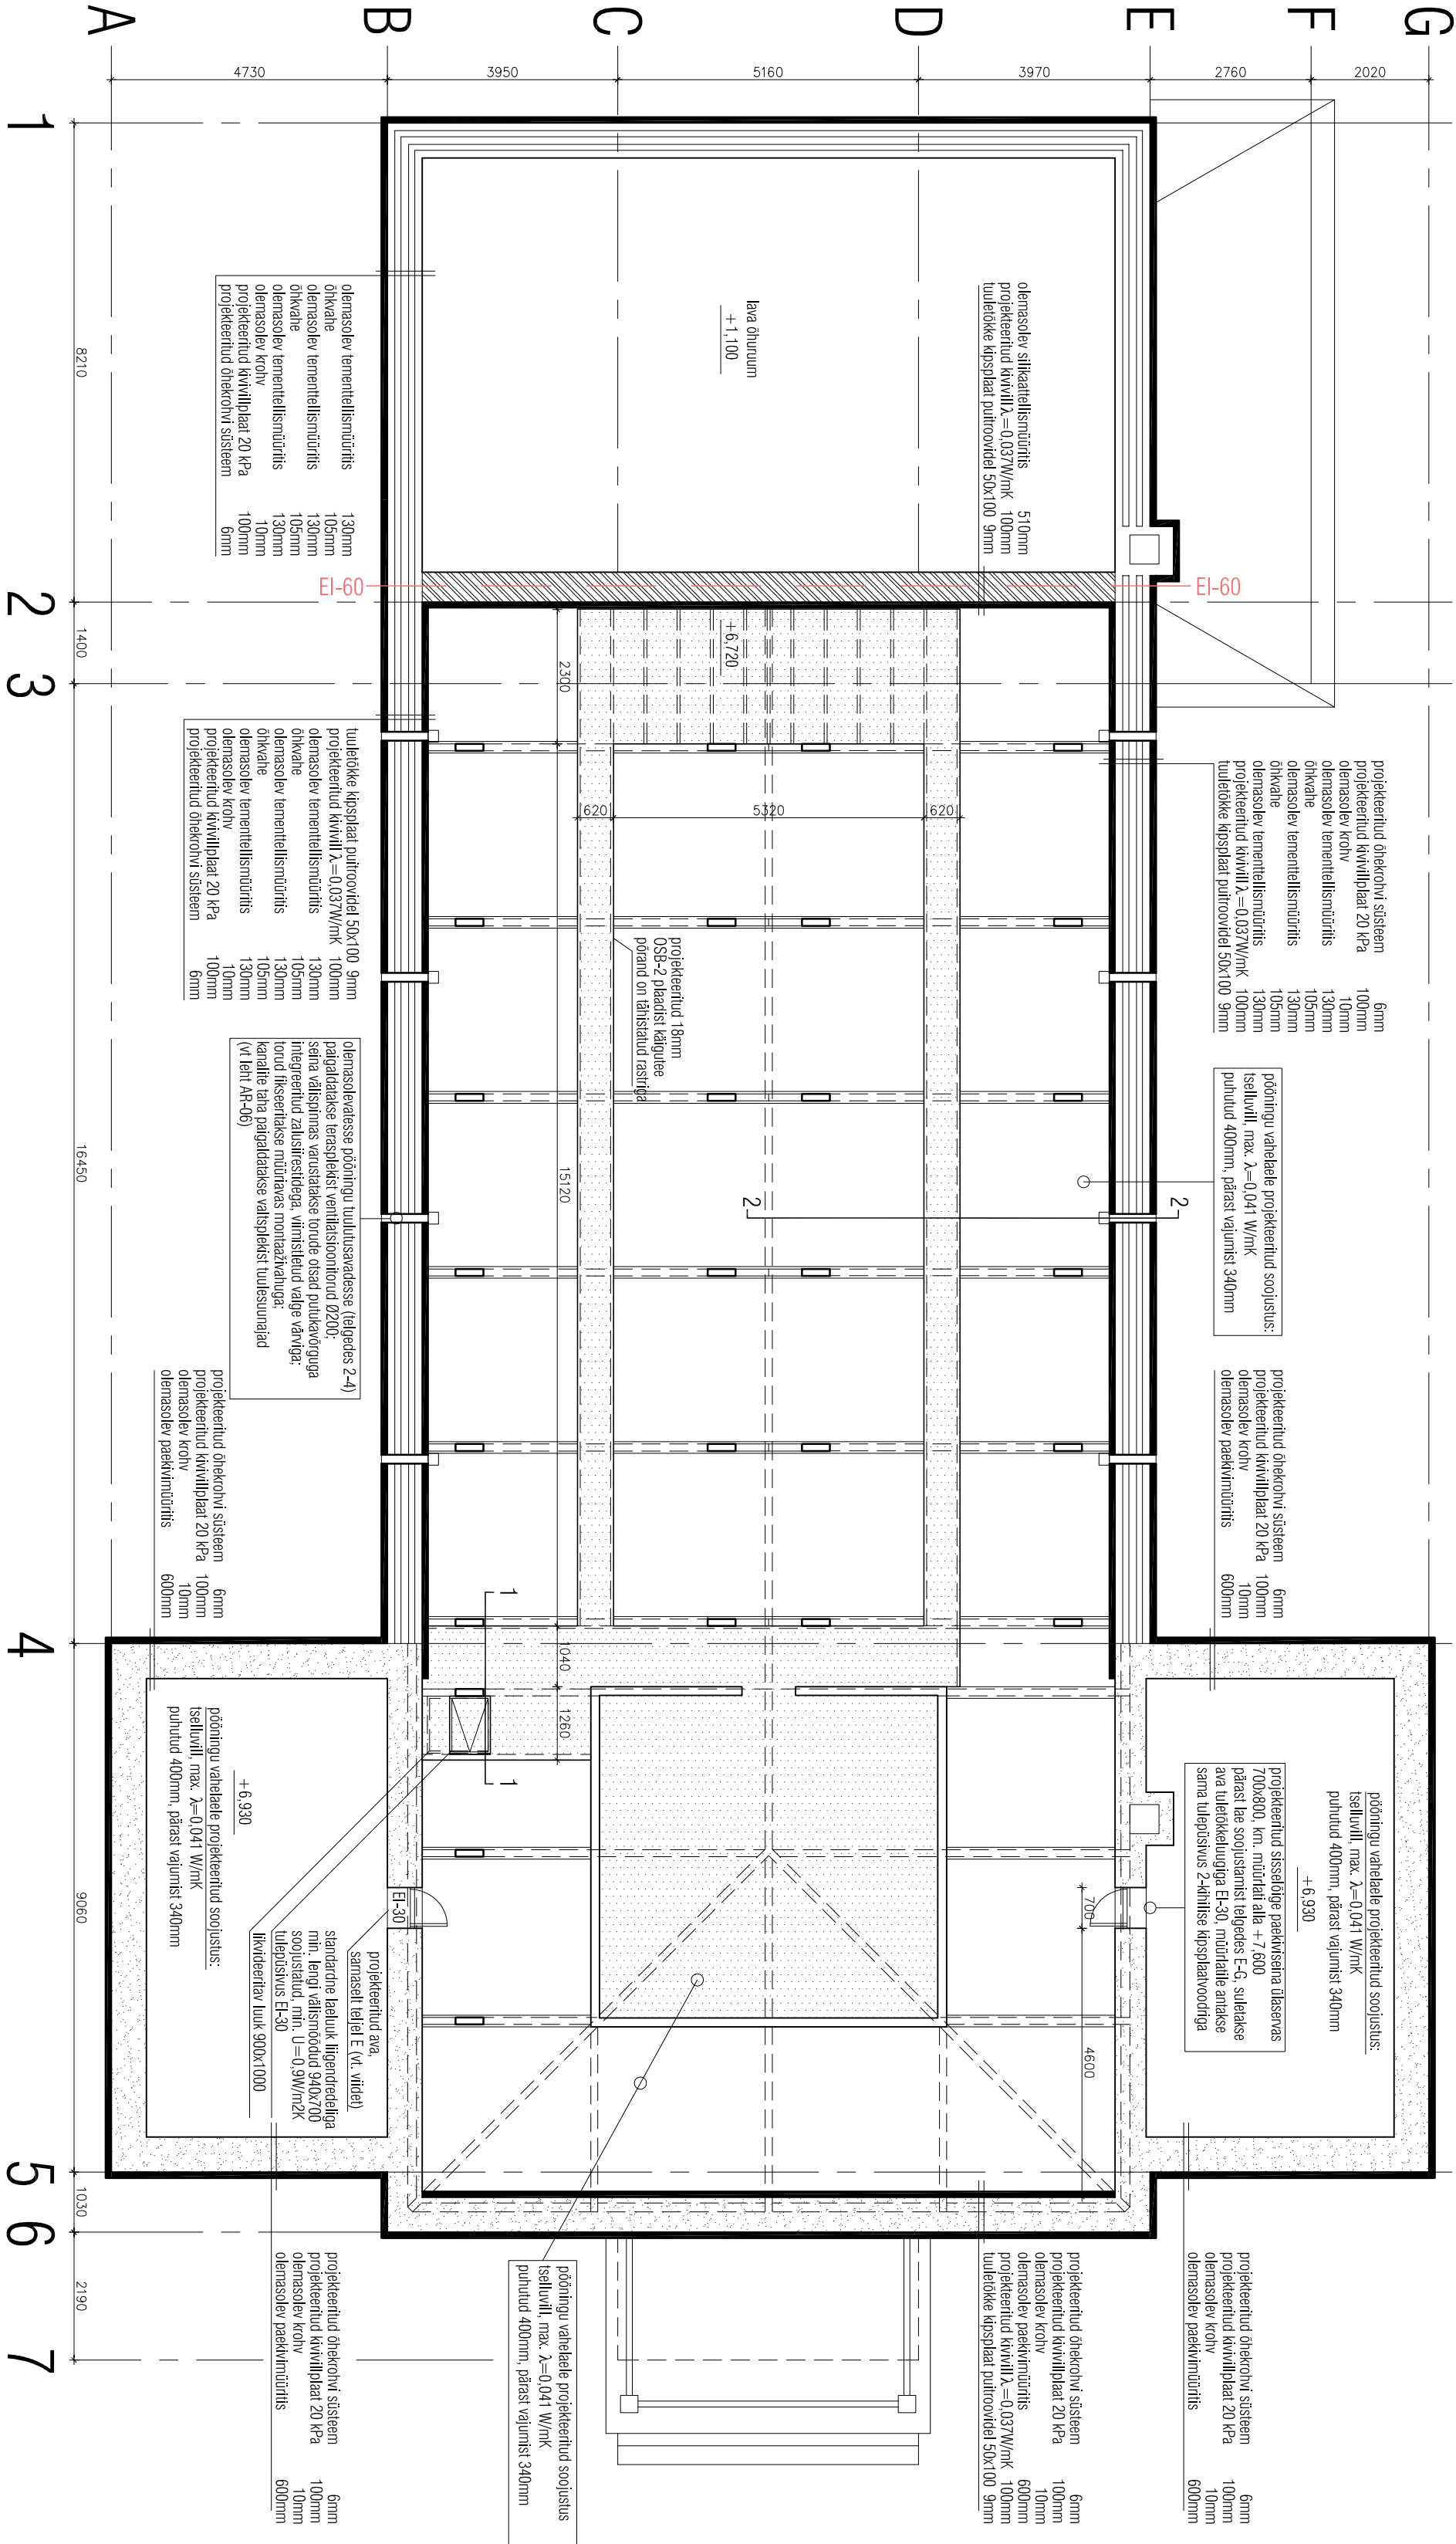


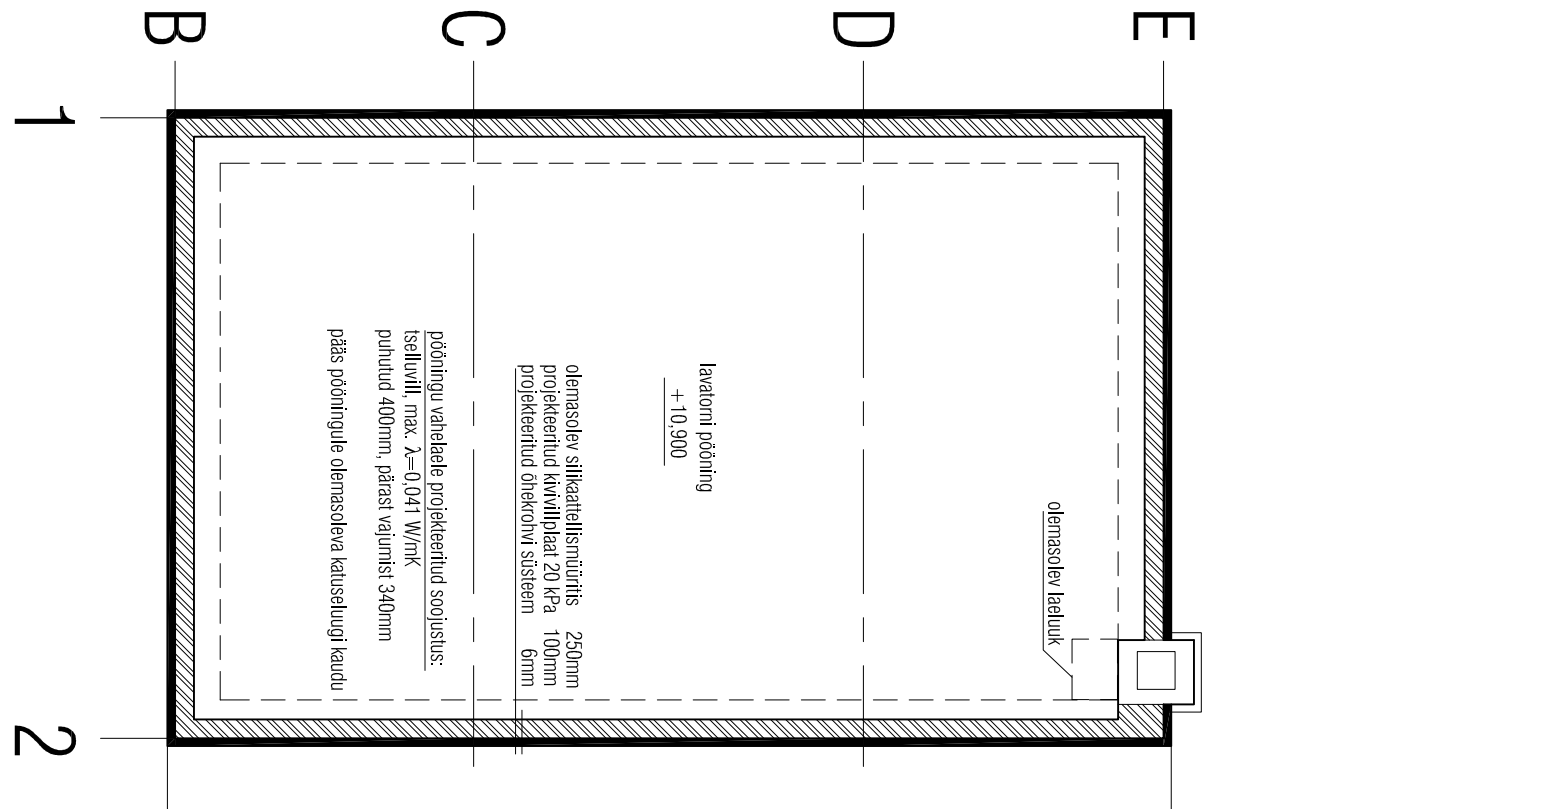

- Märkused:
- Enne lae soojusamist lõigates 2-4 olemasolev klaasvill liiviteenakase (1 liit 200mm, allitud)
 - Enne lae soojusamist lõigates 4-6 olemasolev TEF-plaadist isolatsioonikihiti liiviteenakase (2x50mm)
 - Lõiked 1-1 ja 2-2 v-l lehti AF-06
 - Keskalaetale loodele täpsem kirjeldus ja paigaldusnõuded on esitatud materjalide kulu koordinaatideks