


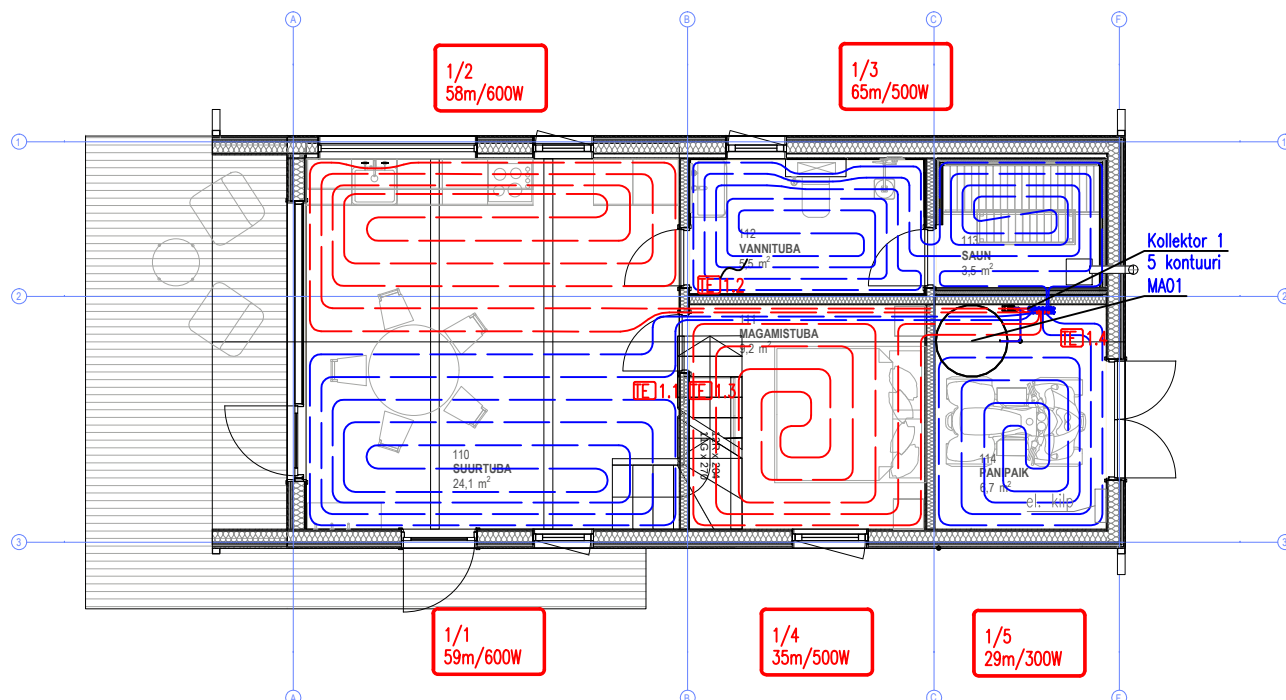

TINGMÄRGID:

	PÕRANDKÜTTESÜSTEEM K3 (35/30°C, vesi)
	KOLLEKTORI NR/RINGI NR; PIKKUS/VÕIMSUS
	KUULKRAAN (KK)
	(AUTOMAATNE) TASAKAALUSTUSVENTIIL ((A)TKV)
	PÕRANDKÜTTE PÕRANDA TEMPERAATUURIANDUR
	PÕRANDKÜTTE ÕHUTEMPERAATUURIANDUR (paigaldada 1,5m kõrgusele)

MÄRKUSED:

- Põrandaküttetoruna kasutada hapniku difusiooni tõkkekihiga plasttorusid $\varnothing 20 \times 2,0$.
- Põrandaküttetoru esimesed kolm sammu välispiirde poolt paigaldada 150mm vahedega ja ülejäänud 300mm vahedega, kui joonisel ei ole esitatud teisiti.

VISAKU SAUNAMAJA

Visaku, Kuru küla, Alutaguse vald, Ida-Viru mk

Staadium
Töö nr

PP
VISAKU

OÜ KVJ ABC

reg.nr. 14620485
EEK001489 - Ehitise audit
EPE001522 - Ehitusprojekti ekspertis
EEPO04685 - Projekteerimine

KÜTE

1. korruse plaan

Vastutav spetsialist
Martin Sults
Projekteerija
Martin Sults

Möötkava
1:100
Joonise nr
KV-5-01
Leht
1/1

Kuupäev
14.10.2025