1. ELEKTROTEHNILISED ANDMED

1.1	Nimipinge U_n	230/400 V
1.2	Nimivool I_n	40 A
1.3	Sagedus H_z	50 Hz
1.4	Vastupidavus lühisele I_l	6 kA
1.5	Latid ja juhtmed AC	L1, L2, L3, N, PE
1.6	Latid ja juhtmed DC	–
1.7	Juhtahelate pinge U_j	230 V
1.8	Installeeritud võimsus P_i	2 kW
1.9	Arvutuslik võimsus P_a	0.6 kW
1.10	Juhistikusüsteem	TN-S

2. EHITUSLIKUD ANDMED

2.1	Keskuse tüüp	Ühine moodul
2.2	Kaitseaste	IP65
2.3	Mehaanilise kaitstuse aste IK	07
2.4	Paigaldusviis	Pinnapealne
2.5	Kinnitusviis	Seinale
2.6	Aparatuuri liik	Kohtkindel
2.7	Ukse tüüp	Lukustatava pöördsulguriga
2.8	Teenindusviis	1-poolne
2.9	Pinnakate	Valmistaja standard
2.10	Elektromagnetiline keskkond	A-olme

3. ERINÕUDED

3.1	Max kõrgus m_m	–
3.2	Max laius m_m	–
3.3	Max sügavus m_m	–
3.4	Eraldusmoodus	1
3.5	Juhtimis- ja lülitusseadmed	–
3.6	Mõõteriistad	–
3.7	Talitlusolud	–

4. KAABLIÜHENDUSTE TEOSTUS

4.1	Toide	Alt
4.2	Väljuvad kaablid	Ülalt
4.3	Juhtimiskaablid	Ülalt klemmidele

5. TUNNUSSILT JA TÄHISTUSED

5.1	Tunnussilt	Vastavalt standardile
5.2	Tähistused	Vastavalt standardile

6. ELEKTRIENERGIA MÕÕTESÜSTEEM

6.1	Pinge	–
6.2	Vool	–
6.3	Tariifide arv	–
6.4	Arvelduse liik	–
6.5	Mõõtesüsteemi tüüp	–

7. MÄRKUSED

7.1 Reservruum 30%
7.2 Klemmliistud NV ja automaatika ühendustele
7.3 Kaitselülititel (MCCB) peab olema alates 100A reguleeritav ülekoormus- ja lühisvabasti

Tähis	Hulk	Muudatus	Teostas	Kuupäev

Projekt:	Räpina, Põlva maakond		Staadium: PP
Klient:	KÜ		
Joonis:	Pesumaja jaotuskeskus JK-P Jaotuskeskuse skeem		Töö nr: TNS23068
Lehekülg: 1/2	Lehe suurus: A4	Skaala:	Joonise nr: EL-5-06

Kuupaev: 18.02.2024 Fail: JK-P.DWG

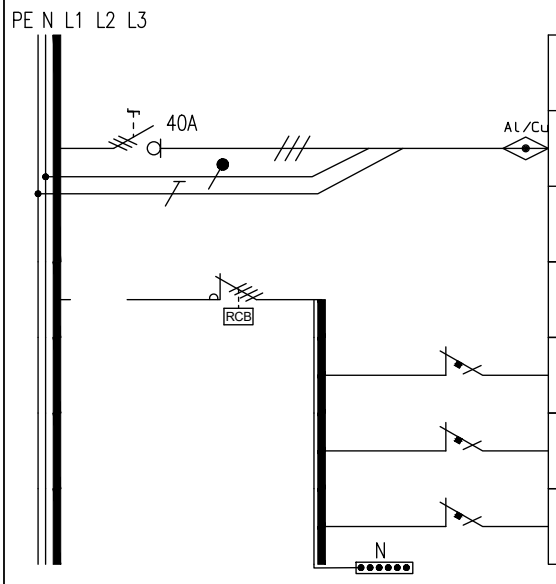

FIIDER	VÕRGU TEHNILISED ANDMED				
	Grupi tähis	Nimetus	Kaitse	Võimsus kW	Juht Max pingelang Min lühisvool
	KLL	PEALÜLITI Kaitselahutuslüliti 1P 40A			XPK5G6
	RVK1	Rikkevoolukaitse 4P 25A 30mA tüüp A			
	1	Pistikupesad	B16		XPJ 3G2,5
	2	Valgustus	B10		XPJ 3G1,5
	3	reserv	B10		

Projekt: Räpina, Põlva maakond			Staadium: PP
Klient: KÜ			
Joonis: Pesumaja jaotuskeskus JK-P Jaotuskeskuse skeem			Töö nr: TNS23068
Lehekülg: 2/2	Lehe suurus: A4	Skaala:	Joonise nr: EL-5-06
Kuupäev: 18.02.2024	Fail: JK-P.DWG		