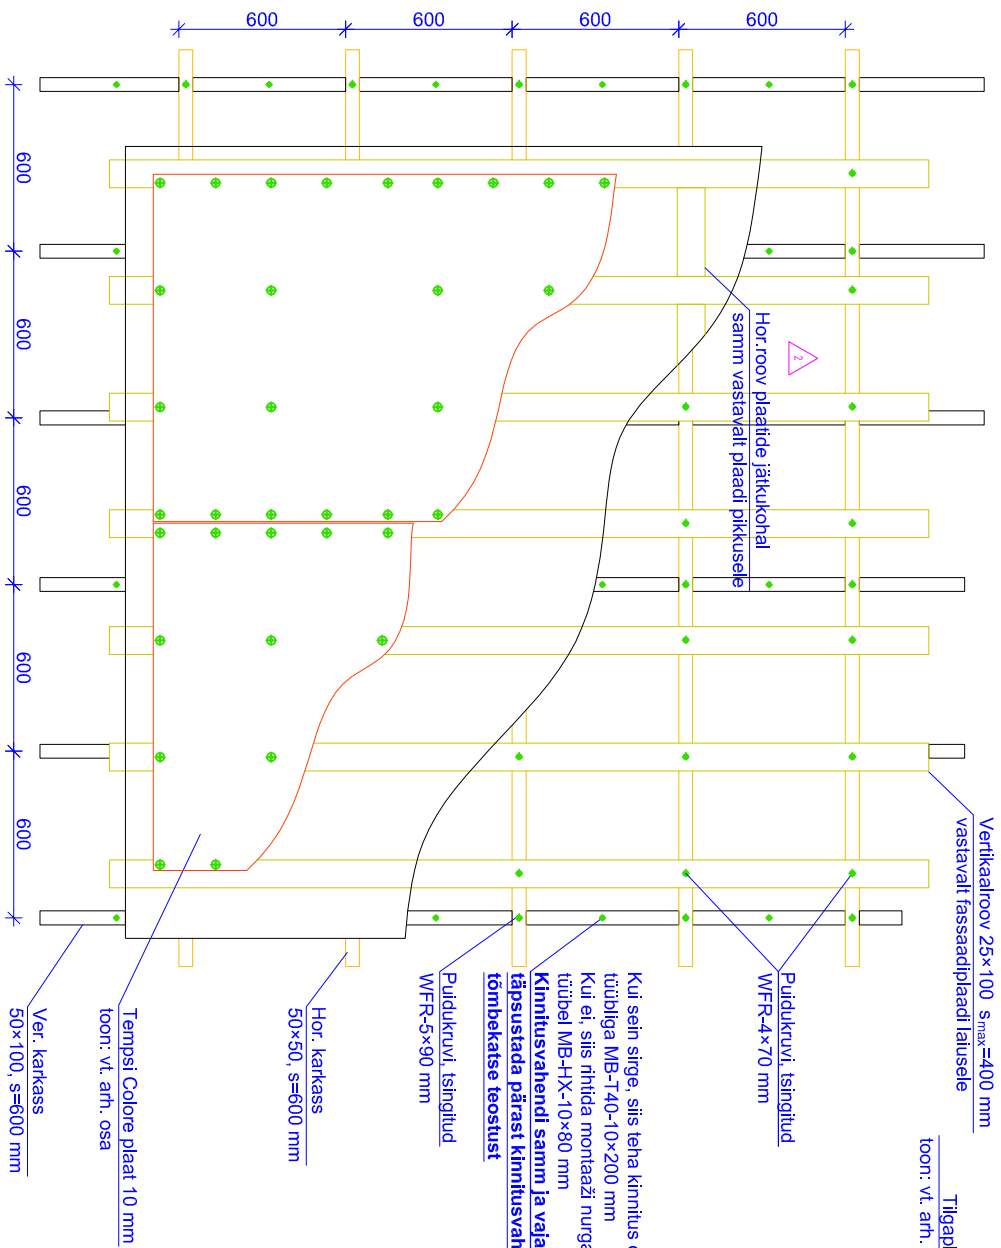


- PLAADI KINNITUSKRUVI PAIGALDUS:**
- PLAADI KINNITUSKRUVI SAMM HORIZONTALSERVAS VASTAVALT ROOVI SAMMULE;
 - PLAADI KINNITUSKRUVI SAMM VERTIKAALSERVAS KUNI 200 mm;
 - PLAADI KINNITUSKRUVI SAMM PLAADI KESKISTEL ROOVIDEL KUNI 400 mm;
 - PLAADI KINNITUSKRUVI KÄUGUS VERTIKAALSEST (PILNEMAST) SERVAST KUNI 30 mm;
 - PLAADI KINNITUSKRUVI KÄUGUS HORIZONTALSEST (LÜHEMAST) SERVAST KUNI 50 mm.

MÄRKUSED:

1. KÕIK KINNITUSVAHENDID PEAVAD VASTAMA KESKONNAKLASSI C3 NÕUETELE;
2. PUTMATERIAALI TUGEVSUSKLASS C22;
3. VIMISTUSPLAATIDE PAIGALDAMINE VASTAVALT TOOTJA JUHISTELE;
4. TSEMENTLAASTPLAATIDEGA SEOTUD EHTUSMATERIAALID PEAVAD TALUMA LEEUSELUST KESKKONDA;
5. PLAATIDE KINNITAMISEKS KASUTADA ROOSTEVABASID KRUIVE SCFW-S-D10 5,0x40 mm;
6. KRUIVELE ON VAJA ETTE PUURIDA AVA 1,2 KORDA SUUREM KUI KRUIVI LÄBIMÕÕT;
7. KRUIPEASID EI TOHI KEERATA PLAADI SISSE, VAJADUSEL TEHA SÕVENDID KRUIPEADE JAOKS;
8. PLAATIDE VAHELE JÄTTA DEFORMATSIIVNÕUVID 3-6 mm;
9. PLAATIDE VER. VUUK THENDATAKSE VUUGLINDIGA, HOR. VUUK KAETAKSE TILGAPLEKIGA;
10. TUULETÕKE PAIGALDADA VERTIKAALSELT NING JÄLGIDA, ET KÕIK TUULETÕKEPLAADI VAHELISE RUUMI TÄITMA THEDALT, SOOJUSTUSES EI VÕI OLLA VAHESID;
11. SOOJUSTUSMATERIAAL PEAB OLEMASOLEVA SEINA JA TUULETÕKEPLAADI VAHELISE RUUMI TÄITMA THEDALT, SOOJUSTUSES EI VÕI OLLA VAHESID;
12. ERTI OULUNE ON, ET SOOJUSTUSMATERIAAL OLEKS THEDALT VASTU OLEMASOLEVAT SEINA.

$$U = 0,18 \text{ W/m}^2\text{K}$$

- Tsementlaastplaat Tempsti Colore 10 mm**
 Immutatud vertikaalne tuuletõustlülis 22x100
 samm vastavalt plaadile
 Sulundsoontega tuleitõkkeplaat 30 mm ($\lambda=0,031$)
 Mäneraakvill soolustus 50 mm ($\lambda=0,036$)
 Puitkarkass 50x60 s=600 mm
 Mäneraakvill soolustus 100 mm ($\lambda=0,036$)
 Puitkarkass 50x100 s=600 mm
 Olemasolev gaasbetoon paneel 500 mm
 Ol. olev siseviimistlus