



SS-1 sisesein (Kandev - kuiv/kuiv)

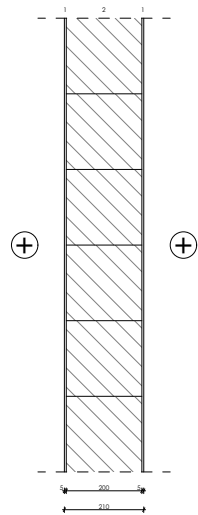


1. Siseviimistlus - 5 mm
nt. Krohv + pahtel + värv
2. Ehitusplokk - 200 mm
nt. Lammi MH200
(Täis betoneerimine vastavalt
konstruktiivsele projektile)

SS-2 sisesein (Kandev - kuiv/niiske)

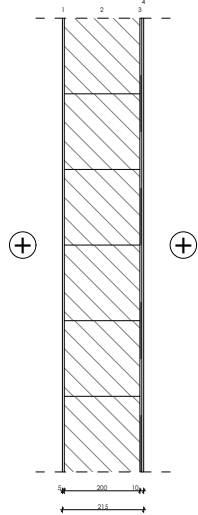


1. Siseviimistlus - 5 mm
nt. Krohv + pahtel + värv
2. Ehitusplokk - 200 mm
nt. Lammi MH200
(Täis betoneerimine vastavalt
konstruktiivsele projektile)
3. Hüdrosolatsioon
4. Siseviimistlus - 10 mm
nt. Keraamiline plaat

SS-3 sisesein (Kandev - niiske/niiske)

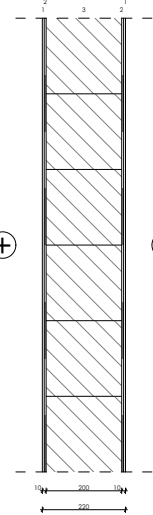


1. Siseviimistlus - 10 mm
nt. Keraamiline plaat
2. Hüdrosolatsioon
3. Ehitusplokk - 200 mm
nt. Lammi MH200
(Täis betoneerimine vastavalt
konstruktiivsele projektile)

SS-4 sisesein (Mittekandev - kuiv/kuiv)

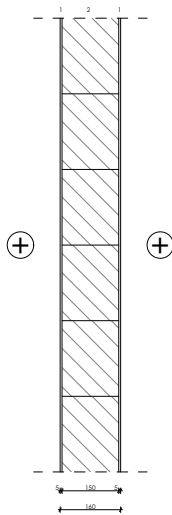


1. Siseviimistlus - 5 mm
nt. Krohv + pahtel + värv
2. Ehitusplokk - 150 mm
nt. Lammi MH150
(Täis betoneerimine vastavalt
konstruktiivsele projektile)

SS-5 sisesein (Mittekandev - kuiv/niiske)

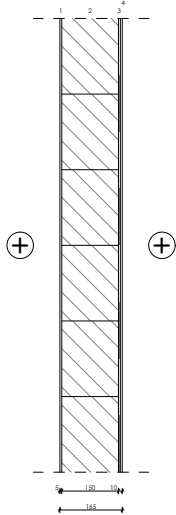


1. Siseviimistlus - 5 mm
nt. Krohv + pahtel + värv
2. Ehitusplokk - 150 mm
nt. Lammi MH150
(Täis betoneerimine vastavalt
konstruktiivsele projektile)
3. Hüdrosolatsioon
4. Siseviimistlus - 10 mm
nt. Keraamiline plaat

SS-6 sisesein (Mittekandev - niiske/niiske)

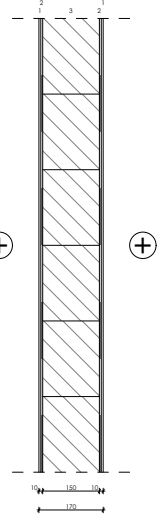


1. Siseviimistlus - 10 mm
nt. Keraamiline plaat
2. Hüdrosolatsioon
3. Ehitusplokk - 150 mm
nt. Lammi MH150
(Täis betoneerimine vastavalt
konstruktiivsele projektile)

SS-7 sisesein (Mittekandev - kuiv/kuiv)



1. Siseviimistlus - 5 mm
nt. Krohv + pahtel + värv
2. Ehitusplokk - 100 mm
nt. Lammi VSK100
(Täis betoneerimine vastavalt
konstruktiivsele projektile)

SS-8 sisesein (Mittekandev - niiske/niiske)



1. Siseviimistlus - 10 mm
nt. Keraamiline plaat
2. Hüdrosolatsioon
3. Ehitusplokk - 100 mm
nt. Lammi VSK100
(Täis betoneerimine vastavalt
konstruktiivsele projektile)

- Märkused
1. Kõik muudatused tuleb kooskõlastada arhitektiga.
 2. Kõik mõõdud ja kõrgusmärgid kontrollida ehitusel.
 3. Joonist käsitleda koos arhitektuurse osa mistahes jooniste, seletuskirja ja spetsifikatsioonidega. Vastuolu ilmnmisel käesoleva joonise ning arhitektuurse või mistahes muu projekti osa jooniste, spetsifikatsioonide või seletuskirja vahel tuleb koheolt teavitada projekteerijat või projektijuhti.
 4. Kõikide ehitustoodete kasutamisel tuleb lähtuda tootjapoolsetest paigaldamis- ja kasutamisuhistest ning tootjapoolsete sõlmede tüüplahendusest.
 5. Kandvate seinte, põrandate, vahelagede, katuste ja muude konstruktsioonide lahenduse kinnitab konstruktsiooni projekteerija vastavalt koormustele ja nõuetele.
 6. Tagada konstruktsioonide vee- ja niiskuskindlus.

Joonis:		
Siseseina konstruktsioonid		
Mõõtkava:	1:20	A3
Joonise nr: 2502_EP_AR-8-04_v01_Siseseina-konstruktsioonid	Töö nr: 25-02	
Objekt:	[redacted] maakond, [redacted] vald, [redacted] küla, [redacted]	
Kasutusotstarve:	11101 Üksikelamu	
Staadium:	Eelprojekt	Kp: 01/09/25
Tellija:	Eraisik	
Projekti autorid:	[redacted]	
Vastutav arhitekt:	[redacted]	
Projekteerija:	[redacted] REG [redacted] MTR	
Antud dokumenti ei tohi paljundada, kasutada ega loovutada kolmandale isikule ilma arhitektuuribüroo [redacted] kirjaliku nõusolekuta		