


# VÄRSKEÕHUKLAPI SÕLM S-06

Välissein VS-01:

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| Silikoontkrohv 2mm teraga (toonitud)                                |
| Põhiarmeering                                                       |
| Soomusarmeering                                                     |
| PIR-plaat Kingspan Kooltherm K5 krohvitatav<br>või samaväärne 100mm |
| Soojustuse liim 10mm                                                |
| Olemasolev konstruktsioon 300mm                                     |
| Siseviimistlus                                                      |

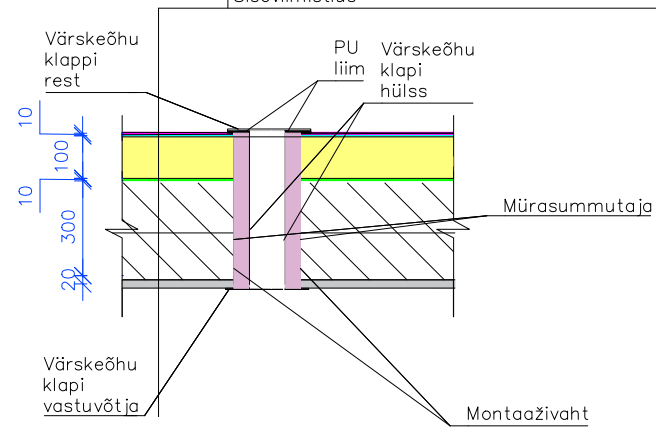

## MÄRKUS:

Paigaldamine vastavalt tootjapoolsele juhendile. Seina läbiv hülss peab olema vähemalt 2% kaldega hoonest väljapoole.