



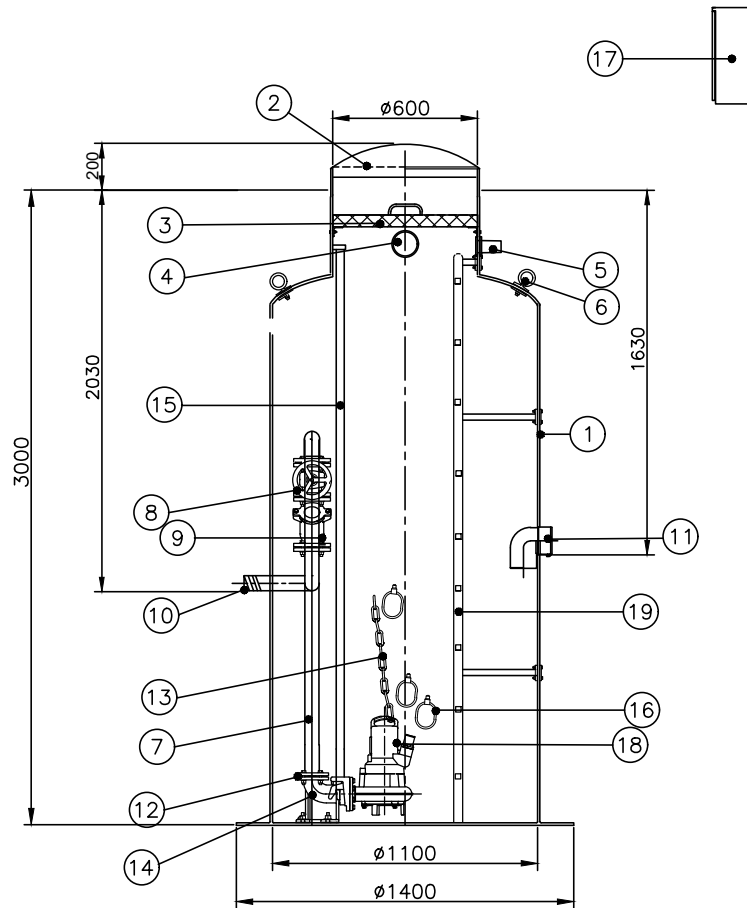

NR	NIMETUS	TEH. ANDMED	TK
1	Pumpla korpus	klaasplast	1
2	Luuk	plastluuk	1
3	Soojustusluuk	polüstüreen	1
4	Õhutustoru ühendus	PVC De110	1
5	Kaabli läbiviik	De50	3
6	Tõsteaas	Fe	2
7	Survetorustik	DN 50, AISI 304	1
8	Kummikiilsüüder	DN 50, PN10	2
9	Tagasilöögiklapp	DN 50, PN10	2
10	Keermega väljundtoru	DN 50, PN10	1
11	Sissevoolutoru	De 160, PVC	1
12	Vabaäärrik	silumiin	6
13	Tõstekett	AISI	2
14	Pumba jalg koos kiirlukustusliitmikuga	malm	2
15	Pumba juhtsiin	AISI 304	4
16	Ujuklüliti	PP	3
17	Juhtimiskeskus, sisepaigalduseks	avariisignaalia	1
18	Sukelpump Amaporter 501ND	Q= 4l/s, H=5m	2
19	Redel	AISI316	1

MÕÖDUD					
D	Pumpla läbimõõt	1100 mm			
H	Pumpla kõrgus	3000+200 mm			
A	Survetoru kõrgus	2030 mm	DN50	nurk	0°
B	Sissevoolutoru kõrgus	1630 mm	De160	nurk	210°

Sisenevate torude nurki mõõdetakse survetorust päripäeva.

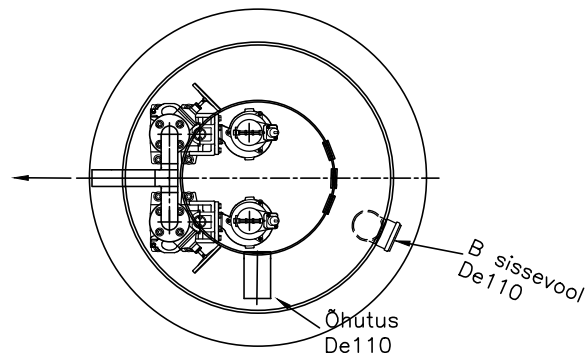

Joonis: