


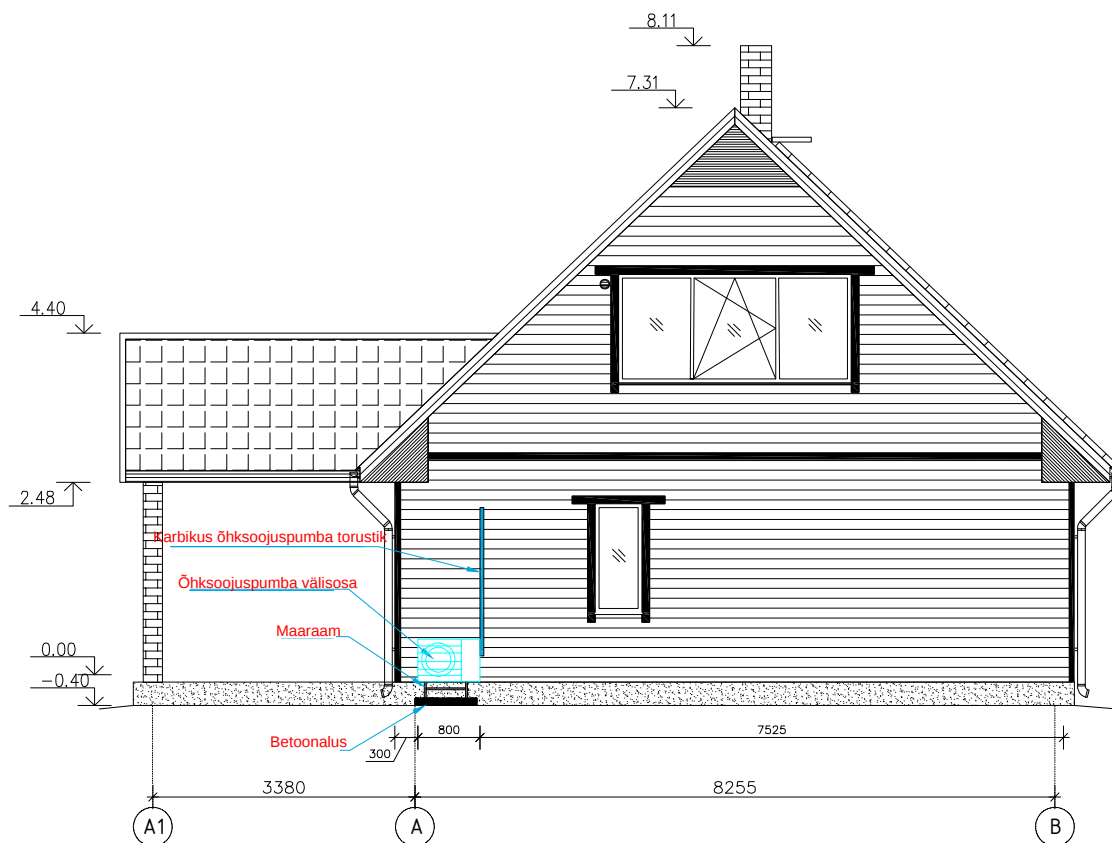

1. Alusjoonisena on kasutatud OÜ poolt koostatud tööd nr xxxx.
2. Õhksoojuspumba siseosa paigaldatakse seinale, torustik ja juhtmestik paigaldatakse konstruktsioonidesse peidetult või plastik karbikusse. Kogu paigaldus peab olema esteetiline.
3. Torustiku paigutus teha vastavalt olemasoleva olukorrale ning ligipääsetavusele.
4. Karbik värvida fassaadiga samasse tooni.
5. Õhksoojuspump paigaldada tsingitud või värvitud maaraamile.
6. Maaraam paigaldada betoonalusele.

KOOSTAJA EESNIMI PERENIMI	TÖÖ NR 012022	TÖÖ NIMETUS ÕHK-ÕHKSOOJUSPUMBA PAIGALDAMINE TÜKSIKFI AMITIF VILJANDI MAAKOND, VILJANDI LINN, NÄIDISE TN 2		
	STAADIUM EP	JONISE NIMETUS VAADE IDAST		
TELLIJA/OMANIK EESNIMI PERENIMI	VILJANDI 01.01.2022 -	DOKUMENDI TÄHIS AR-6-01	SKAALA 1:100	FAILI NIMI 012022_EP_AR-6-01_Evaade