


1 : 100

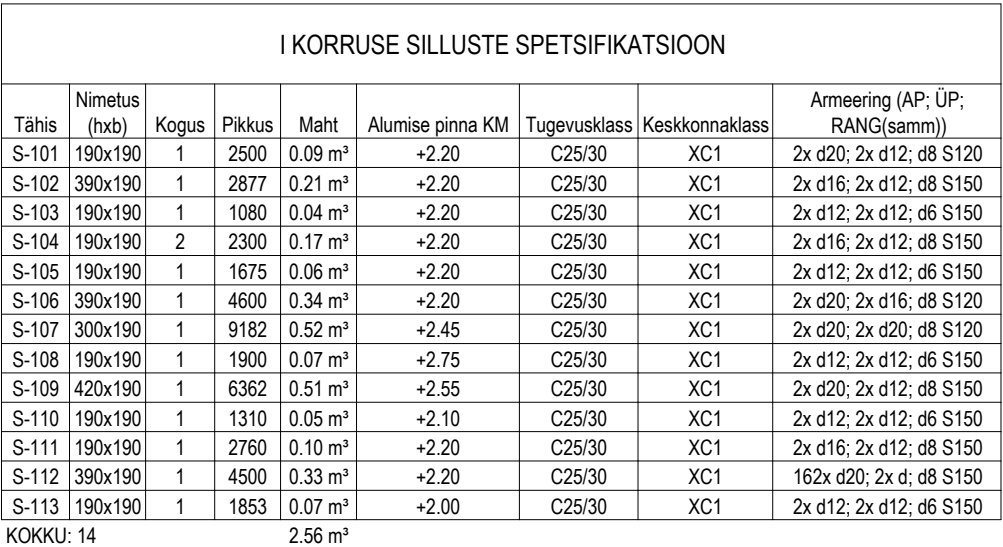

Nimetus	Pindala	Asukoht
Betoonõõnesplukksein - 190mm	253.8 m²	I korrus

Mark	Nimetux	Kogus	Pikkus	Tugevusklass	Keskonnakklass	Kaal kg
TP-4	SHS 150x150x5	1	4610	S355J2	C1	104.9
TP-5	SHS 150x150x5	1	890	S355J2	C1	20.3
TP-6	SHS 150x150x5	1	890	S355J2	C1	20.3
TP-7	SHS 150x150x5	1	890	S355J2	C1	20.3
TP-8	SHS 150x150x5	1	4610	S355J2	C1	104.9

270.7

1. KÕIK KÕRGUSMÄRGID ON SUHTELISED.
2. HOONE KÕRGUSMÄRGILE $\pm 0,00$ VASTAB KÕRGUSMÄRK VT EP AR (ABS, EH2000).
3. ARMATUURI ÜLEKATTEJÄTKU PIKKUS $\varnothing 6 B500b \cdot 240MM$; $\varnothing 8 B500b \cdot 320MM$
4. ÜHES LÕIKES JÄTKATA MAX 25% ARMATUURVARRASTEST, VASTASEL KORRAL SUURENDADA ARMATUURI ÜLEKATTE PIKKUST 1,5 KORDA.
5. ARMATUURI PAINUTUSRAADIUSED $\varnothing \leq 20 \text{ MM} - 4X \varnothing$
6. SARRUSE TUGEVIKLUSS B500B.
7. BETOONI KAITSEKIHT 25 MM.
8. BETOONITÕDEDEL ALLA +5°C JÄRGIDA TALVISE BETONEERIMISE TEHNOLOOGIAT.
9. OÕNESBETOONPLOKKIDE LADUMISEL KASUTADA HORISONTAALVUUKIDES MÜÜRIVÕRKU ESIMESES; VIIMASES; IGAS 3. VUUGIS. ÜLEKATTED 600MM
10. OÕNTES KASUTADA VERTIKAALARMATUURI $\varnothing 12 S=600 \text{ MM}$ JA AVADE PÕSKEDES 2X $\varnothing 12$.
11. SILLUSE TOETUSPIKKUS (300-400 MM VASTAVALT SILLUSELE).
12. MÜÜRITISE KESKKONNAKLASS MX1.
13. MÜÜRITISE TUGEVIKLUSS 18 MPa.
14. MÜÜRITISE VUUGISEGU M10.

OBJEKT NIMETUS:		Eramu	
OBJEKT ADRRESS:		TELLUJA:	
Pärnamäe küla, Viimsi vald, Harju maakond			
JOOHISE KOOSTAJA:	PROJEKTEERUJA:	VASTUTAV SPETSIALIST:	
JOOHISE NIMETUS:		JOOHISE NR: EK-5-03	STAADIUM: PP
I korruse seinte ja silluste plaan		1000 NR: 251	
		KUUPÄEV: 16.04.2025	FORMAAT: A2
		1:1	